

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 16:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 15:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 14:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 12:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	395	500	是				
				氨氮（mg/L）	17.03	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	187	500	是				
				氨氮（mg/L）	25.69	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 10:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 08:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 05:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.75	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.36	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 03:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.62	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 02:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是		表3排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	13.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 12:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	399	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	192	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 06:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg								

[illegible]


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 22:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 18:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 16:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 14:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	392	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 12:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	--	500	--	--				
				氨氮（mg/L）	--	45	--	--				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 10:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 09:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 08:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	202									

				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	7.68	45	是					
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 02:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 22:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 20:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 18:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 17:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 16:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 14:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口										

[illegible]



公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 14:00:00	pH值（无量纲）	6.91	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 13:00:00	pH值（无量纲）	6.88	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 12:00:00	pH值（无量纲）	6.89	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	391	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 11:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 10:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 08:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 06:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 04:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 02:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 00:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-						

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 18:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 16:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 14:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 12:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	393	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	164	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 08:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 04:0									

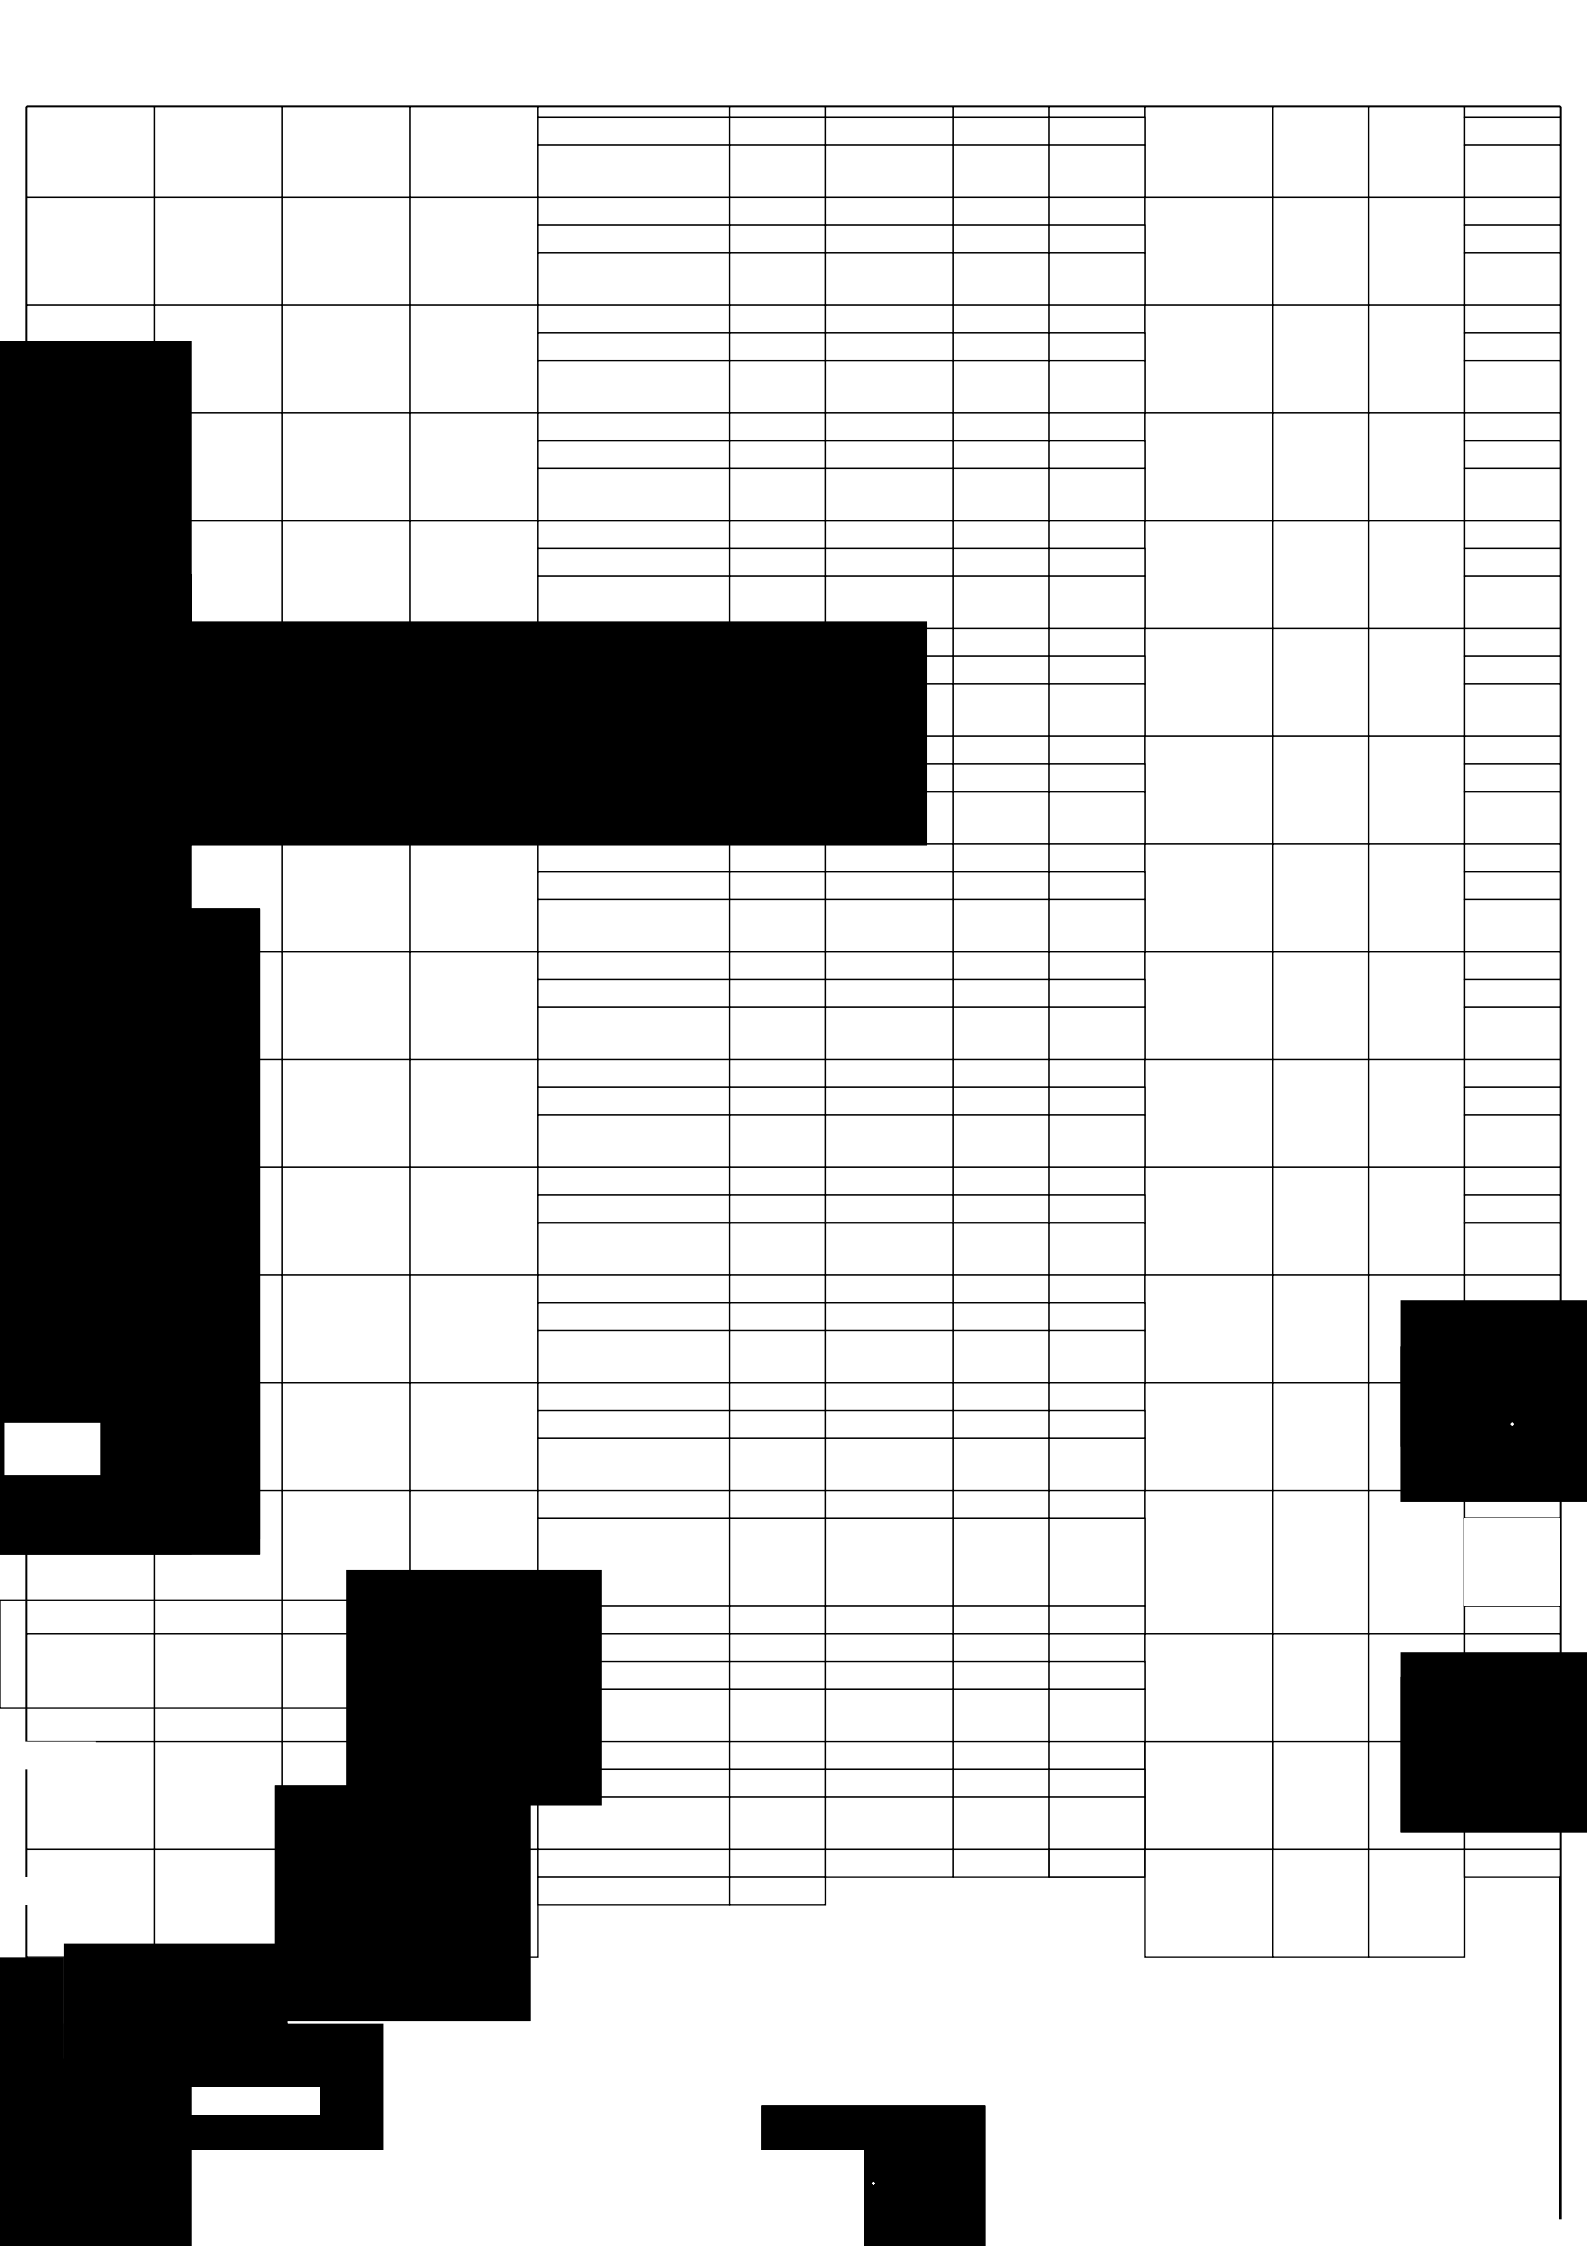

[illegible]

[illegible]

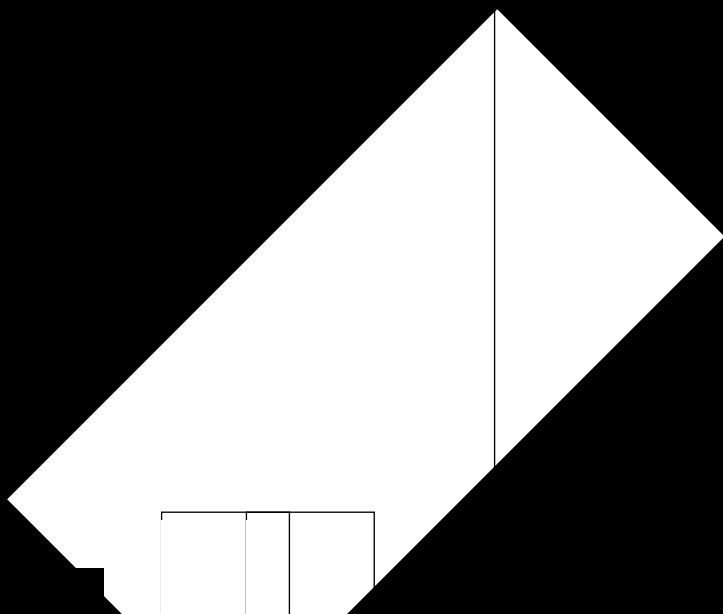

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是	表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 18:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.55	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.1	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 14:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 12:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	406	500	是				
				氨氮（mg/L）	17.25	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是				
				氨氮（mg/L）	26.92	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 08:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 02:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是				
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-			


[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	26.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.64	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 07:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 05:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.35	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
				pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.7	45	是					
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
				pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.9	45	是					
				pH值（无量纲）	6.9	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.1	45	是					
				pH值（无量纲）	6.88	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
				pH值（无量纲）	6.9	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.7	45	是					
				pH值（无量纲）	6.91	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
				pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是					
				pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.3	45	是					
				pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 16:00:00									

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 20:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是							
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是							
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 18:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是							
				氨氮（mg/L）	8.2	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是							
				氨氮（mg/L）	7.38	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是							
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是							
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9								
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 14:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 12:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂			
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9			北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）					

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 01:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 00:00:00	氨氮（mg/L）	6.81	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 23:00:00	氨氮（mg/L）	6.67	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 22:00:00	氨氮（mg/L）	6.78	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 21:00:00	氨氮（mg/L）	7.35	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 20:00:00	氨氮（mg/L）	8.12	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 19:00:00	氨氮（mg/L）	8.43	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 18:00:00	氨氮（mg/L）	7.4	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 17:00:00	氨氮（mg/L）	6.93	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 16:00:00	氨氮（mg/L）	6.4	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 15:00:00	氨氮（mg/L）	6.82	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.24	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）								
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
									北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

[illegible]

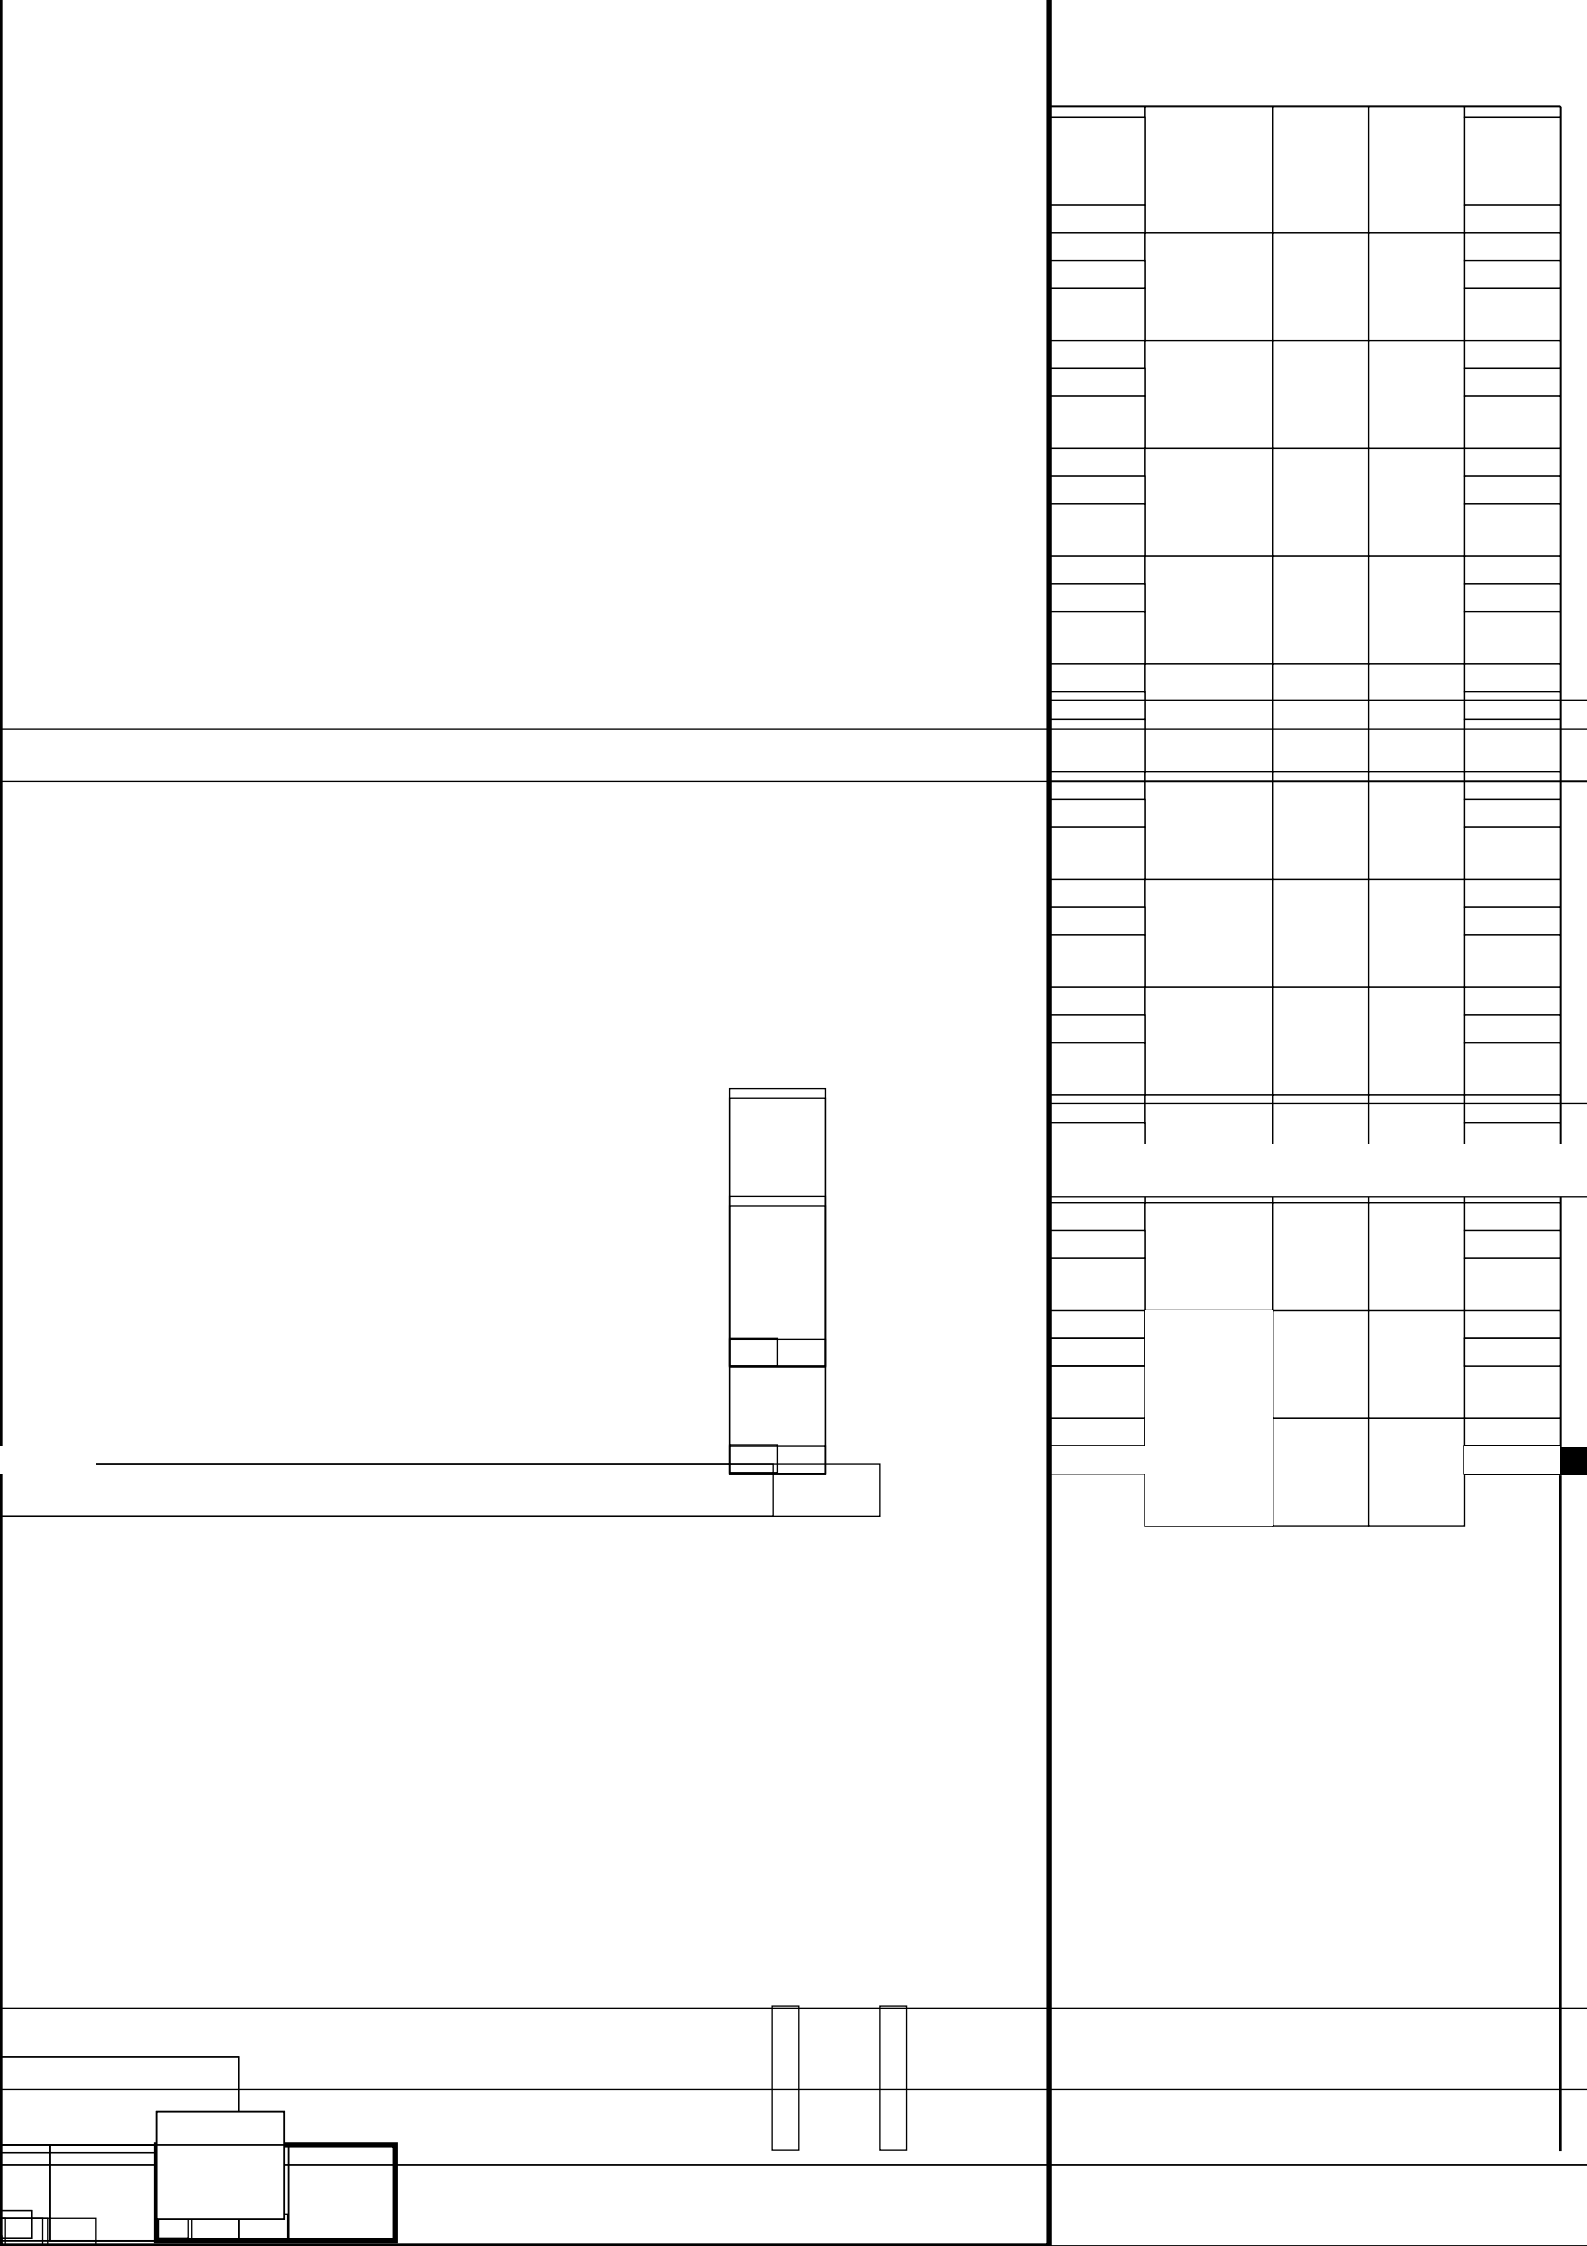


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 16:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 12:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	404	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	180	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 10:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 08:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 06:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 04:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 02:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 01:00:00									

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 02:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 01:00:00	氨氮（mg/L）	6.83	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 00:00:00	氨氮（mg/L）	6.43	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 23:00:00	氨氮（mg/L）	6.49	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 22:00:00	氨氮（mg/L）	7.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 21:00:00	氨氮（mg/L）	7.6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 20:00:00	氨氮（mg/L）	7.55	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 19:00:00	氨氮（mg/L）	7.75	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 18:00:00	氨氮（mg/L）	8.09	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 17:00:00	氨氮（mg/L）	8.06	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 16:00:00	氨氮（mg/L）	7.22	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 15:00:00	氨氮（mg/L）	7.07	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.49	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.84	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 12:00:00	氨氮（mg/L）	8.45	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	399	500	是					
												工业水排口
												依据政府及法规需求进行在
												袁 岭 伙

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是		表3 2013） 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.87	45	是					
				pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.04	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
				pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.06	45	是					
				pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.51	45	是					
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.55	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.78	45	是					
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是					
				pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 16:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 14:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 12:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	398	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 10:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 08:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 04:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-2									

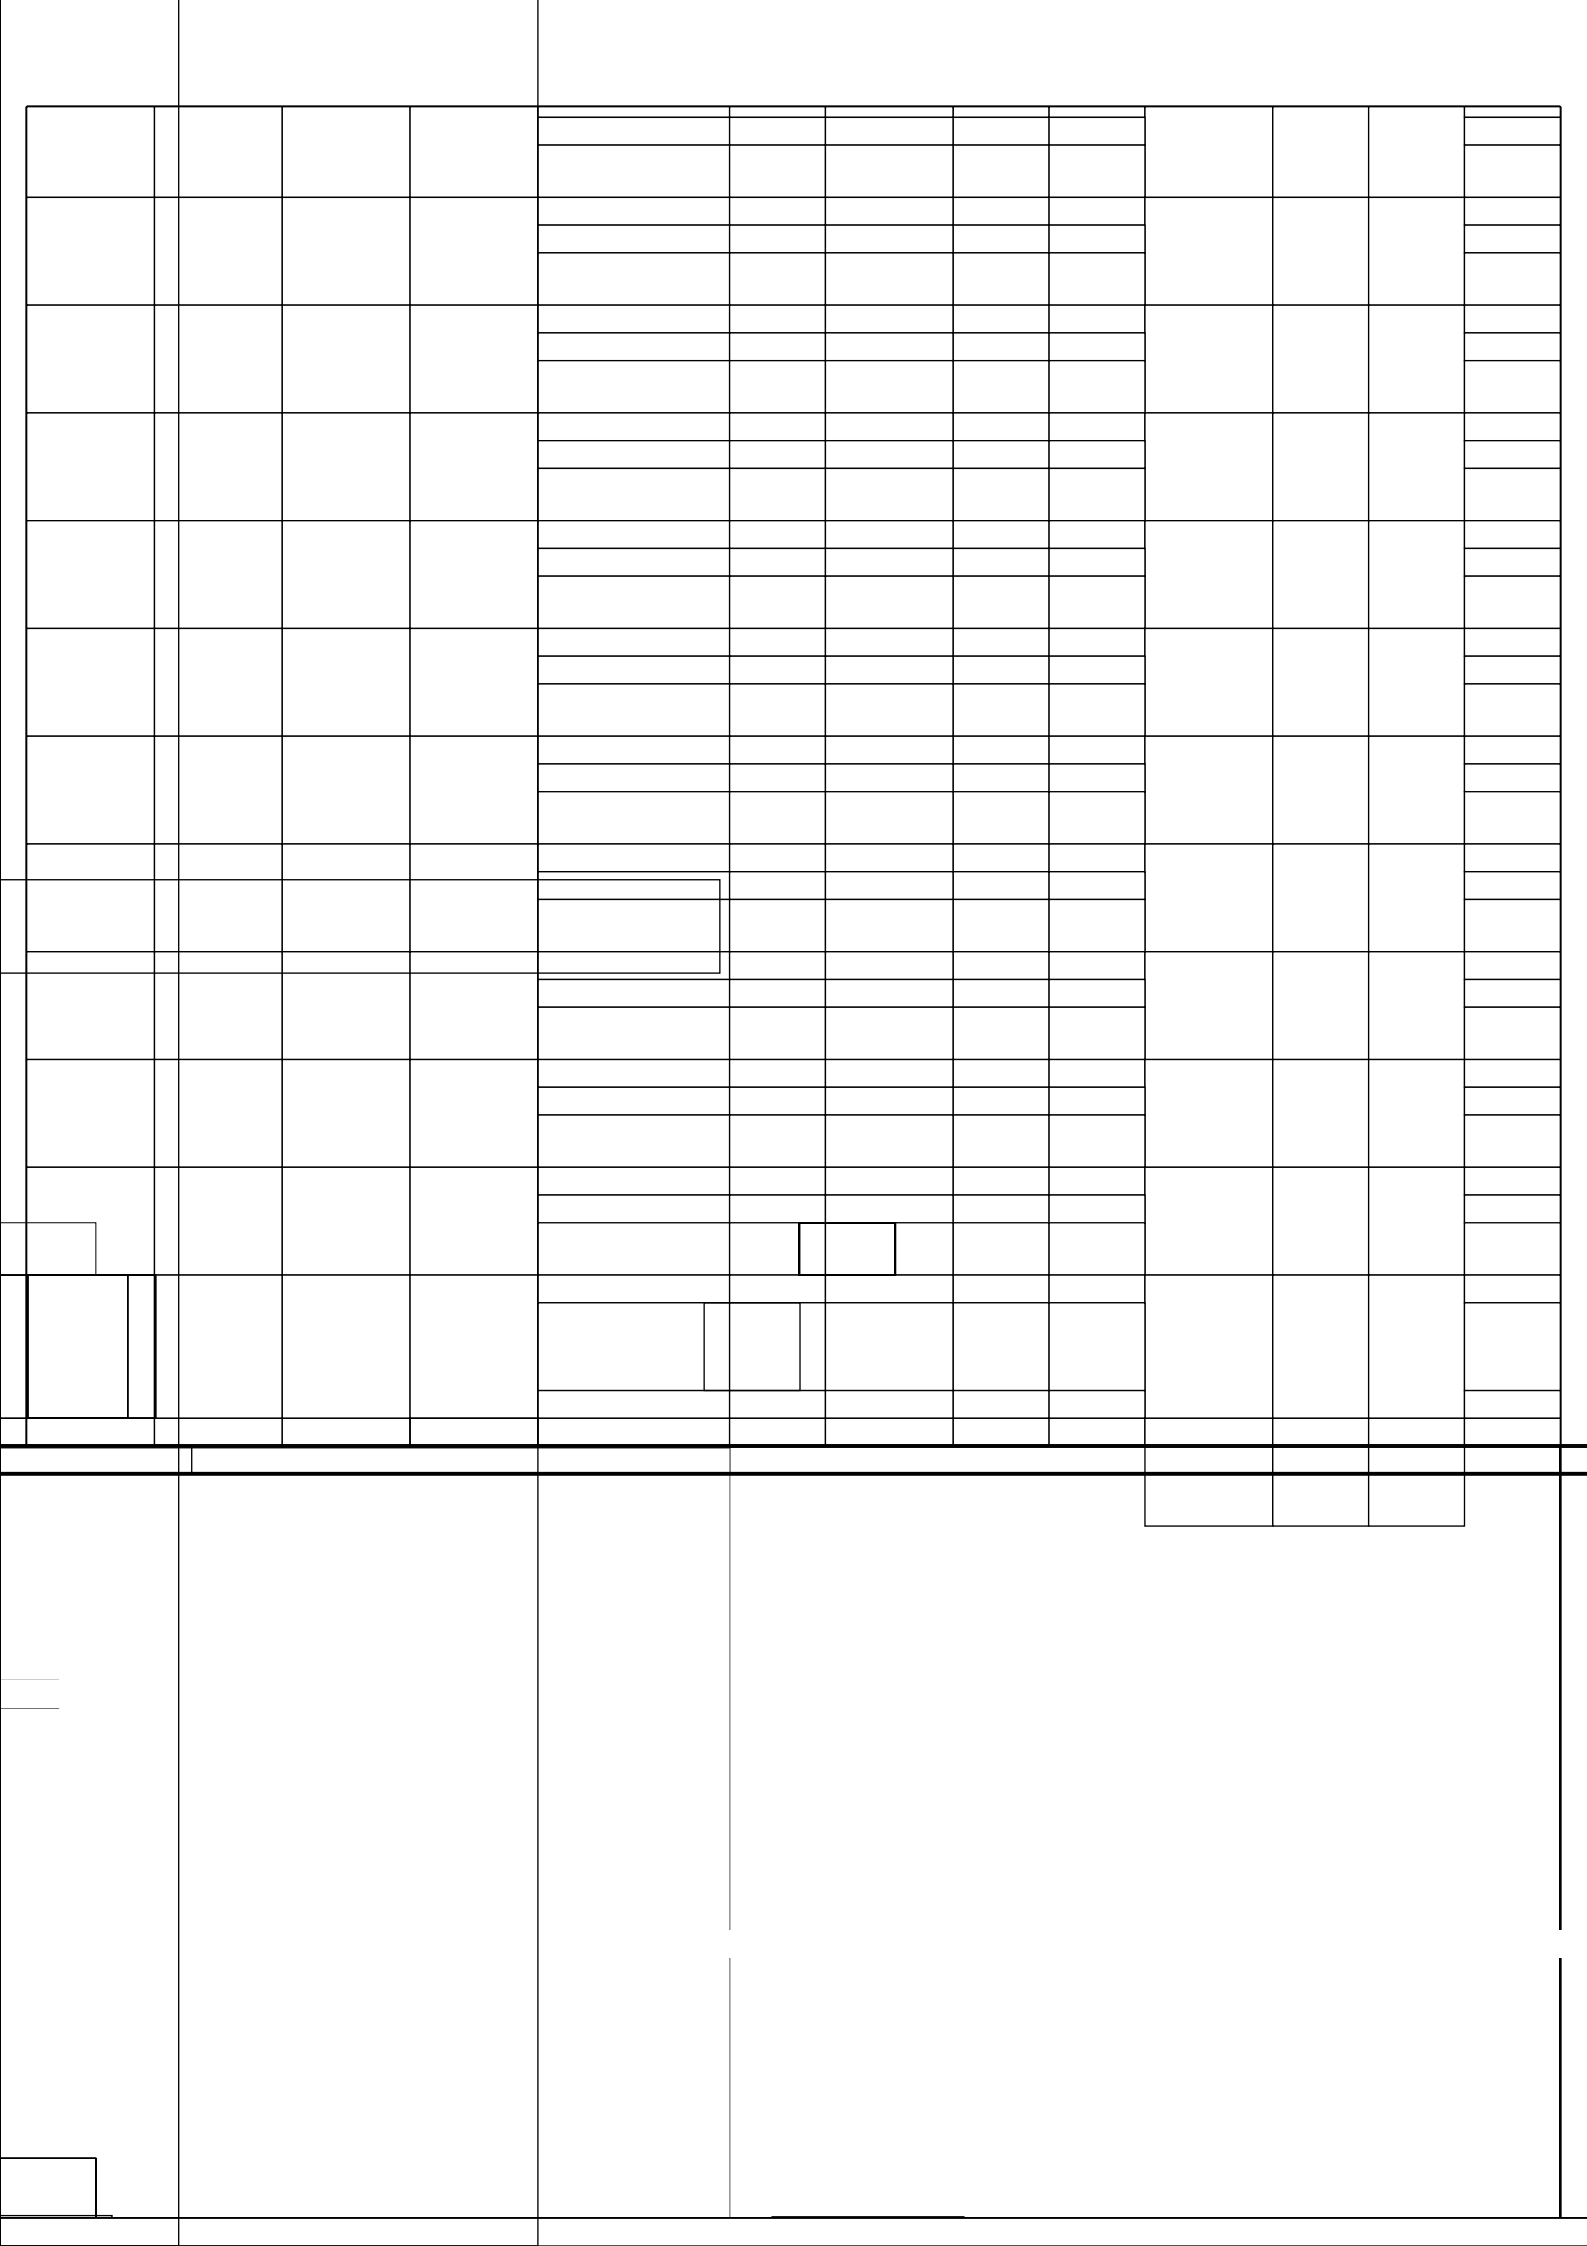


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.98	45	是					
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.38	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
				pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-201			

[illegible]

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 22:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 20:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 18:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 14:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验405
				化学需氧量CODcr（mg/L）	405405	500	是					


[illegible]

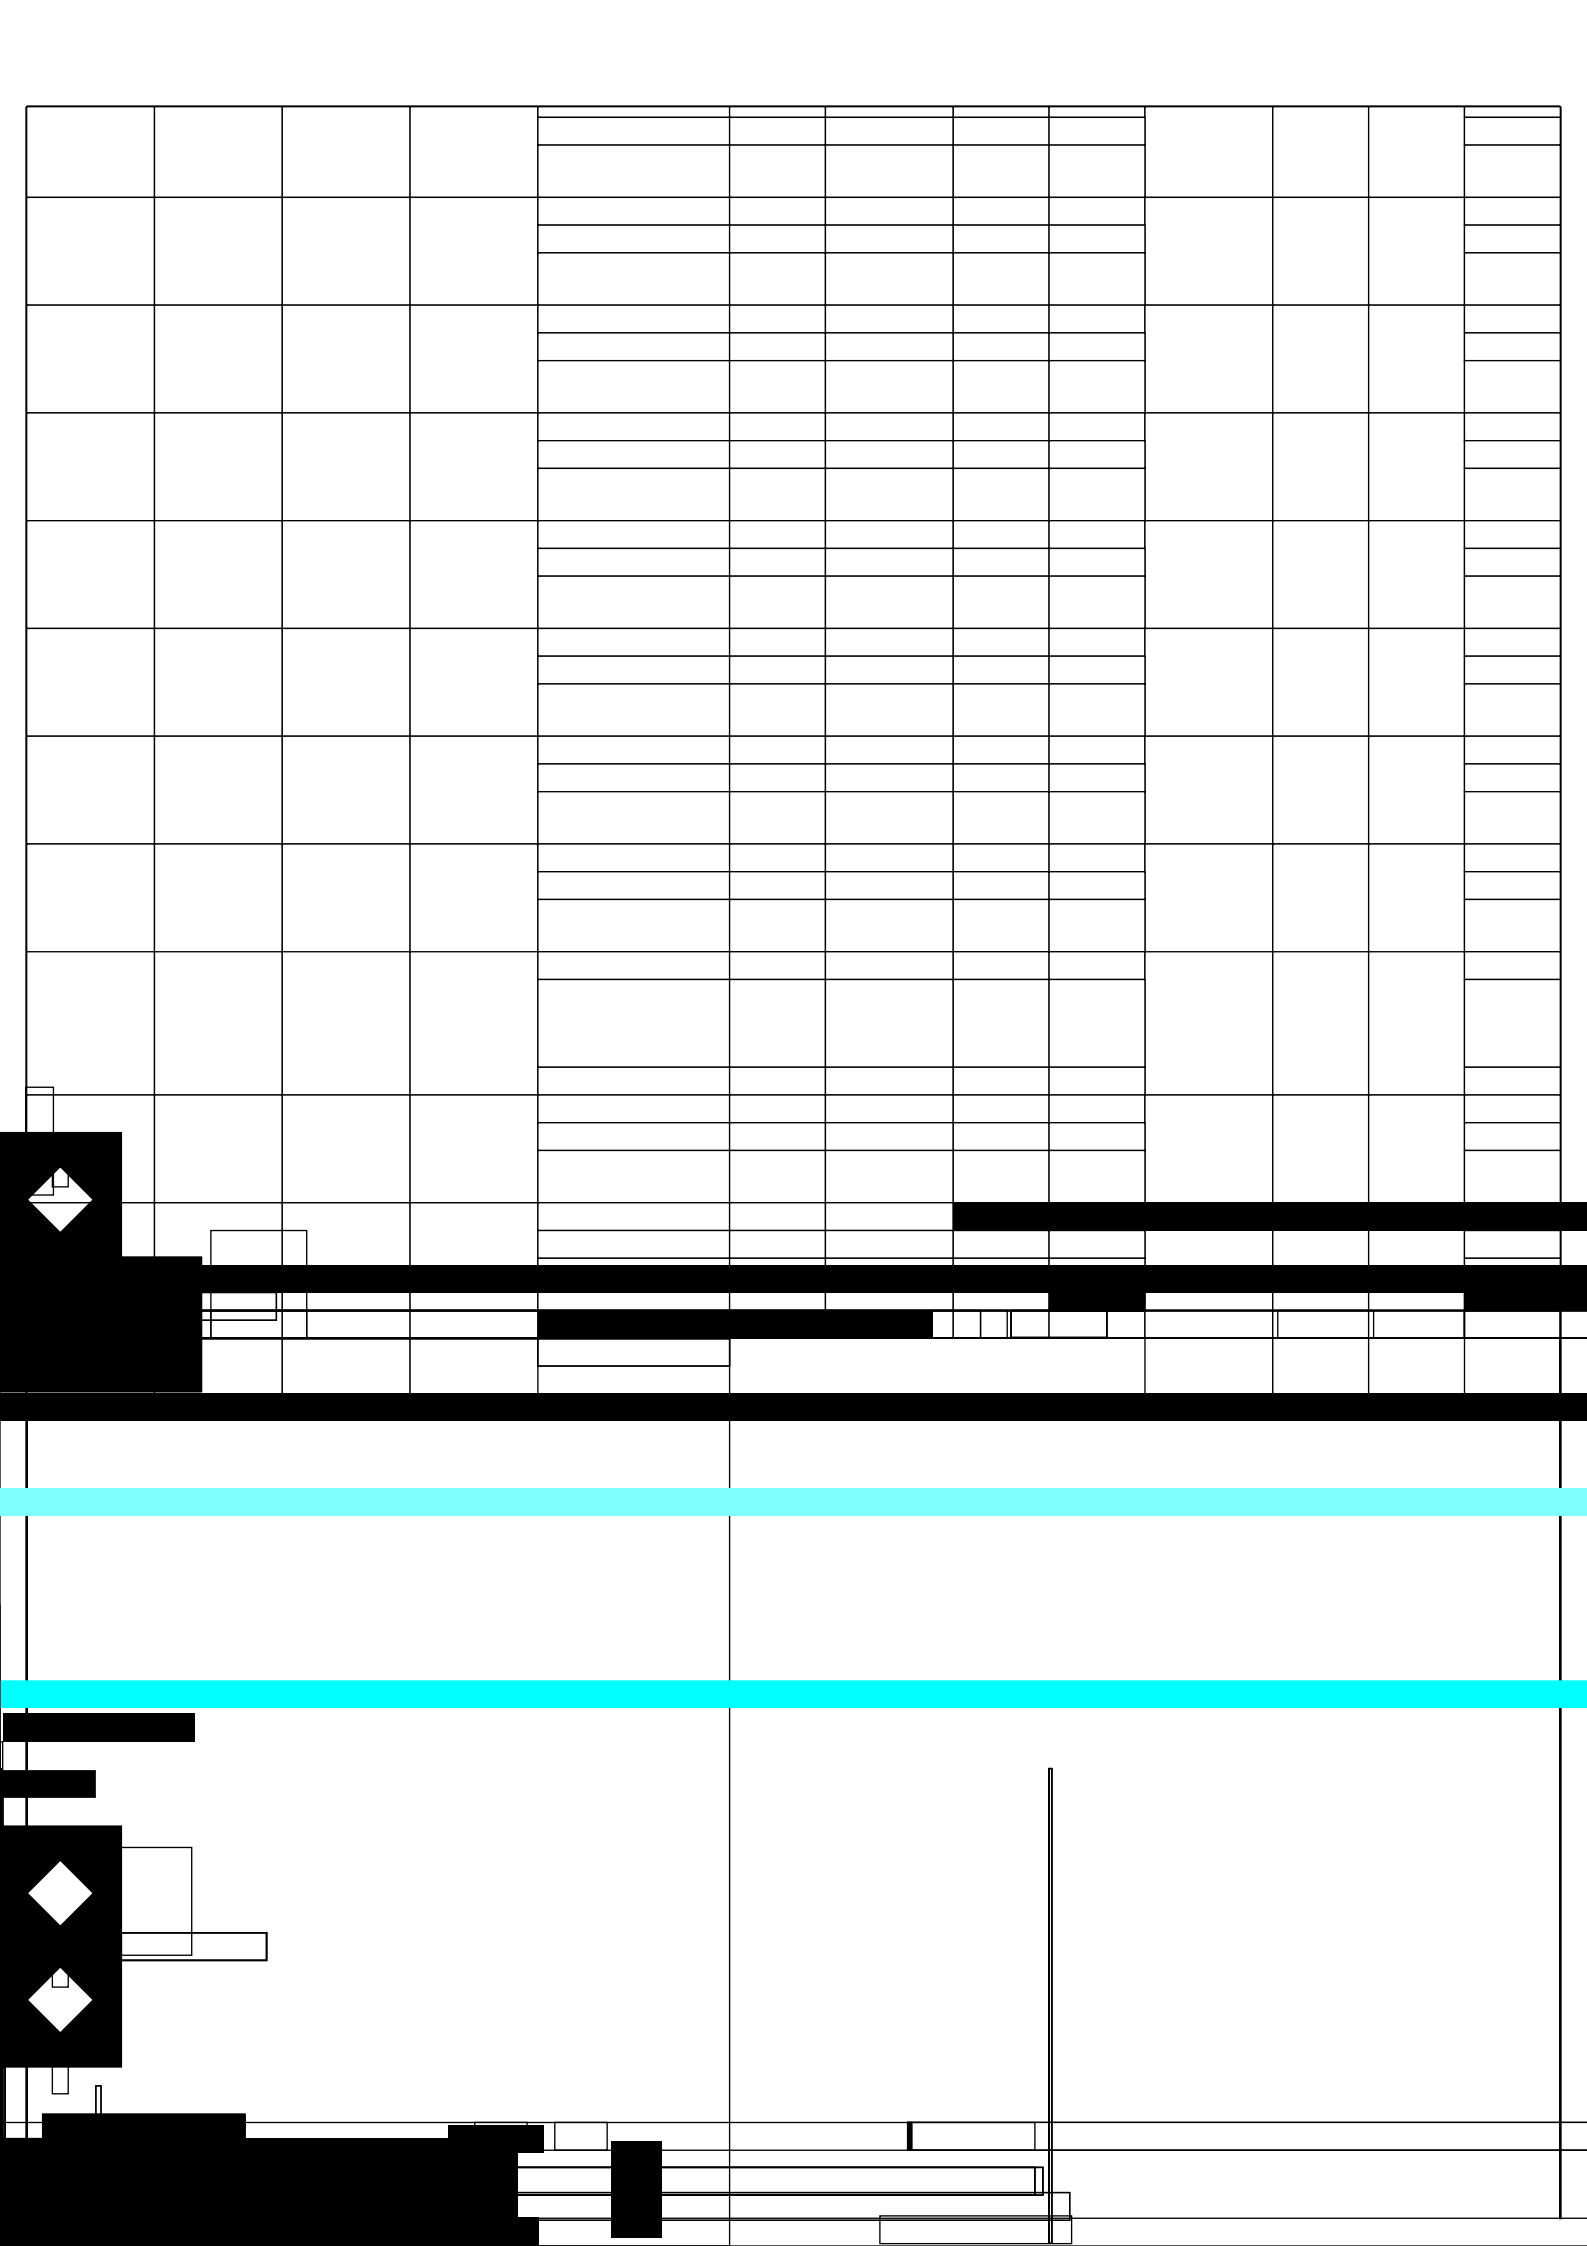

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-13 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-13 00:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 20:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 18:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 16:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 14:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 12:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	401	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 10:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 09:00:									

[illegible]

[illegible]

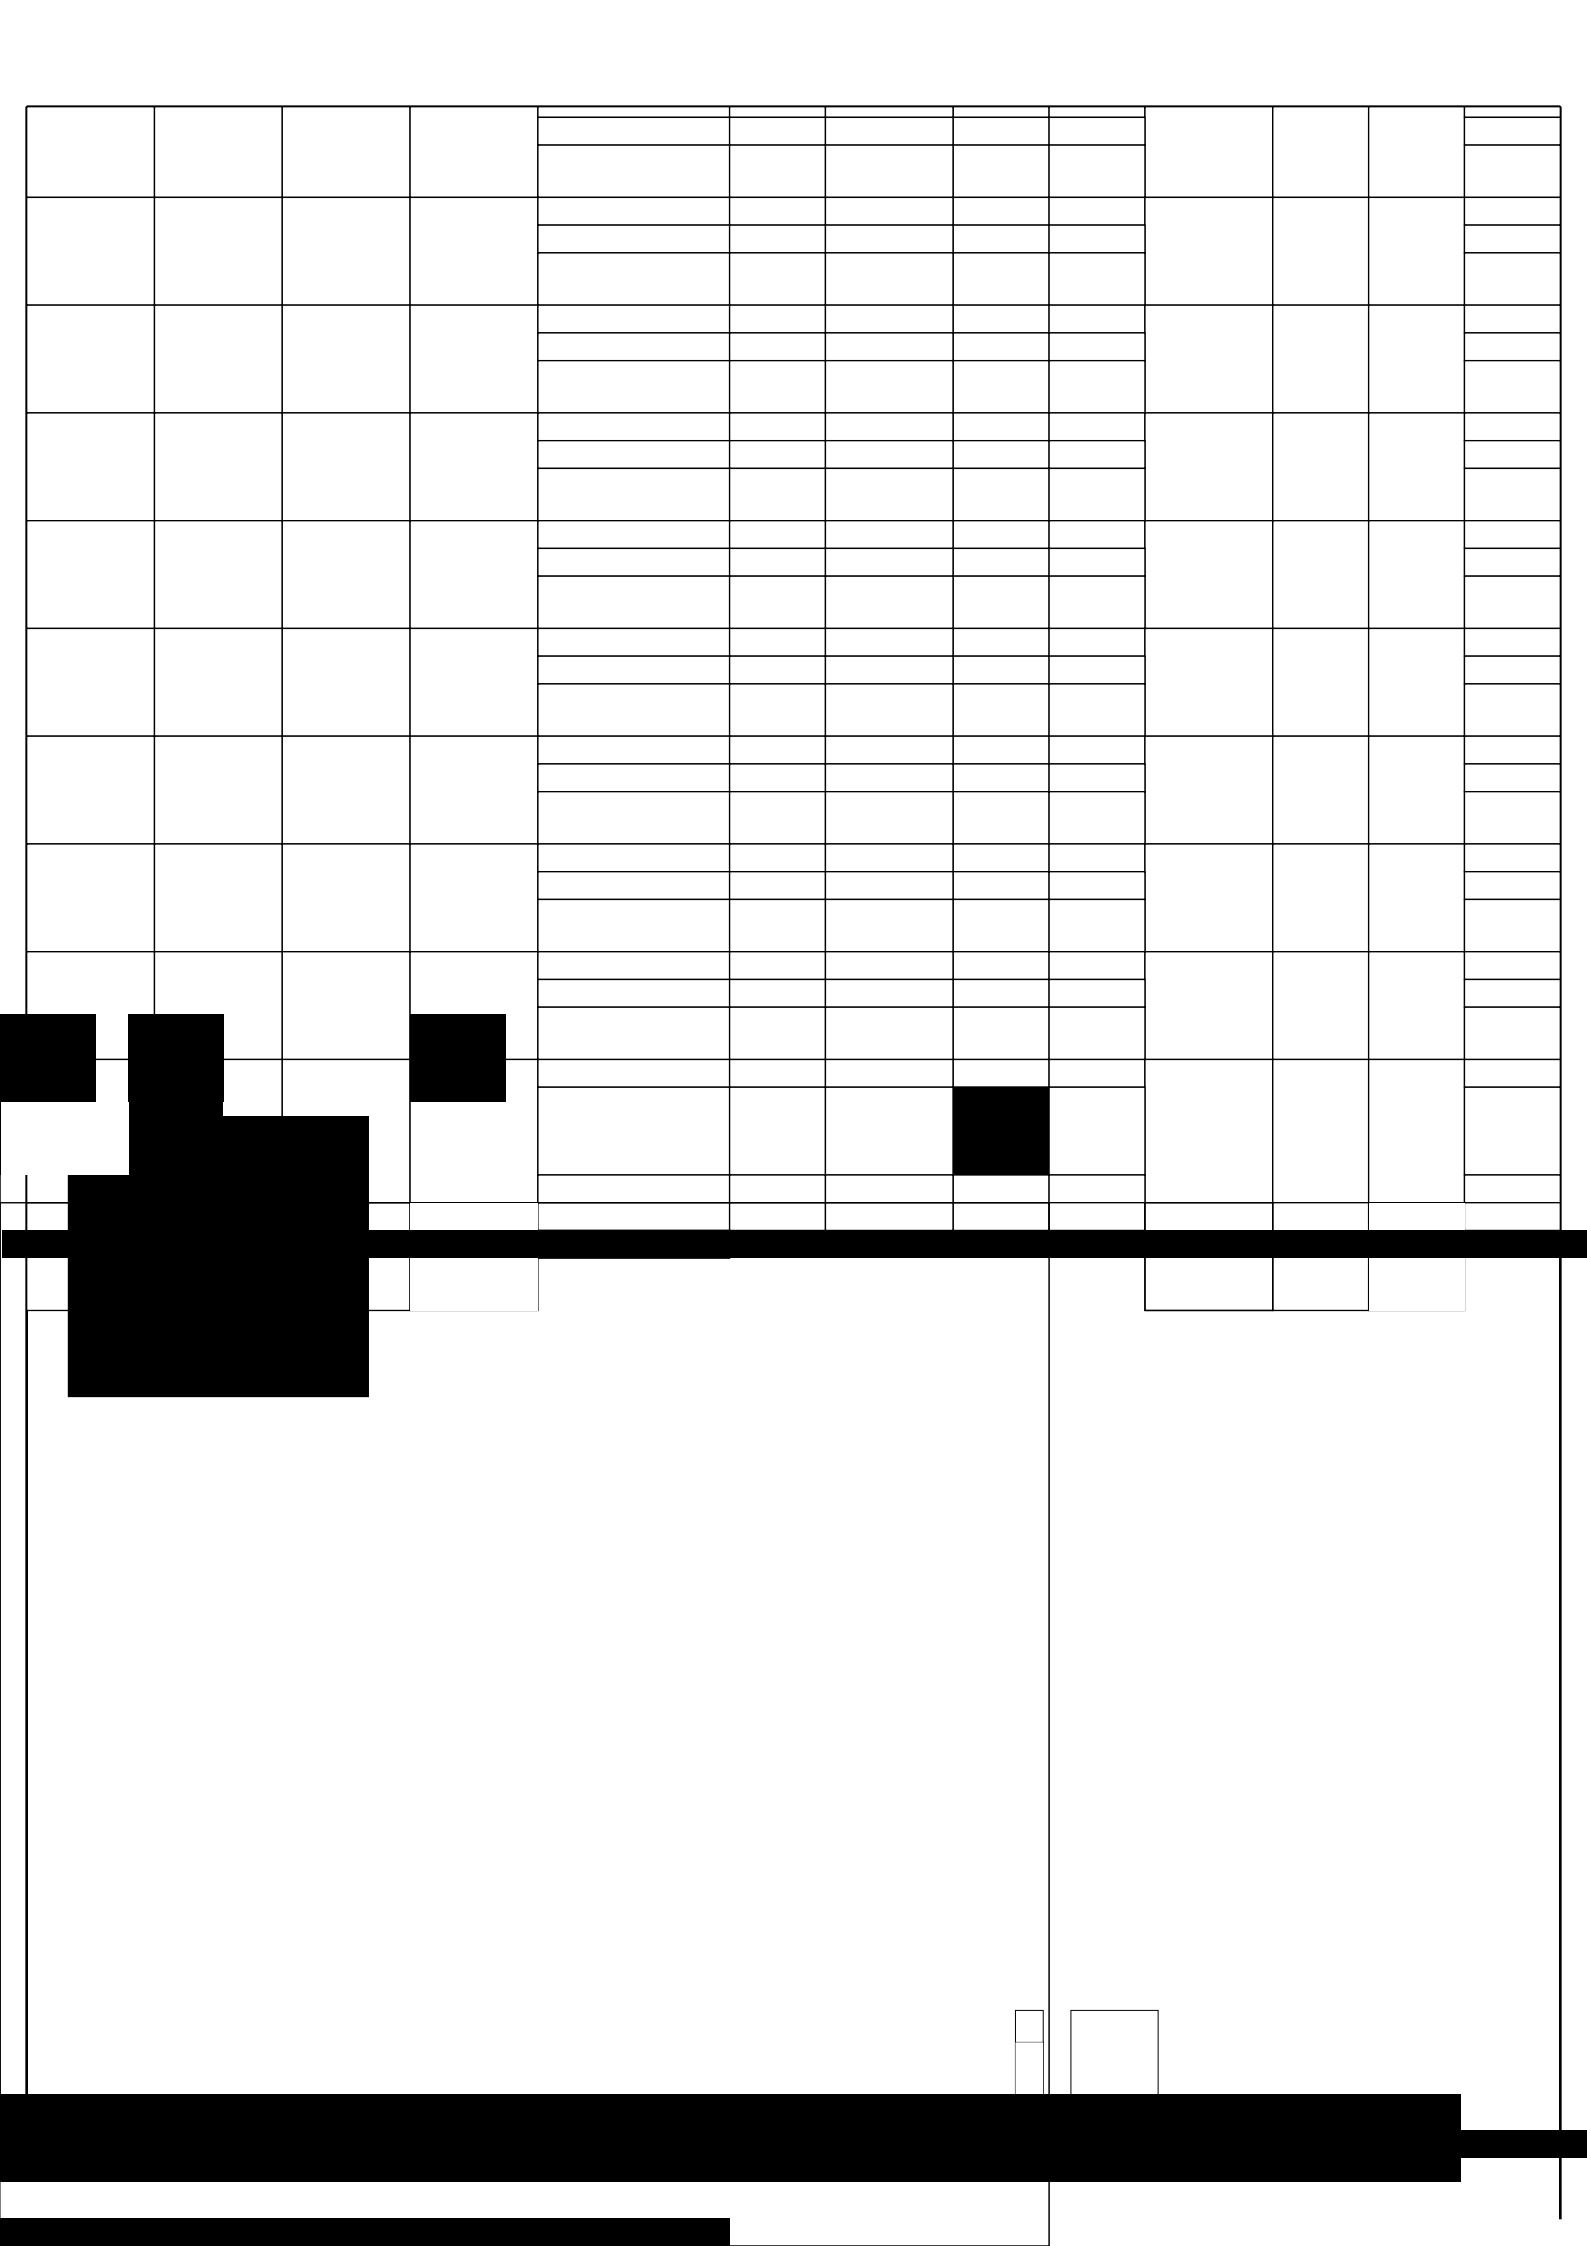

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 00:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 22:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 20:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 18:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 16:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 14:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 12:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	401	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 10:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）								

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 07:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是		表3 2013） 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 06:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.04	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
				pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	401	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	17.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 10:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 08:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 06:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 04:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 23:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 22:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）								

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 14:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	407	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	185	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 08:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 06:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 04:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 02:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口										

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 13:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 12:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.71	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 10:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
				pH值（无量纲）	7.56	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 08:00:00	pH值（无量纲）	7.4	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
				pH值（无量纲）	7.34	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 07:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 06:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
				pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 05:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 04:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.93	45	是					
				pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 02:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
				pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 00:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.94	45	是					
				pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 08:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 07:00:00	氨氮（mg/L）	8.81	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 06:00:00	氨氮（mg/L）	9.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 05:00:00	氨氮（mg/L）	8.89	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 04:00:00	氨氮（mg/L）	8.38	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 03:00:00	氨氮（mg/L）	8.25	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 02:00:00	氨氮（mg/L）	7.22	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 01:00:00	氨氮（mg/L）	6.79	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 00:00:00	氨氮（mg/L）	6.42	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 23:00:00	氨氮（mg/L）	6.46	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 22:00:00	氨氮（mg/L）	6.25	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 21:00:00	氨氮（mg/L）	5.62	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 20:00:00	氨氮（mg/L）	5.22	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）								

[illegible]


[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 14:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 12:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	402	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	191	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 10:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 02:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.						

--	--

11

[illegible]





制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 16:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 15:00:00	氨氮（mg/L）	7.85	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.53	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.27	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 12:00:00	氨氮（mg/L）	7.32	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	399	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 11:00:00	氨氮（mg/L）	18.24	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				pH值（无量纲）	7	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 10:00:00	氨氮（mg/L）	28.15	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 10:00:00	氨氮（mg/L）	6.88	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 09:00:00	氨氮（mg/L）	7.81	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 08:00:00	氨氮（mg/L）	8.83	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 07:00:00	氨氮（mg/L）	9.3	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 06:00:00	氨氮（mg/L）	9.64	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 05:00:00	氨氮（mg/L）	9.64	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 05:00:00	氨氮（mg/L）	9.71	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 04:00:00	氨氮（mg/L）	9.9	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 03:00:00	氨氮（mg/L）	10.14	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 02:00:00	氨氮（mg/L）	10.14	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 02:00:00	氨氮（mg/L）	9.9	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 01:00:00	氨氮（mg/L）	9.42	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 00:00:00	氨氮（mg/L）	9.42	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 00:00:00	氨氮（mg/L）	9.74	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 23:00:00	氨氮（mg/L）	9.74	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 23:00:00	氨氮（mg/L）	10.4	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 23:00:00	氨氮（mg/L）	10.4	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是					

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 02:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 00:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 22:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 18:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 16:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 14:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 12:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	399	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 17:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 16:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 15:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 14:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 13:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 12:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	397	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 10:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 08:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 06:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 02:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 00:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 23:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 02:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 00:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 22:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 20:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 18:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	398	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	179	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 10:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 08:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 04:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 02:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7	45	是					
						工业水排口ffff						


[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 14:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 12:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	403	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	181	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 06:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.52	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

Category	Value
Category 1	100
Category 2	200
Category 3	300
Category 4	400
Category 5	500
Category 6	600
Category 7	700
Category 8	800
Category 9	900
Category 10	1000
Category 11	1100
Category 12	1200
Category 13	1300
Category 14	1400
Category 15	1500
Category 16	1600
Category 17	1700
Category 18	1800
Category 19	1900
Category 20	2000
Category 21	2100
Category 22	2200
Category 23	2300
Category 24	2400
Category 25	2500
Category 26	2600
Category 27	2700
Category 28	2800
Category 29	2900
Category 30	3000
Category 31	3100
Category 32	3200
Category 33	3300
Category 34	3400
Category 35	3500
Category 36	3600
Category 37	3700
Category 38	3800
Category 39	3900
Category 40	4000
Category 41	4100
Category 42	4200
Category 43	4300
Category 44	4400
Category 45	4500
Category 46	4600
Category 47	4700
Category 48	4800
Category 49	4900
Category 50	5000
Category 51	5100
Category 52	5200
Category 53	5300
Category 54	5400
Category 55	5500
Category 56	5600
Category 57	5700
Category 58	5800
Category 59	5900
Category 60	6000
Category 61	6100
Category 62	6200
Category 63	6300
Category 64	6400
Category 65	6500
Category 66	6600
Category 67	6700
Category 68	6800
Category 69	6900
Category 70	7000
Category 71	7100
Category 72	7200
Category 73	7300
Category 74	7400
Category 75	7500
Category 76	7600
Category 77	7700
Category 78	7800
Category 79	7900
Category 80	8000
Category 81	8100
Category 82	8200
Category 83	8300
Category 84	8400
Category 85	8500
Category 86	8600
Category 87	8700
Category 88	8800
Category 89	8900
Category 90	9000
Category 91	9100
Category 92	9200
Category 93	9300
Category 94	9400
Category 95	9500
Category 96	9600
Category 97	9700
Category 98	9800
Category 99	9900
Category 100	10000


				化学需氧量CODcr (mg/L)	64	500	是	理系统			
				氨氮 (mg/L)	11.3	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	68	500	是				
				氨氮 (mg/L)	11.44	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 18:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	68	500	是				
				氨氮 (mg/L)	12.09	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	69	500	是				
				氨氮 (mg/L)	11.14	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	68	500	是				
				氨氮 (mg/L)	10.8	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是				
				氨氮 (mg/L)	10.71	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 14:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	61	500	是				
				氨氮 (mg/L)	10.46	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	66	500	是				
				氨氮 (mg/L)	9.73	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr (mg/L)	397	500	是				
				氨氮 (mg/L)	19.65	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	179	500	是				
				氨氮 (mg/L)	29.08	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是				
				氨氮 (mg/L)	8.19	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	72	500	是				
				氨氮 (mg/L)	8.88	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是				
				氨氮 (mg/L)	9.25	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11						

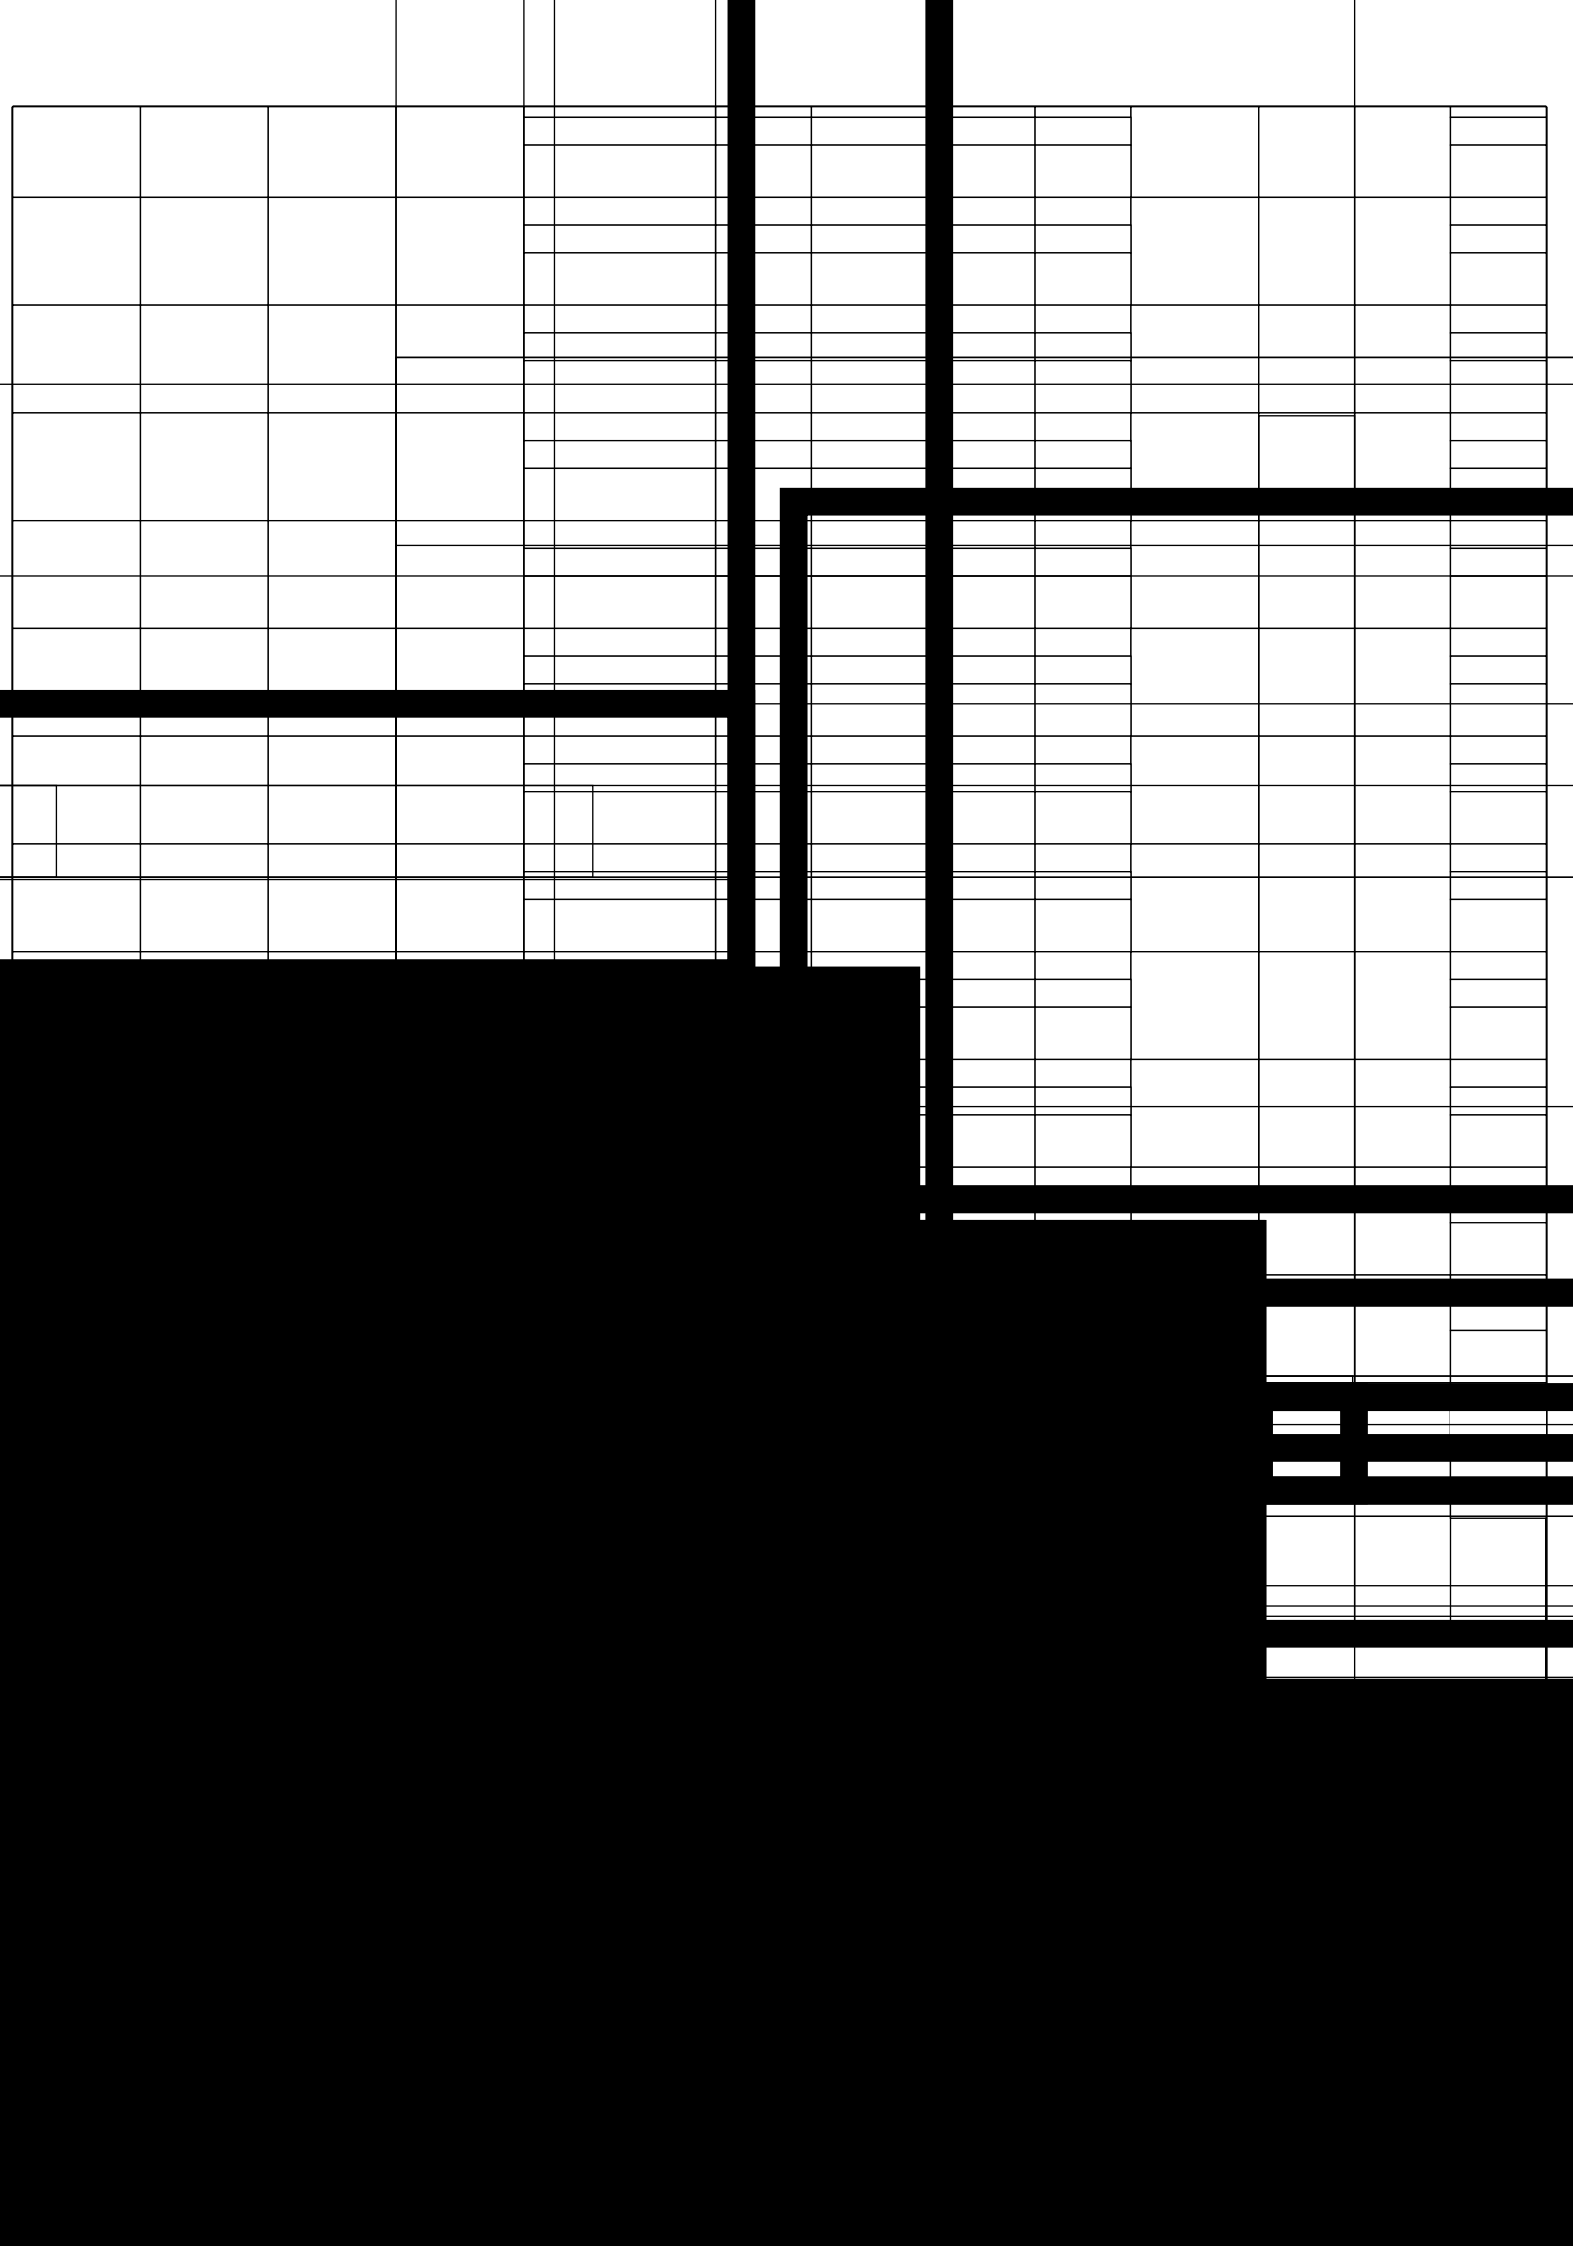

[illegible]

[illegible]

[illegible]



制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	396	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	18.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	185	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 08:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 06:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 04:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 02:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 22:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 20:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 18:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.2	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是	表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.04	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 20:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 18:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 16:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 14:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 12:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	394	500	是				
				氨氮（mg/L）	19.33	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	176	500	是				
				氨氮（mg/L）	28.15	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 10:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.71	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.91	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.8	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 06:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 04:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是				
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 02:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 00:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 20:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 18:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 16:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 15:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 14:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 13:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	394	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.71	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 22:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 20:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 19:00:00	pH值（无量纲）	--	6.5-9	--	--	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	设备设施故障
				化学需氧量CODcr（mg/L）	17	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 18:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 12:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	398	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	189	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 10:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 08:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 06:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 12:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	391	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	172	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 08:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 04:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 02:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 00:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 20:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 18:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 16:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 12:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	388	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 10:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 06:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 02:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			



[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 10:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是					
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
				pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 18:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 12:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	395	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 08:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 06:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 04:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 02:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是		表3 2013） 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.4	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.01	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.1	45	是					
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 14:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	393	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	18.88	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

2026-06-15 11:00

[illegible]

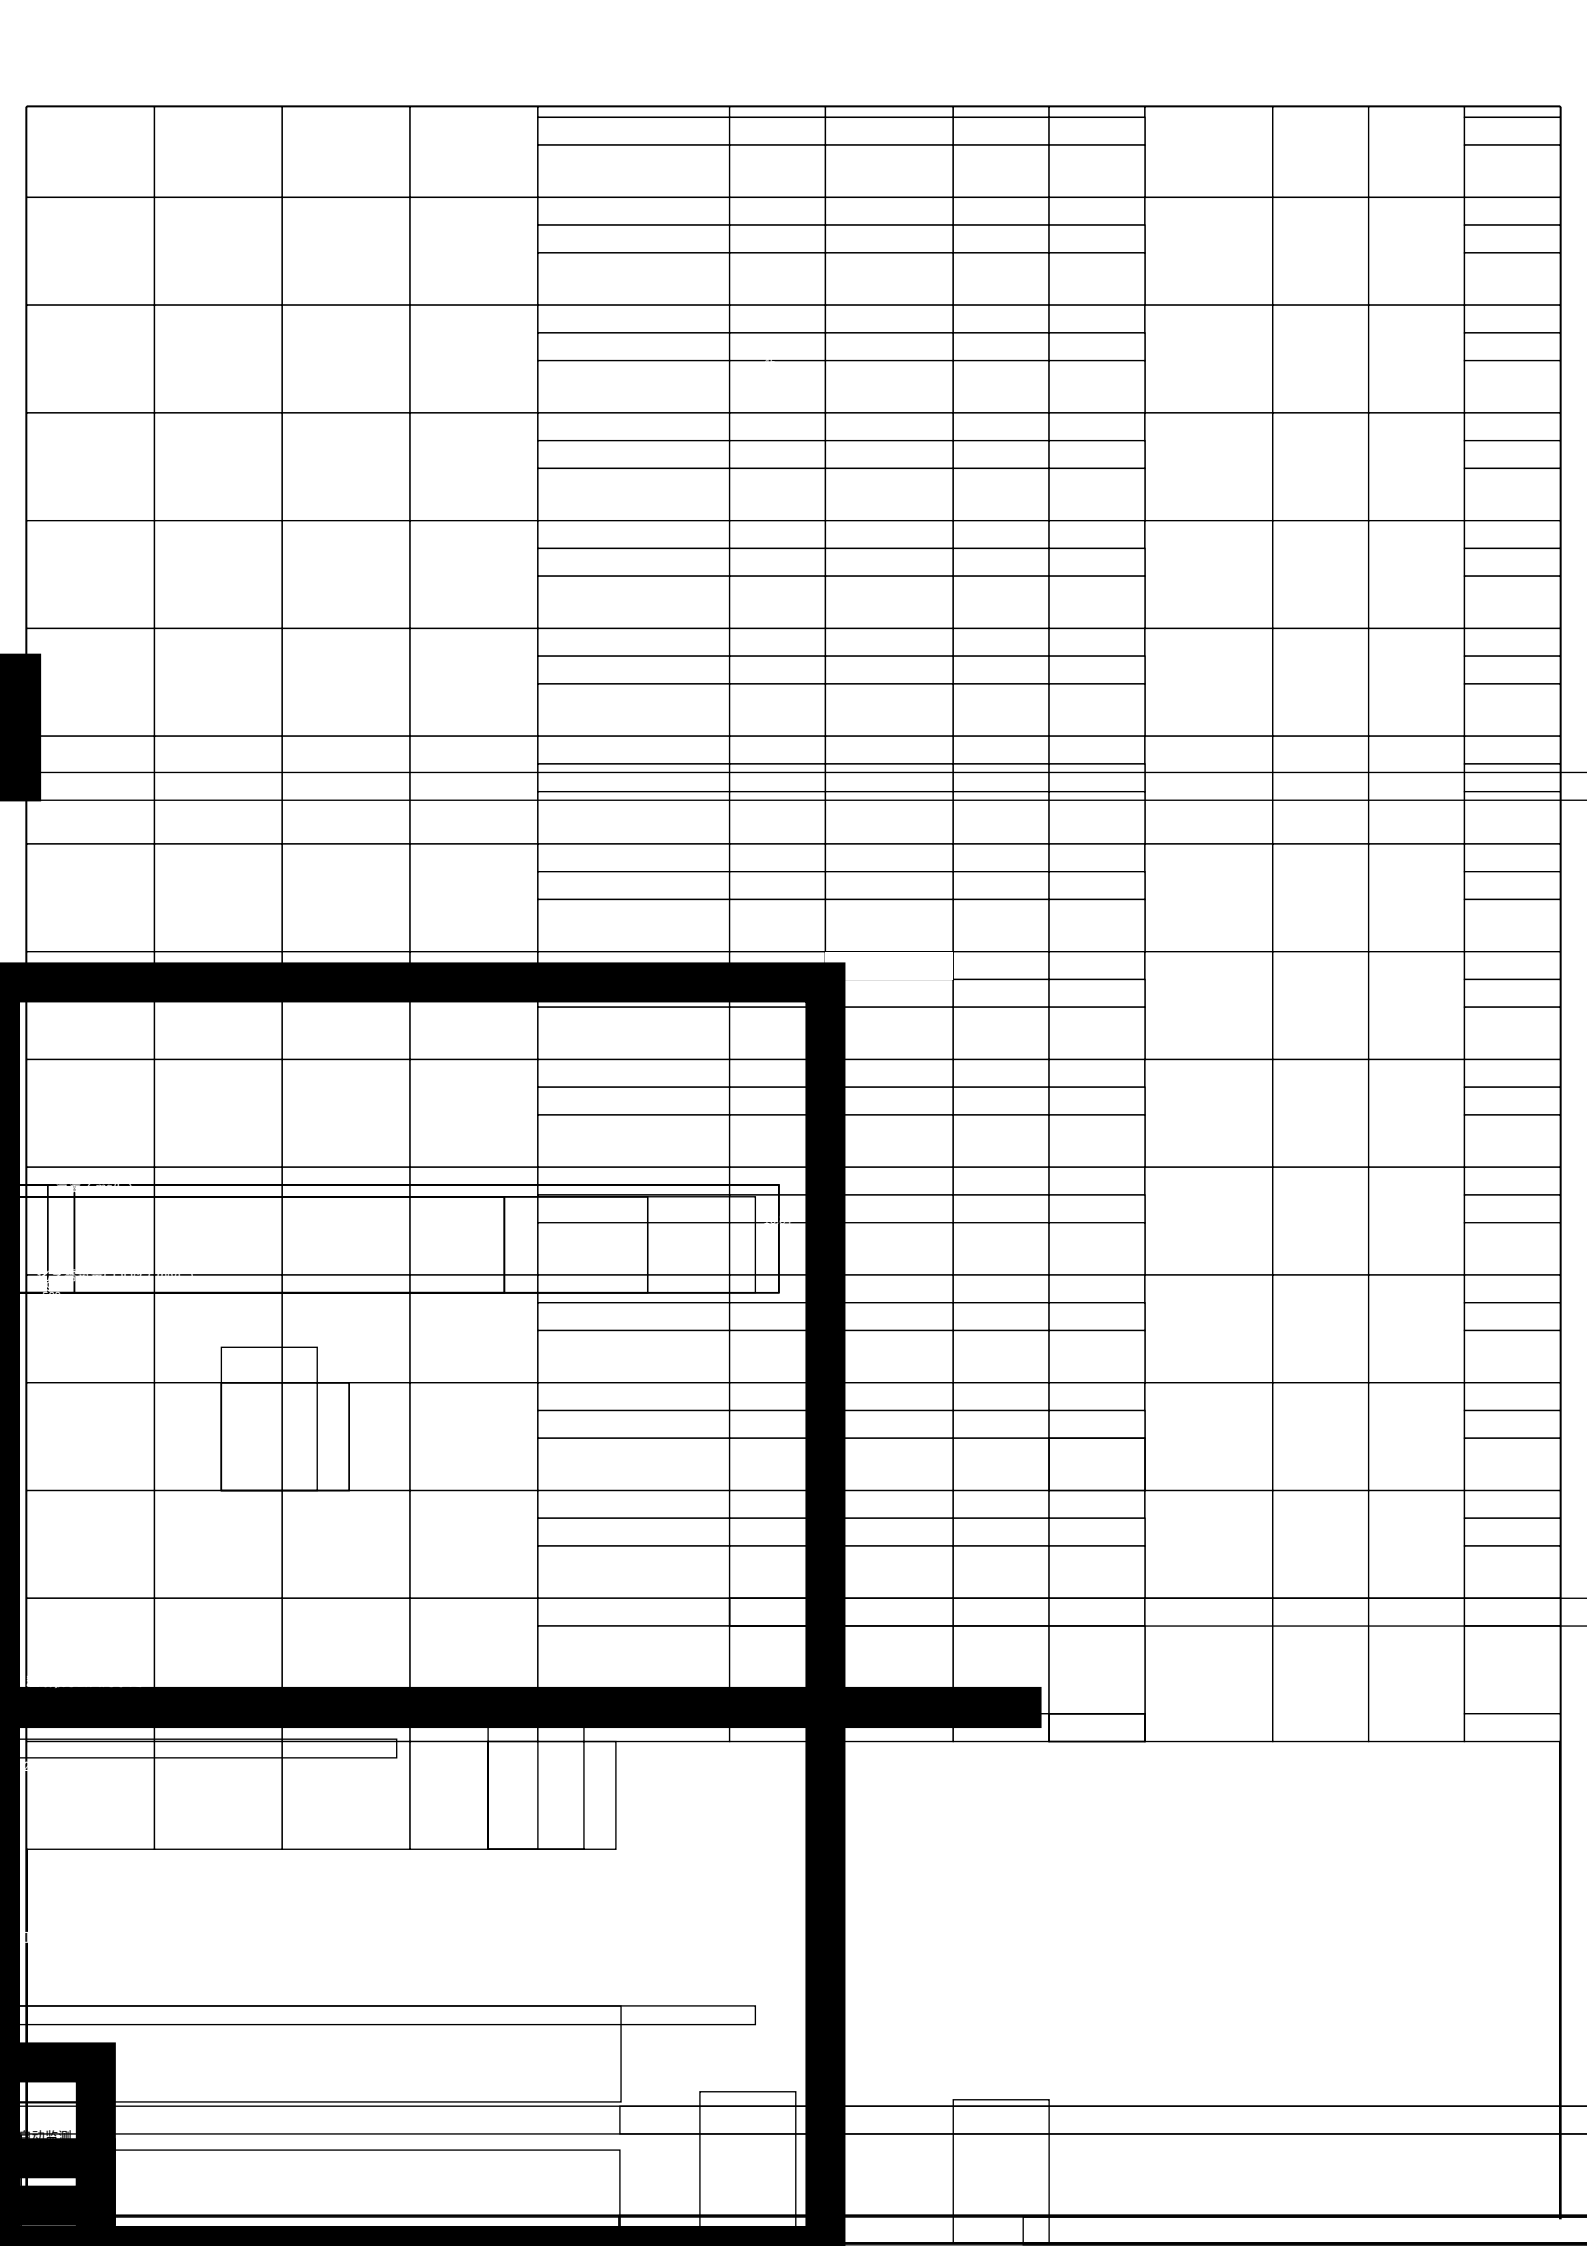

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	394	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	19.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 08:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 02:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 22:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 20:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 18:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 16:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 14:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	397	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 06:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 18:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 17:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 14:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	493	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	28	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 08:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 06:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	32	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	27	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	29	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 02:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	30	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 00:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	30	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	28	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 22:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	29	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.86	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 20:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	32	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 18:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.2	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 16:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	36	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.61	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 14:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	38	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 12:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	384	500	是				
				氨氮（mg/L）	19.18	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是				
				氨氮（mg/L）	28.81	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 10:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.24	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.81	45	是				
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是	北京市水污染物排			

[illegible]


公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 12:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	382	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	159	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 10:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	36	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 08:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	33	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	29	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 06:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	32	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	34	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 04:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	35	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	33	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 02:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	30	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	30	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 00:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	38	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 22:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 20:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是		表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	36	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 14:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	33	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	383	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	156	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 10:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 08:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 06:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 04:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 02:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 00:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

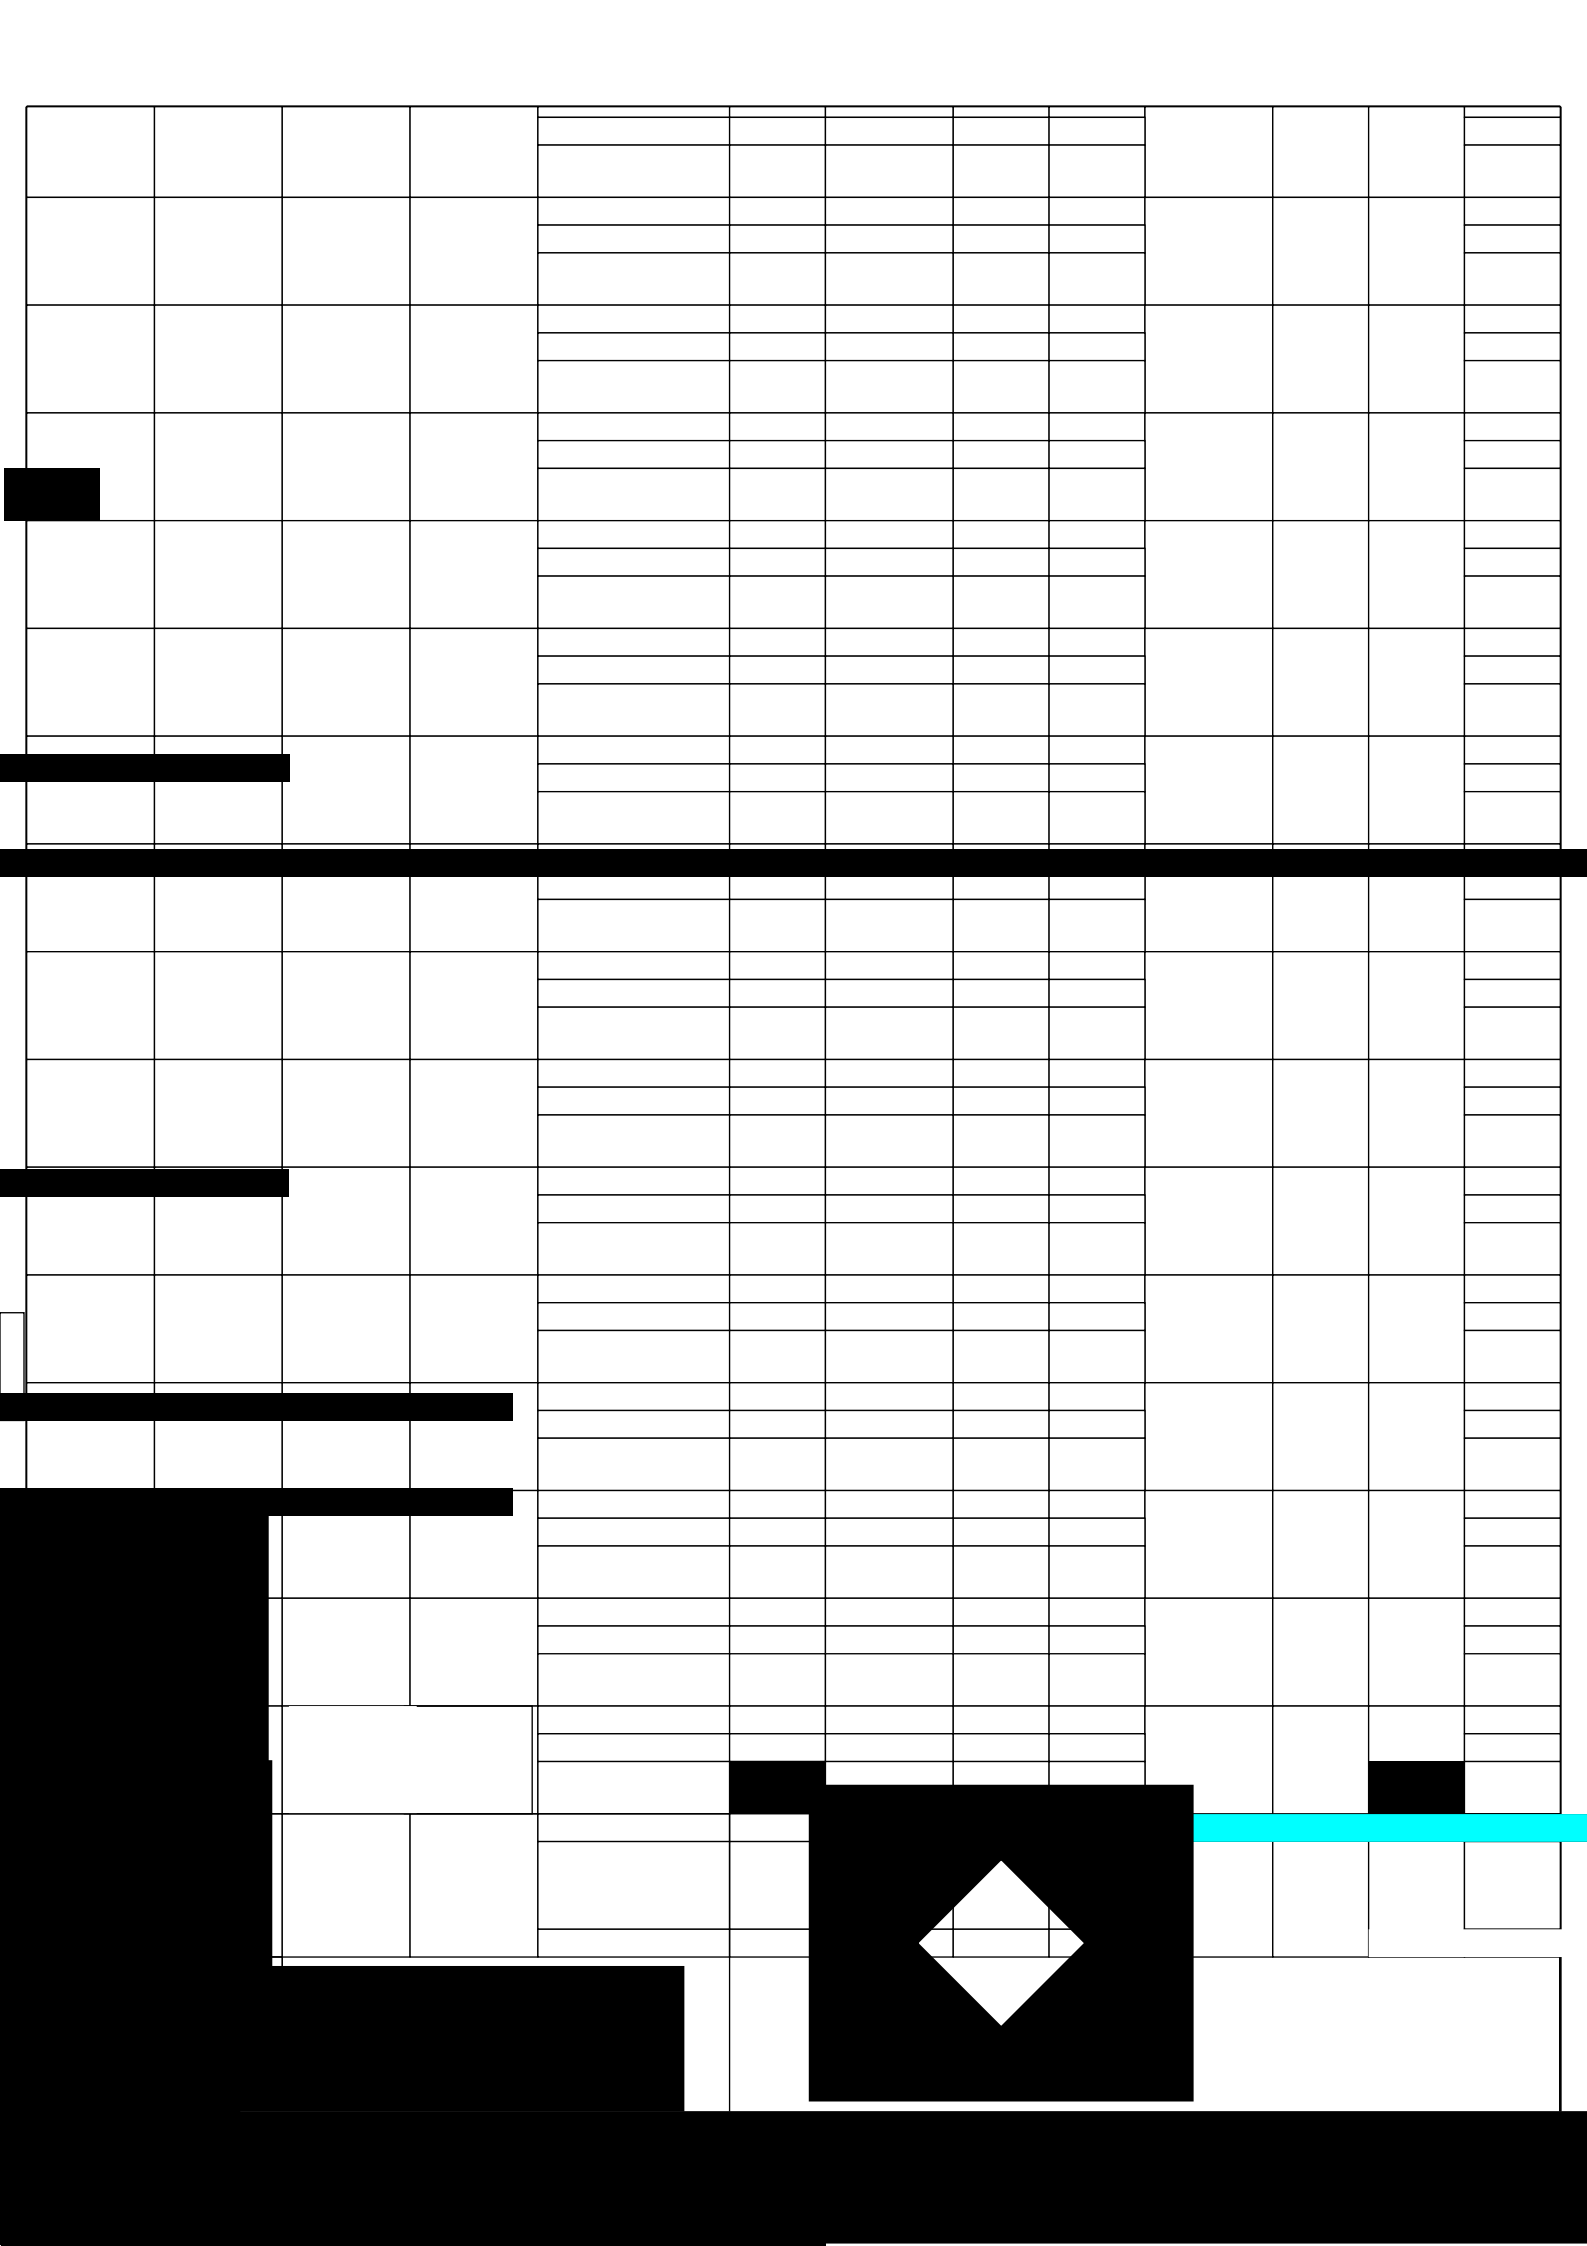

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 06:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 02:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 00:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 22:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2			

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 12:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	265	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 11:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 10:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 08:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 06:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 04:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 02:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 00:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 22:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 20:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	



公司

表3 排污公共污水处

指标名称
化学需氧量CODcr (mg/L)


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 18:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 16:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 14:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 13:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 12:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	382	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 08:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 02:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.02	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.12	45	是					
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
				pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.61	45	是					
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 20:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.55	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.5	45	是					
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 14:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 13:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	384	500	是					

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 14:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 12:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	392	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 10:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 06:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 22:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

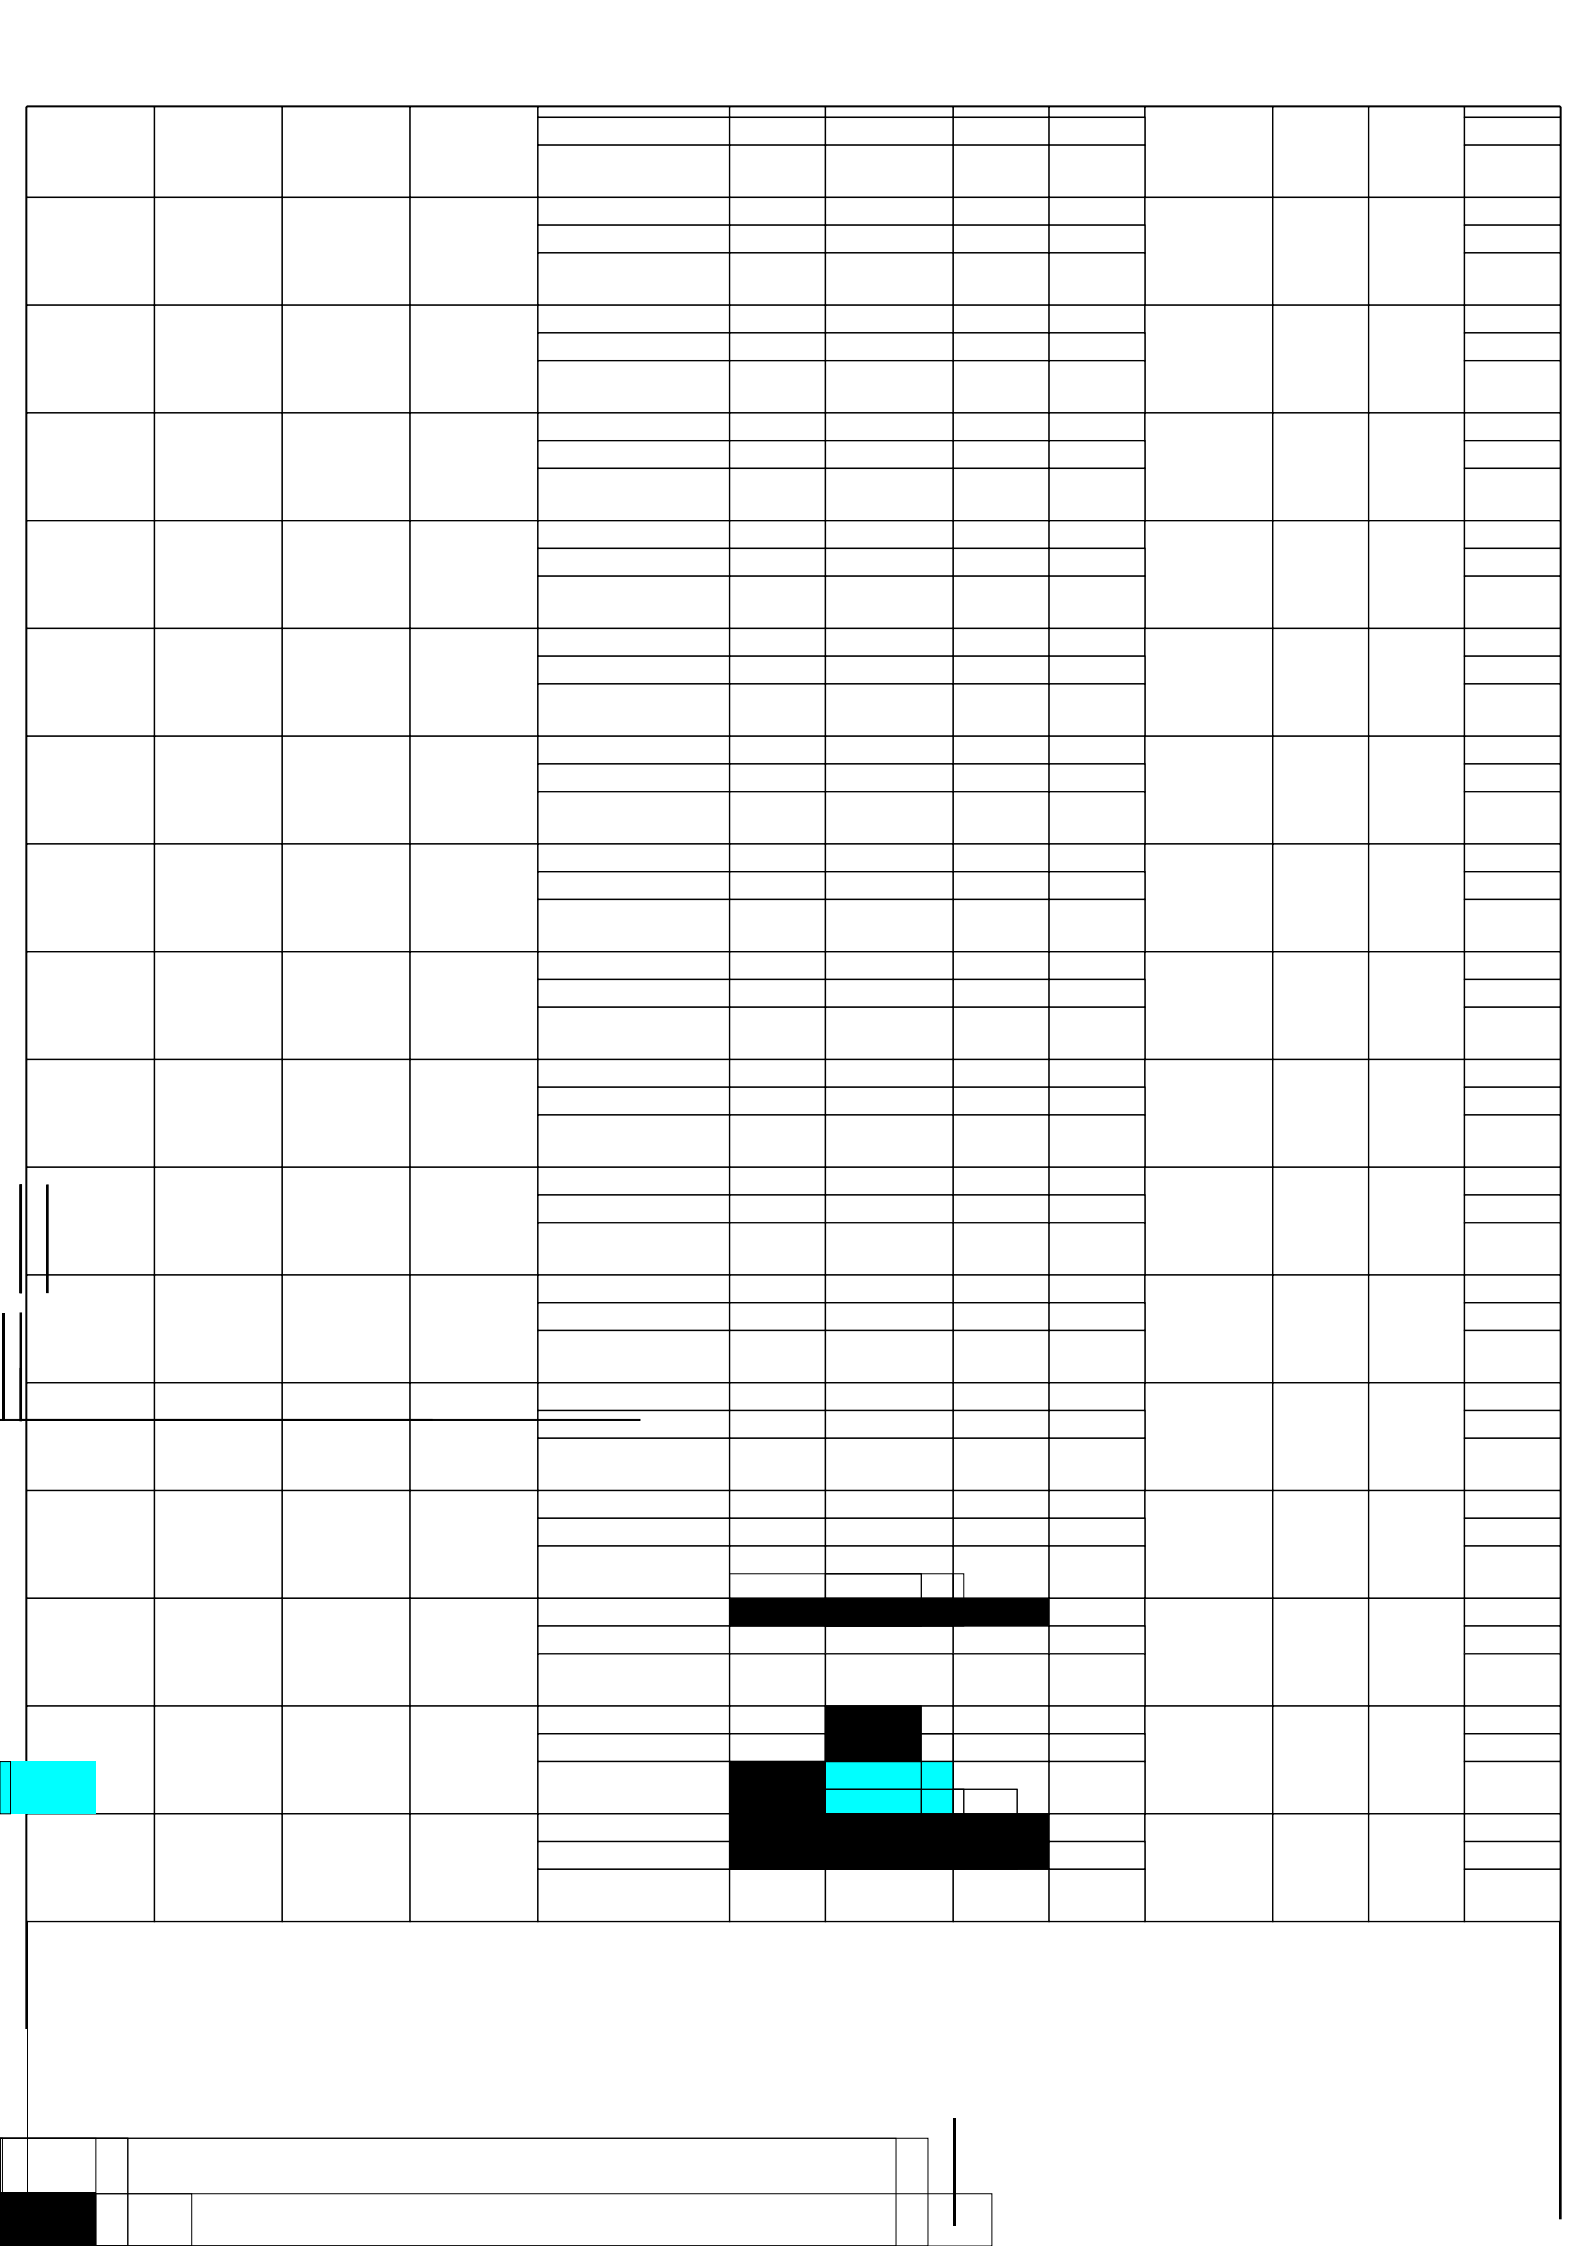


[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	3.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 14:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 12:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	387	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 10:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	31	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 08:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	24	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	25	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 06:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	27	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	26	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	23	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 03:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	22	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 02:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	22	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 01:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	23	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 00:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	21	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	19	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 22:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	19	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.49	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 01:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 00:00:00	氨氮（mg/L）	7.53	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 23:00:00	氨氮（mg/L）	8.08	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 22:00:00	氨氮（mg/L）	8.79	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 21:00:00	氨氮（mg/L）	8.47	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 20:00:00	氨氮（mg/L）	8.46	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 19:00:00	氨氮（mg/L）	8.59	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 18:00:00	氨氮（mg/L）	8.85	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 17:00:00	氨氮（mg/L）	8.94	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 16:00:00	氨氮（mg/L）	8.57	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 15:00:00	氨氮（mg/L）	8.5	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 14:00:00	氨氮（mg/L）	8.56	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 13:00:00	氨氮（mg/L）	8.55	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 12:00:00	氨氮（mg/L）	8.35	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	393	500	是					
		污水处理厂							北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统			依据政府及法规需求进行在襄 吟 伙 2013） 表3 排污公共污水处理系统

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 07:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 06:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.53	45	是					
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 05:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 04:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 02:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
				pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 00:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 22:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.66	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 20:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.67	45	是					
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 18:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.59	45	是					
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路												

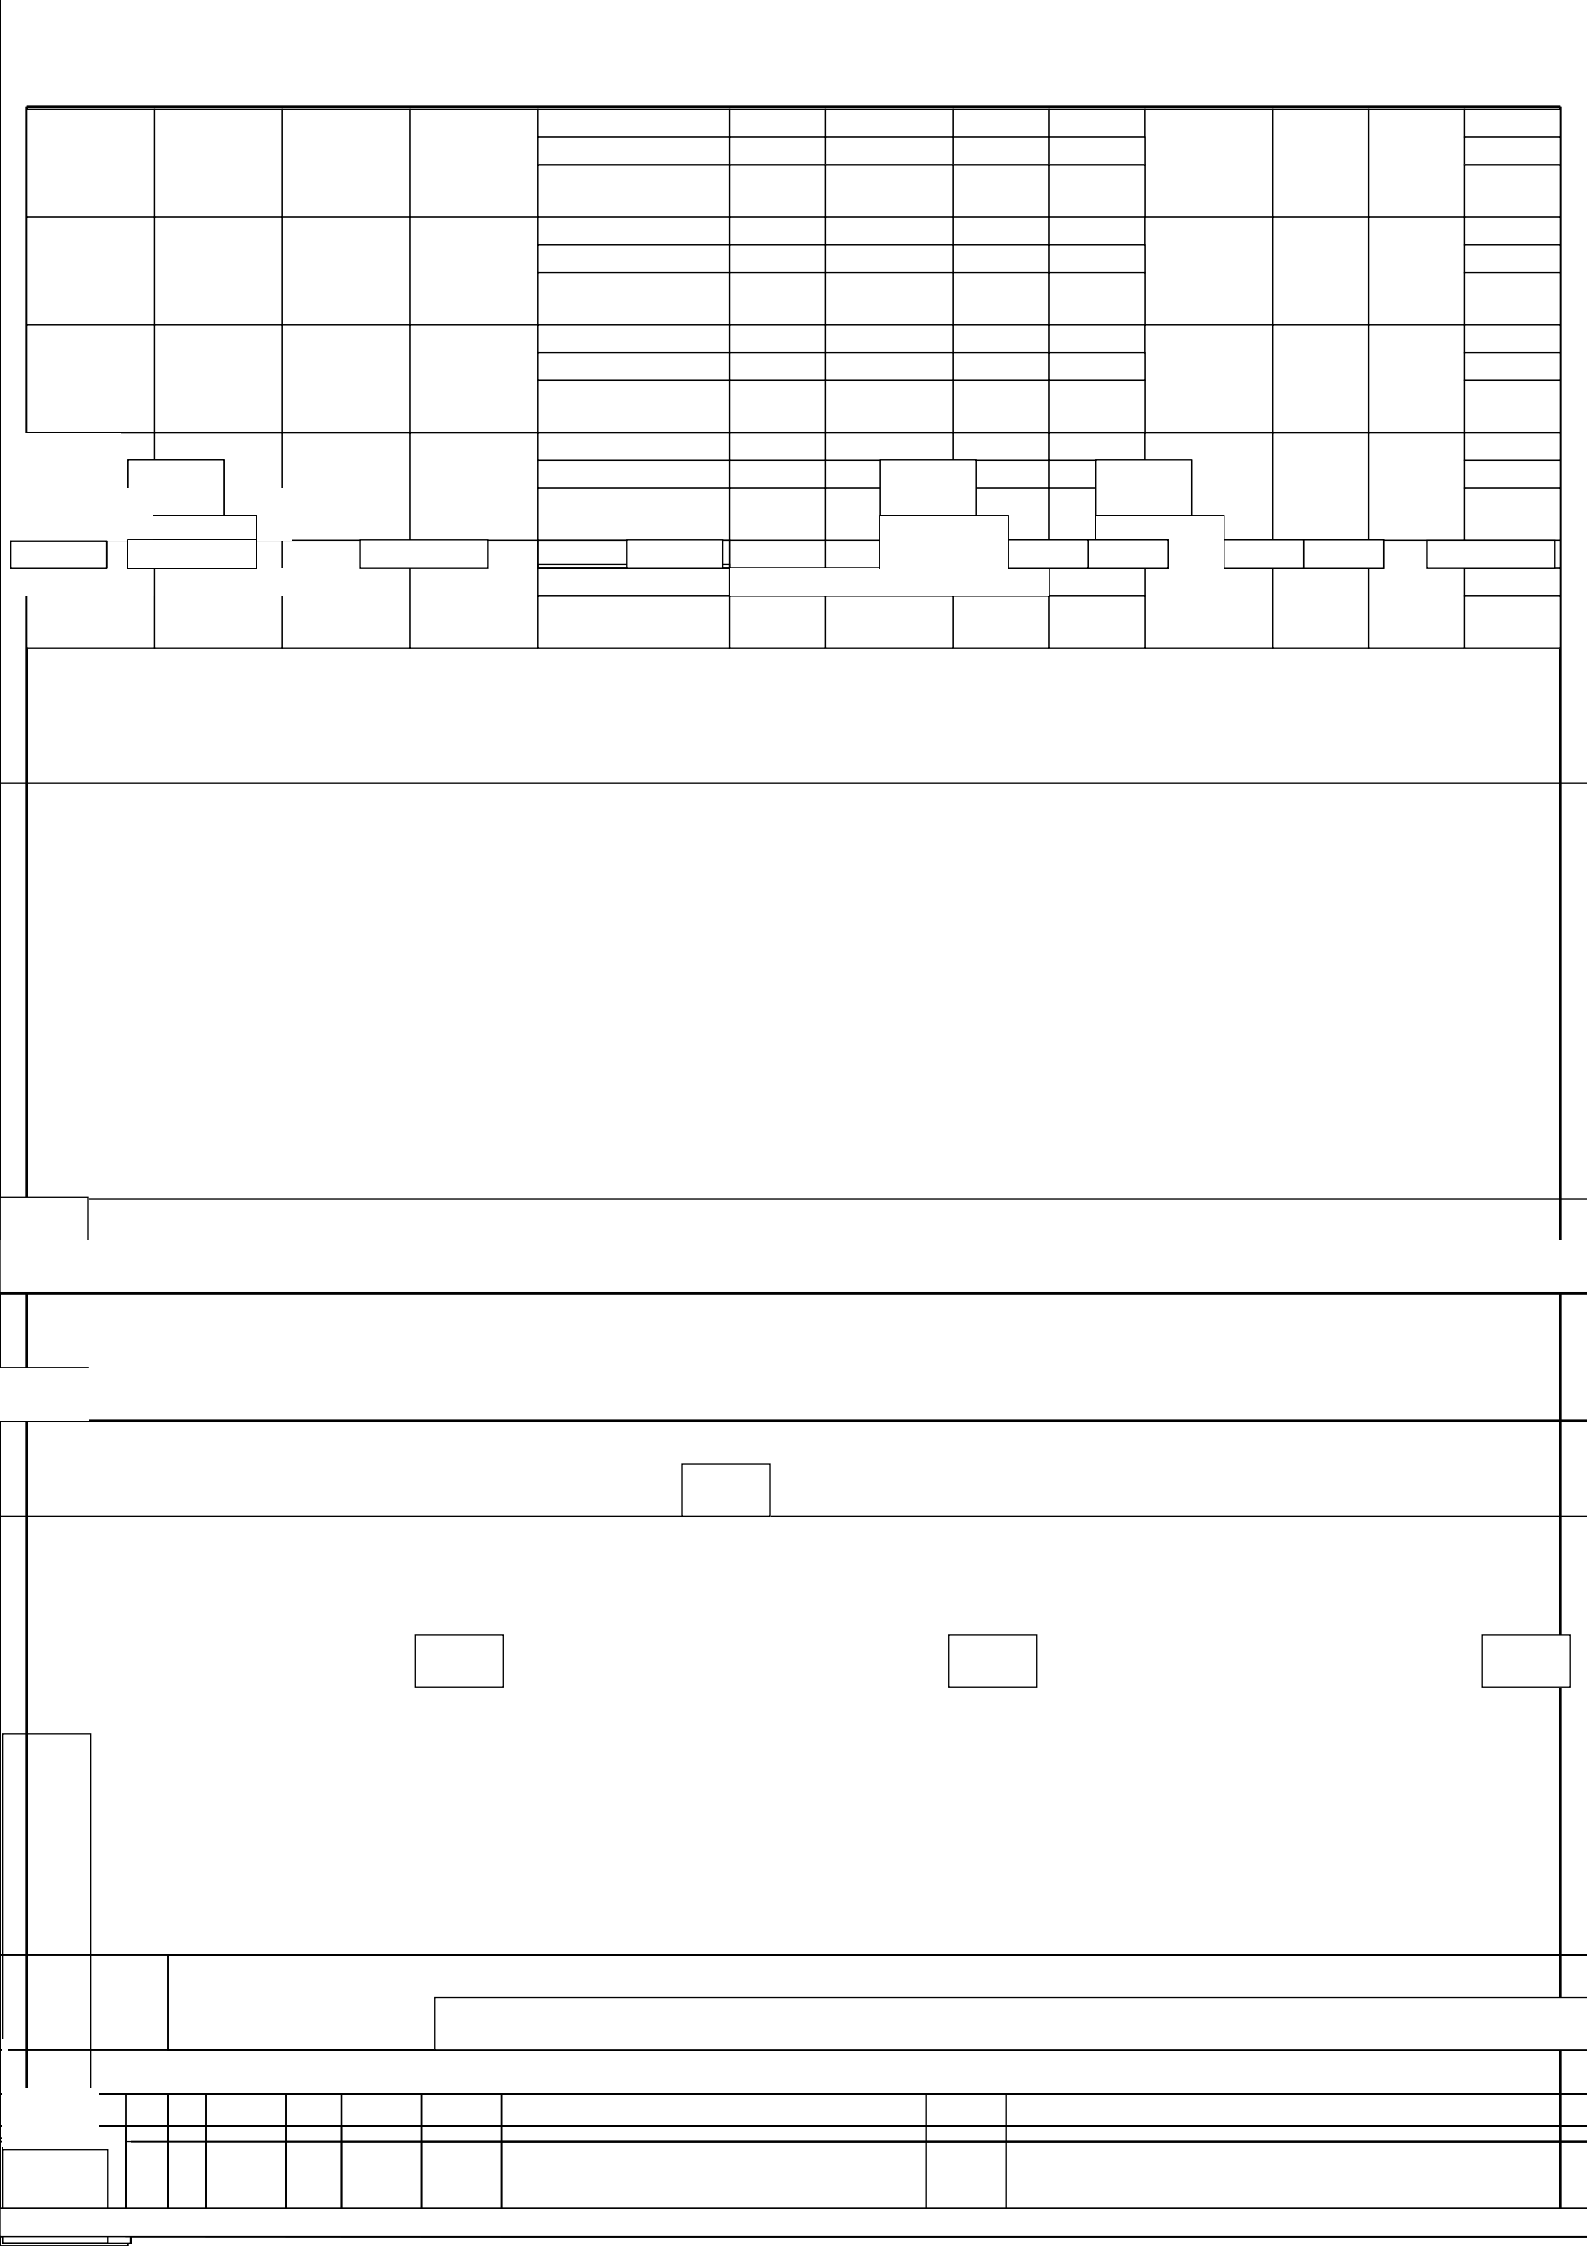

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 04:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 02:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 00:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 22:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 20:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 18:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 16:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 14:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 12:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	391	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测											
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司												

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	10.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 12:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	389	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	32.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 10:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 08:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 06:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 04:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 02:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 00:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 23:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 22:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 21:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.4	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 20:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.28	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 18:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.83	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.9	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 16:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 14:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.42	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.68	45	是						
是中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 12:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	390	500	是						

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 14:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				氨氮（mg/L）	9.92	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.94	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	386	500	是						
				氨氮（mg/L）	20.96	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是						
				氨氮（mg/L）	30.96	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.2	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是						
				氨氮（mg/L）	11.11	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是						
				氨氮（mg/L）	11	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.92	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.66	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	11.45	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是						
				氨氮（mg/L）	11.83	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	12.18	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 02:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是						
				氨氮（mg/L）	11.91	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是						
				氨氮（mg/L）	11.32	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 00:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.14	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 22:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.5	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.06	45	是						

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.01	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.54	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.29	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 16:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.3	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.76	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 14:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.22	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是				
				氨氮（mg/L）	12	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 12:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	388	500	是				
				氨氮（mg/L）	22.71	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是				
				氨氮（mg/L）	32.36	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.51	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.02	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.33	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.07	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.81	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.42	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.86	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	10.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 22:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 18:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 16:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 12:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	389	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	31.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.55	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				氨氮（mg/L）									


中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 20:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 16:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	394	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测											


[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 02:00:00	氨氮（mg/L）	9.84	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 01:00:00	氨氮（mg/L）	10.02	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 00:00:00	氨氮（mg/L）	10.35	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 23:00:00	氨氮（mg/L）	10.06	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 22:00:00	氨氮（mg/L）	10.11	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 21:00:00	氨氮（mg/L）	9.72	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.35	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 20:00:00	氨氮（mg/L）	10.48	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 19:00:00	氨氮（mg/L）	10.76	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 18:00:00	氨氮（mg/L）	10.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 17:00:00	氨氮（mg/L）	8.98	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 16:00:00	氨氮（mg/L）	9.8	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 15:00:00	氨氮（mg/L）	10.18	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 14:00:00	氨氮（mg/L）	9.11	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 13:00:00	氨氮（mg/L）	8.59	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）								

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 14:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	389	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	175	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 08:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 04:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 02:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 22:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

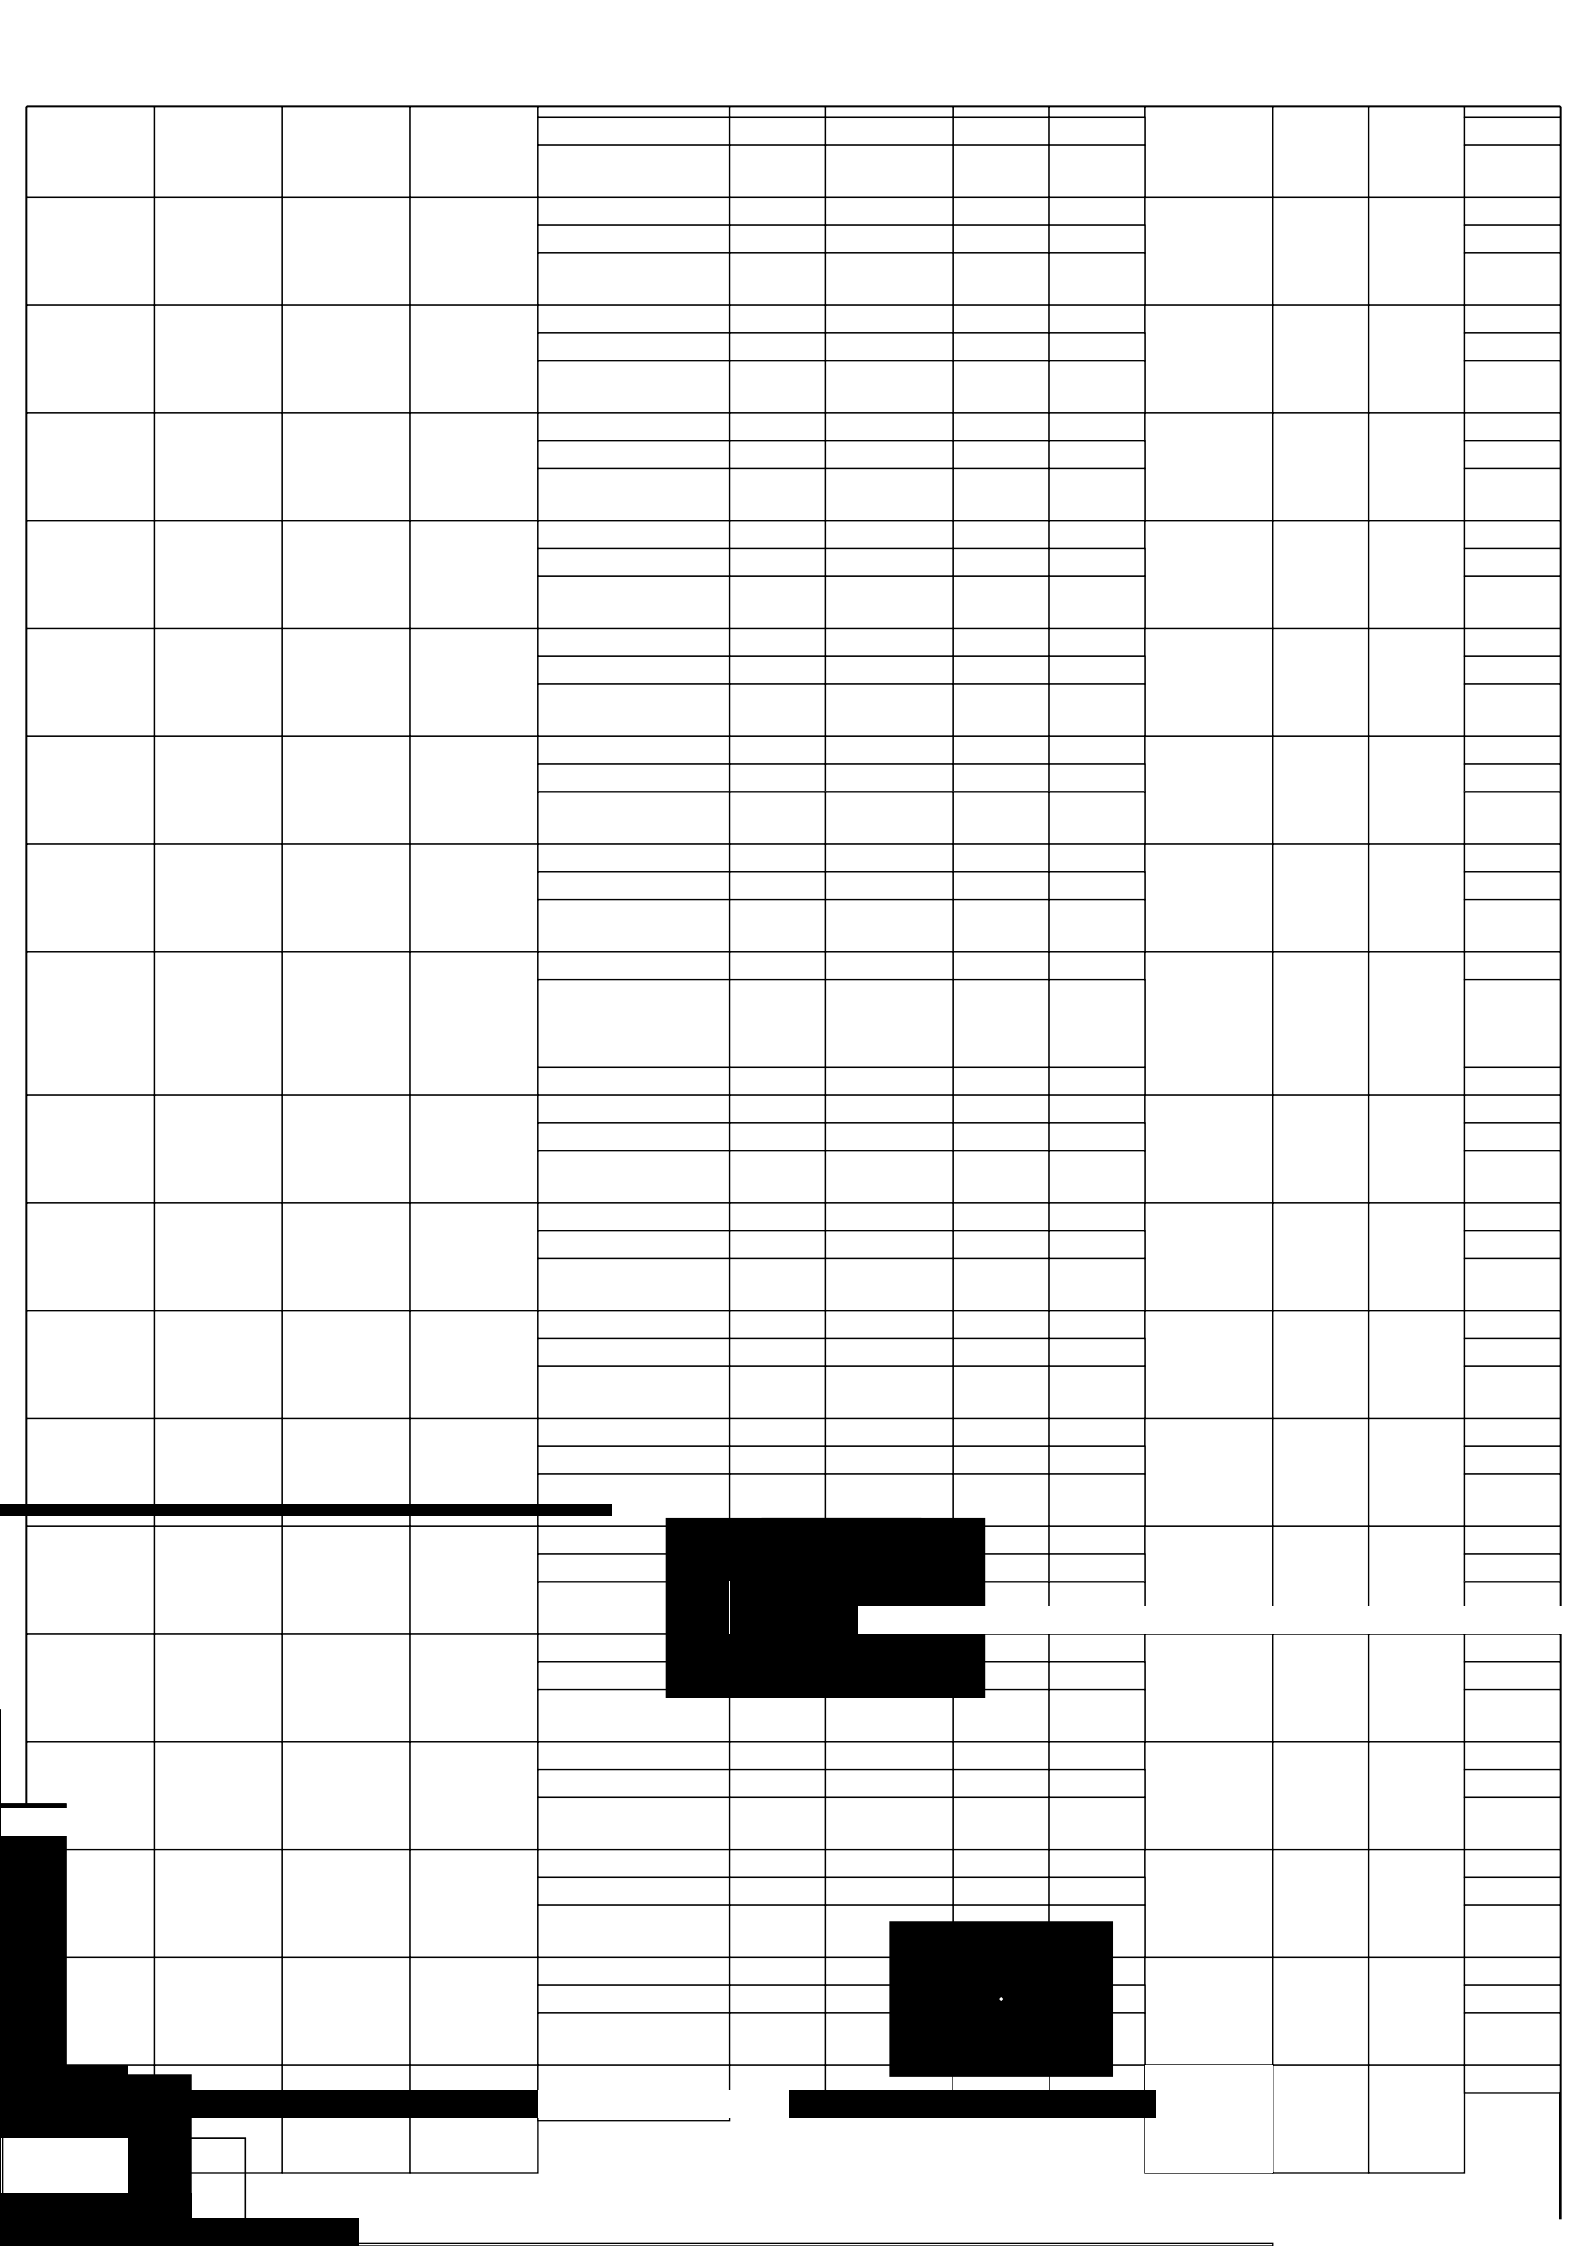

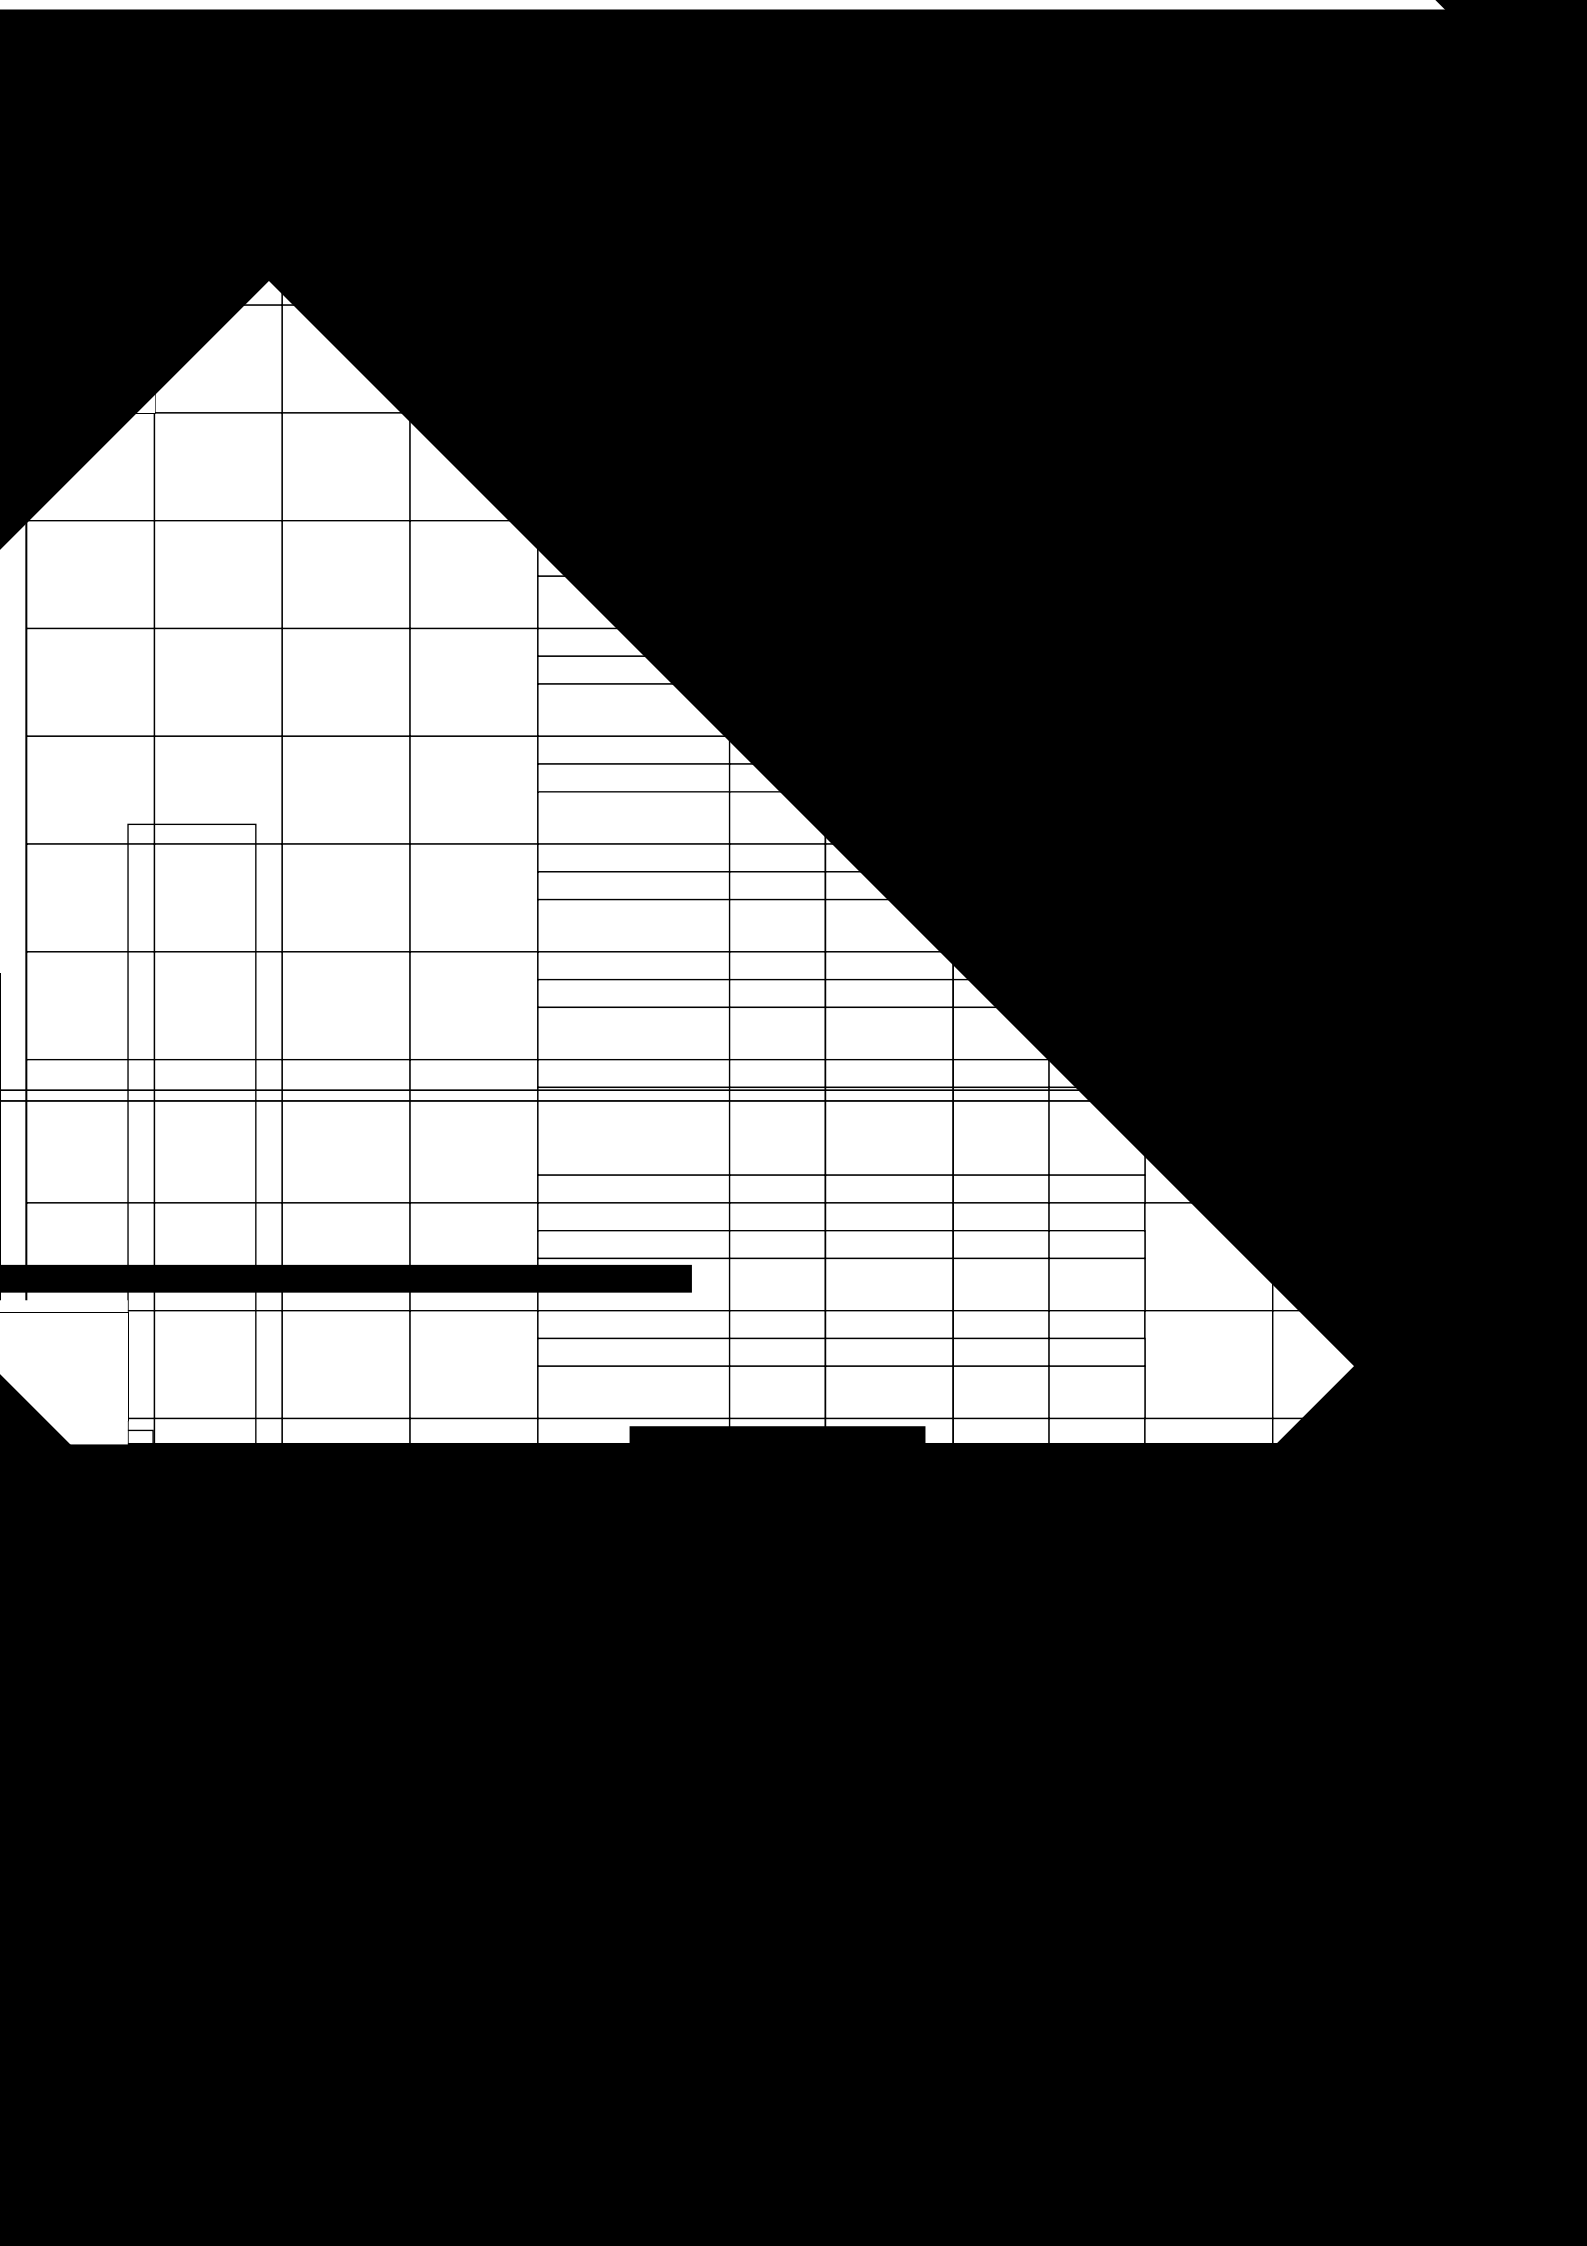

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 00:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 22:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 20:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 18:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 16:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 14:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	392	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	176	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 10:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）</								

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	388	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	19.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 10:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 08:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 06:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 04:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 00:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 22:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 20:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 18:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是		排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 22:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 20:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 18:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 16:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 14:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	394	500	是					依据政府及法规需求进行在

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 22:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 18:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 16:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 14:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	403	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	193	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 06:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr (mg/L)	83	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮 (mg/L)	8.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	86	500	是					
				氨氮 (mg/L)	6.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 14:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	91	500	是					
				氨氮 (mg/L)	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	99	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 12:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr (mg/L)	400	500	是					
				氨氮 (mg/L)	17.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	188	500	是					
				氨氮 (mg/L)	27.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 10:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	96	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	117	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 08:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	129	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	125	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	123	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	117	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	103	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	106	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	129	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	127	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 00:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	121	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 23:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	126	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 22:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	135	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.72	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[REDACTED]

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 21:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 20:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 18:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 16:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 15:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 14:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 13:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 12:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	392	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	171	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 10:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 08:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 07:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 06:00:00	pH值（无量纲）	6.92	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 04:00:00	pH值（无量纲）	6.92	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 17:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 16:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 14:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 13:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 12:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	386	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 10:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 08:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 06:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 04:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是	表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.7	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 22:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 20:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.72	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 18:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 16:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 14:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 13:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.71	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	387	500	是				
				氨氮（mg/L）	19.6	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	163	500	是				
				氨氮（mg/L）	28.73	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 10:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.35	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 08:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.37	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.46	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 04:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是				

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 02:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 00:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 22:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 20:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 18:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 16:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 14:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 12:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	395	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	12.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 12:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	393	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	165	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 10:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 08:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 06:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	33	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	34	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	33	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 02:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 22:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 12:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	358	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	208	500	是					
				氨氮（mg/L）	36.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 10:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 08:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 06:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 04:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 02:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 00:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 22:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 20:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.03	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	12.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 18:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 17:00:00	氨氮（mg/L）	12.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 16:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 14:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 12:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	353	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	205	500	是					
				氨氮（mg/L）	34.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 10:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 08:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 06:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 04:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 02:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.71	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 22:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 20:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 18:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 14:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 12:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	357	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	208	500	是					
				氨氮（mg/L）	34.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 10:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 08:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 06:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	11.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	355	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	210	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 10:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 04:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 02:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 00:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 22:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 18:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.35	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 14:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.3	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.24	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 12:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	374	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.73	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	235	500	是				
				氨氮（mg/L）	35.97	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.86	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.05	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 08:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.32	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 07:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.71	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 06:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.9	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 04:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 03:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

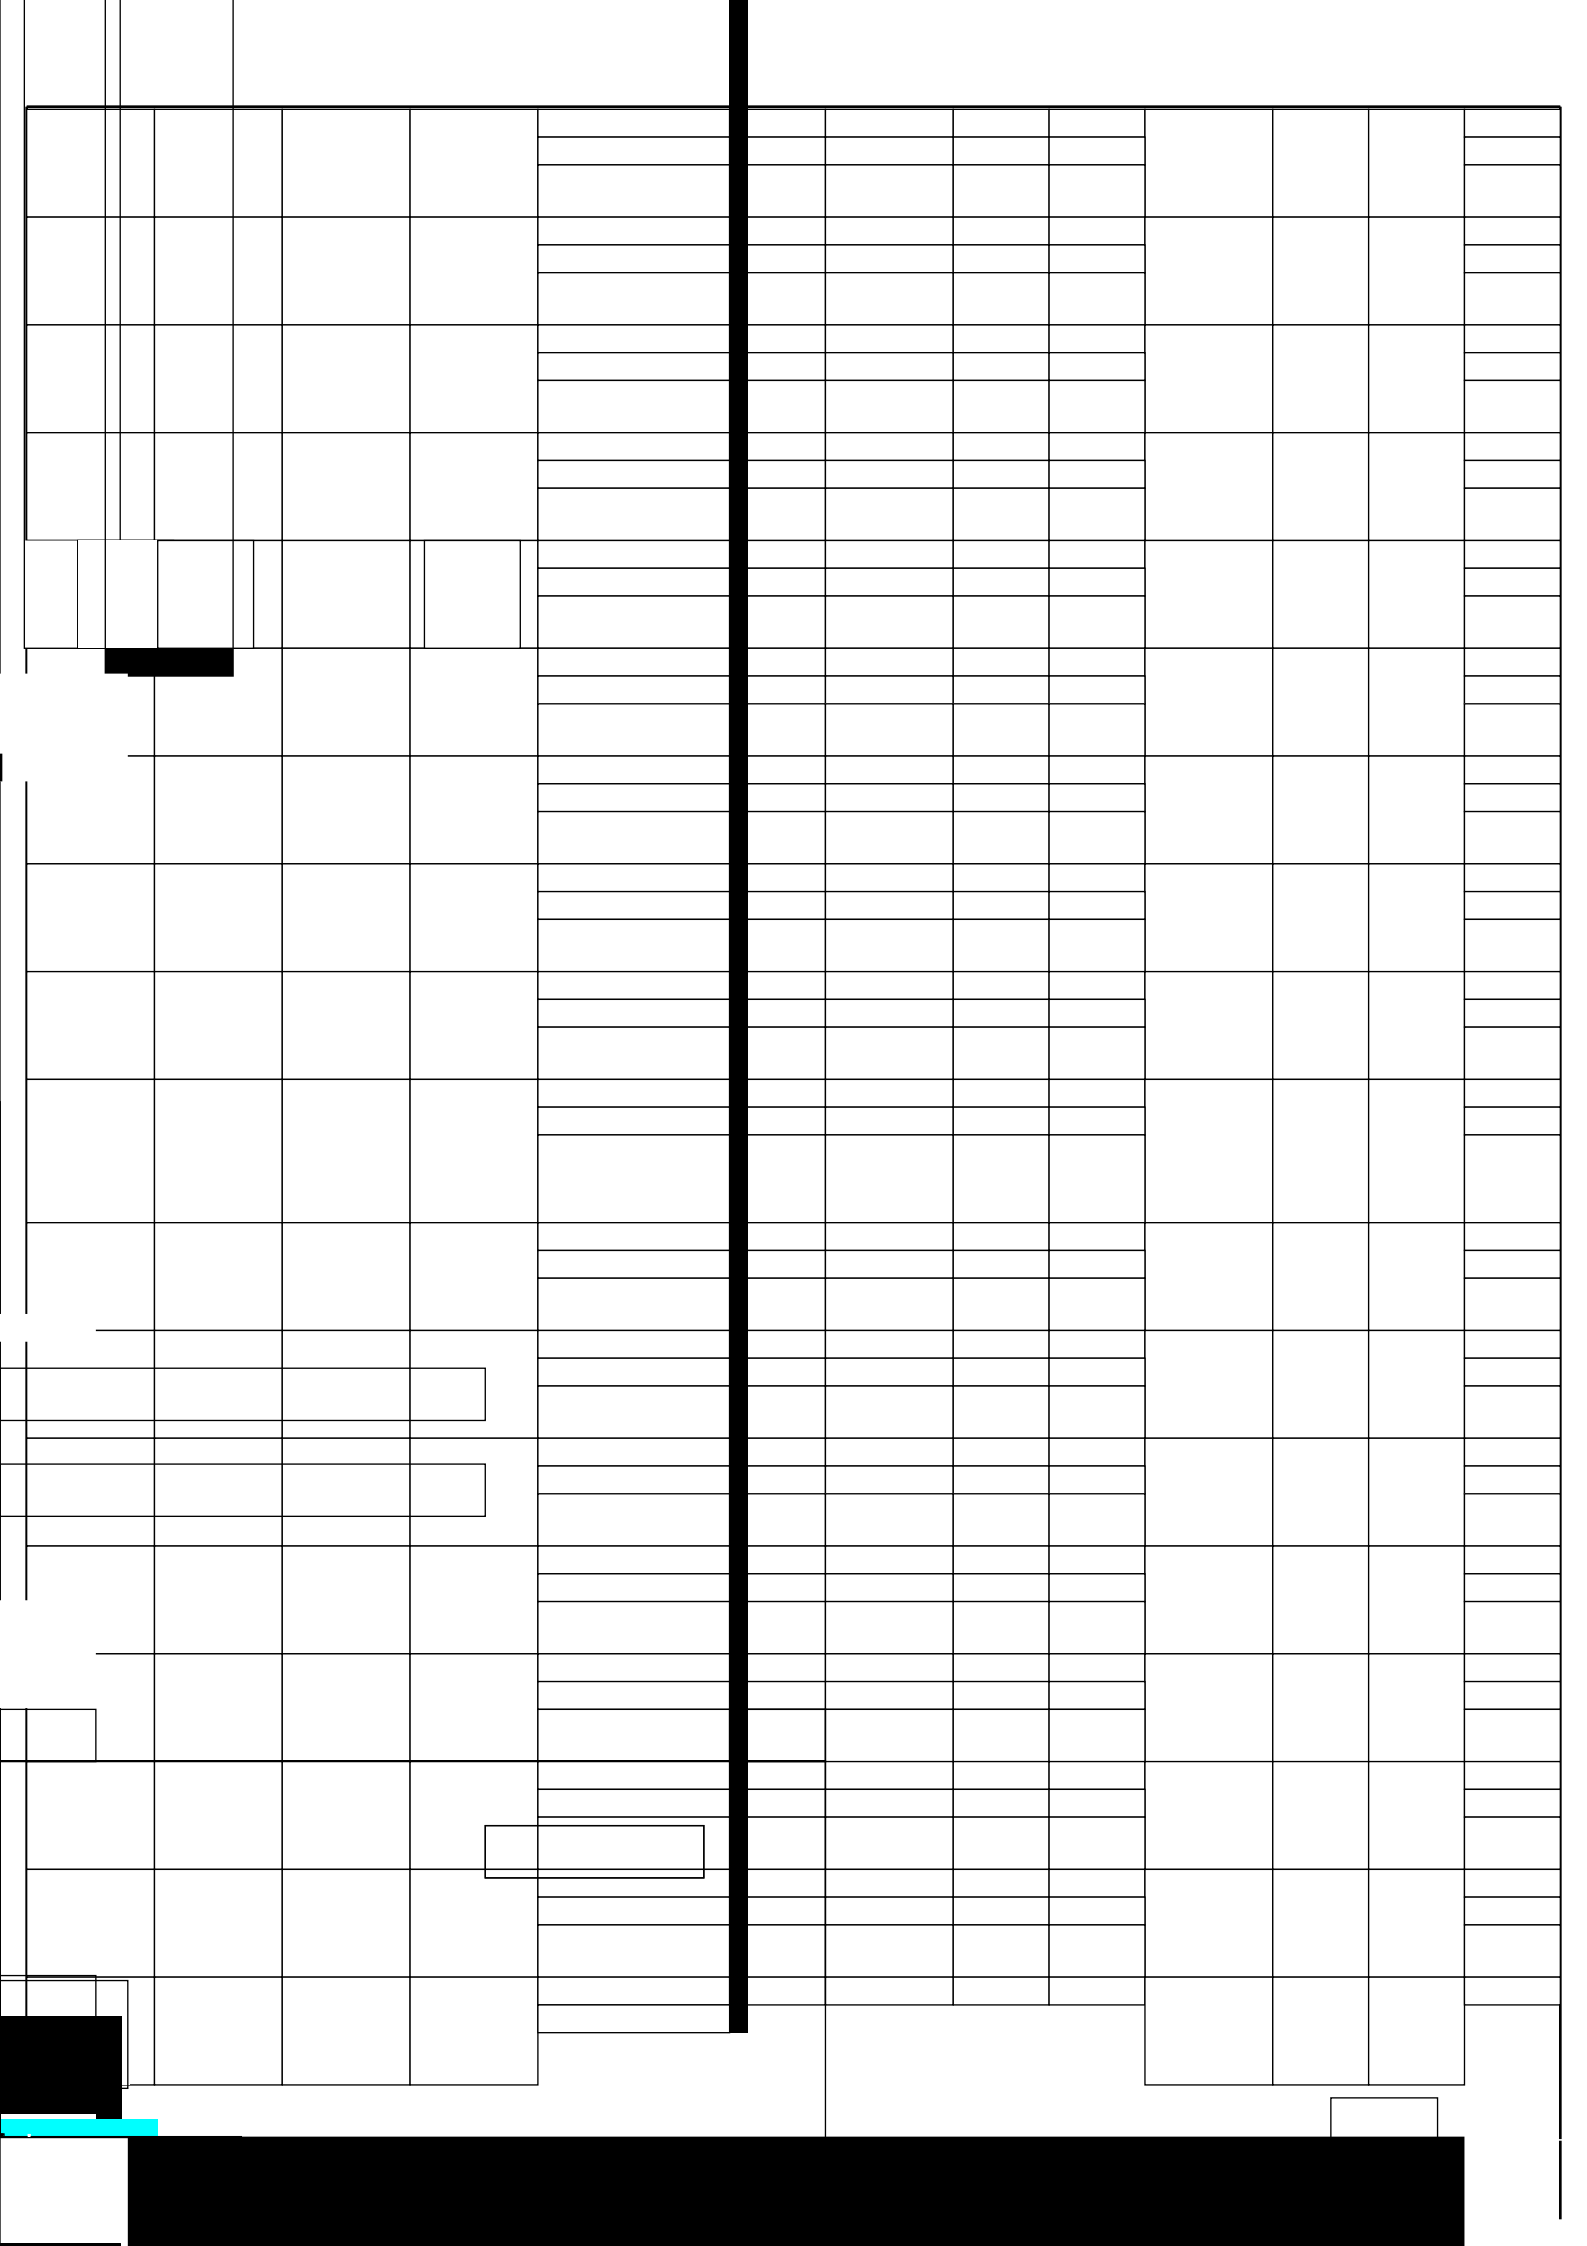

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	10.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 00:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 22:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 20:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 18:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 12:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	347	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	201	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.91	45	是					依据政府及法规需求进行在 赛 岭 伙

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 04:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 02:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 00:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 23:00:00	pH值（无量纲）								

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	205	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	34.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 10:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 08:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 06:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 04:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 02:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 00:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 22:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 20:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 18:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	12.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 22:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 20:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 18:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 14:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	348	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	209	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 10:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 08:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.8	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	360	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	10.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	206	500	是					
				氨氮（mg/L）	34.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 10:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 08:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 06:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 04:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 02:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 00:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 22:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 20:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 18:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.91	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

2025年度企业环境信息公开报告												
企业名称	统一社会信用代码	所属行业	报告周期	污染物排放情况					环境管理情况			
				废气	废水	固体废物	噪声	其他	环保设施	监测数据	信息公开	社会监督
				排放浓度	排放总量	排放浓度	排放总量	排放浓度	排放总量	排放浓度	排放总量	排放浓度
制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 17:00:00	化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是		2013)表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮 (mg/L)	7.86	45	是					
中芯国际集成电路	911100001010000000	集成电路制造业	2025-01-01至2025-12-31	化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是		2013)表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
500掩 固 ' 體割	阮 9)氮 (mg/L)	樊 迄0:00 樊	阮 仔 助 岭 岭	%%) 體割 揭伙坝 7(掩	淌最一 體 2013) 氮 (mg/L)							

[illegible]

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 13:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是	表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 12:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	357	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.04	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	211	500	是				
				氨氮（mg/L）	34.17	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.2	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.5	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 08:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	7	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.19	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 06:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 04:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 02:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 00:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.38	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 20:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 18:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是				

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 16:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 14:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 12:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	356	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	211	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.01	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 08:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 06:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 04:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 02:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 00:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 22:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 20:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 18:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 16:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 14:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 12:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	356	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	217	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 10:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 06:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统			
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 14:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.4	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	359	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	227	500	是				
				氨氮（mg/L）	33.67	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.44	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 08:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.83	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 06:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.54	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.19	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是				
				氨氮（mg/L）	4.81	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是				
				氨氮（mg/L）	4.88	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 02:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是				
				氨氮（mg/L）	4.96	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.54	45	是				
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是	北京市水污染物排			

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 22:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 20:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 18:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 14:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	39	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 12:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	344	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	195	500	是					
				氨氮（mg/L）	34.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 10:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 14:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 12:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	344	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	195	500	是					
				氨氮（mg/L）	33.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 08:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 06:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 04:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 02:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-12 00:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 22:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	34.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 08:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 04:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	40	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 02:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 00:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 22:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 20:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 18:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.53	45	是					
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排			

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 14:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 12:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	340	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	196	500	是					
				氨氮（mg/L）	34.56	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 04:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 02:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 22:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.4	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 00:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 22:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 20:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 18:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 16:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 14:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	493	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	201	500	是					
				氨氮（mg/L）	33.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 10:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 08:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					

[illegible]

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.59	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 02:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.03	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 00:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.48	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 22:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 20:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是				
				氨氮（mg/L）	11.14	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 18:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.43	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	12.95	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 16:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是				
				氨氮（mg/L）	10.46	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.63	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 14:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 13:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.1	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 12:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	349	500	是				
				氨氮（mg/L）	9.57	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	202	500	是				
				氨氮（mg/L）	34.76	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 10:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是				
				pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是	北京市水污染物排			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 16:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 14:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	353	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	204	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.64	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 04:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 02:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 00:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 18:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 17:00:00	氨氮（mg/L）	9.4	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 16:00:00	氨氮（mg/L）	9.19	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 15:00:00	氨氮（mg/L）	8.12	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.69	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.69	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 12:00:00	氨氮（mg/L）	8.53	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	367	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 11:00:00	氨氮（mg/L）	9.28	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	205	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 10:00:00	氨氮（mg/L）	34.84	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 09:00:00	氨氮（mg/L）	8.21	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 08:00:00	氨氮（mg/L）	7.45	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 07:00:00	氨氮（mg/L）	6.52	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 06:00:00	氨氮（mg/L）	6.44	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 05:00:00	氨氮（mg/L）	6.61	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 04:00:00	氨氮（mg/L）	6.71	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 03:00:00	氨氮（mg/L）	6.51	45	是		北京市水污染物			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	5.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 22:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 18:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 14:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 12:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	352	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	275	500	是					依据政府及法规需求进行在
				氨氮（mg/L）	39.09	45	是					赛 岭 伏

[illegible]

				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 00:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 20:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 18:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 16:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 14:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 12:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	379	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	271	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 08:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.37	45	是					

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	38.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 08:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 06:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 04:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 02:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 00:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 22:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 20:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 18:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.23	45	是					
				pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排			

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 14:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 12:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	404	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	202	500	是						
				氨氮（mg/L）	40.91	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 10:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.2	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 08:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 04:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.56	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 02:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 22:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是						

[illegible]

[illegible]


				化学需氧量CODcr (mg/L)	70	500	是		理系统			
				氨氮 (mg/L)	7.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	63	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 22:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	59	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	62	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	64	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	68	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 18:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	60	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 16:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	56	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	57	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 14:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	63	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	69	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 12:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在393
				化学需氧量CODcr (mg/L)	393	500	是					

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 12:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	397	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 10:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 04:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 02:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 20:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					


中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 05:00:00									

[illegible]

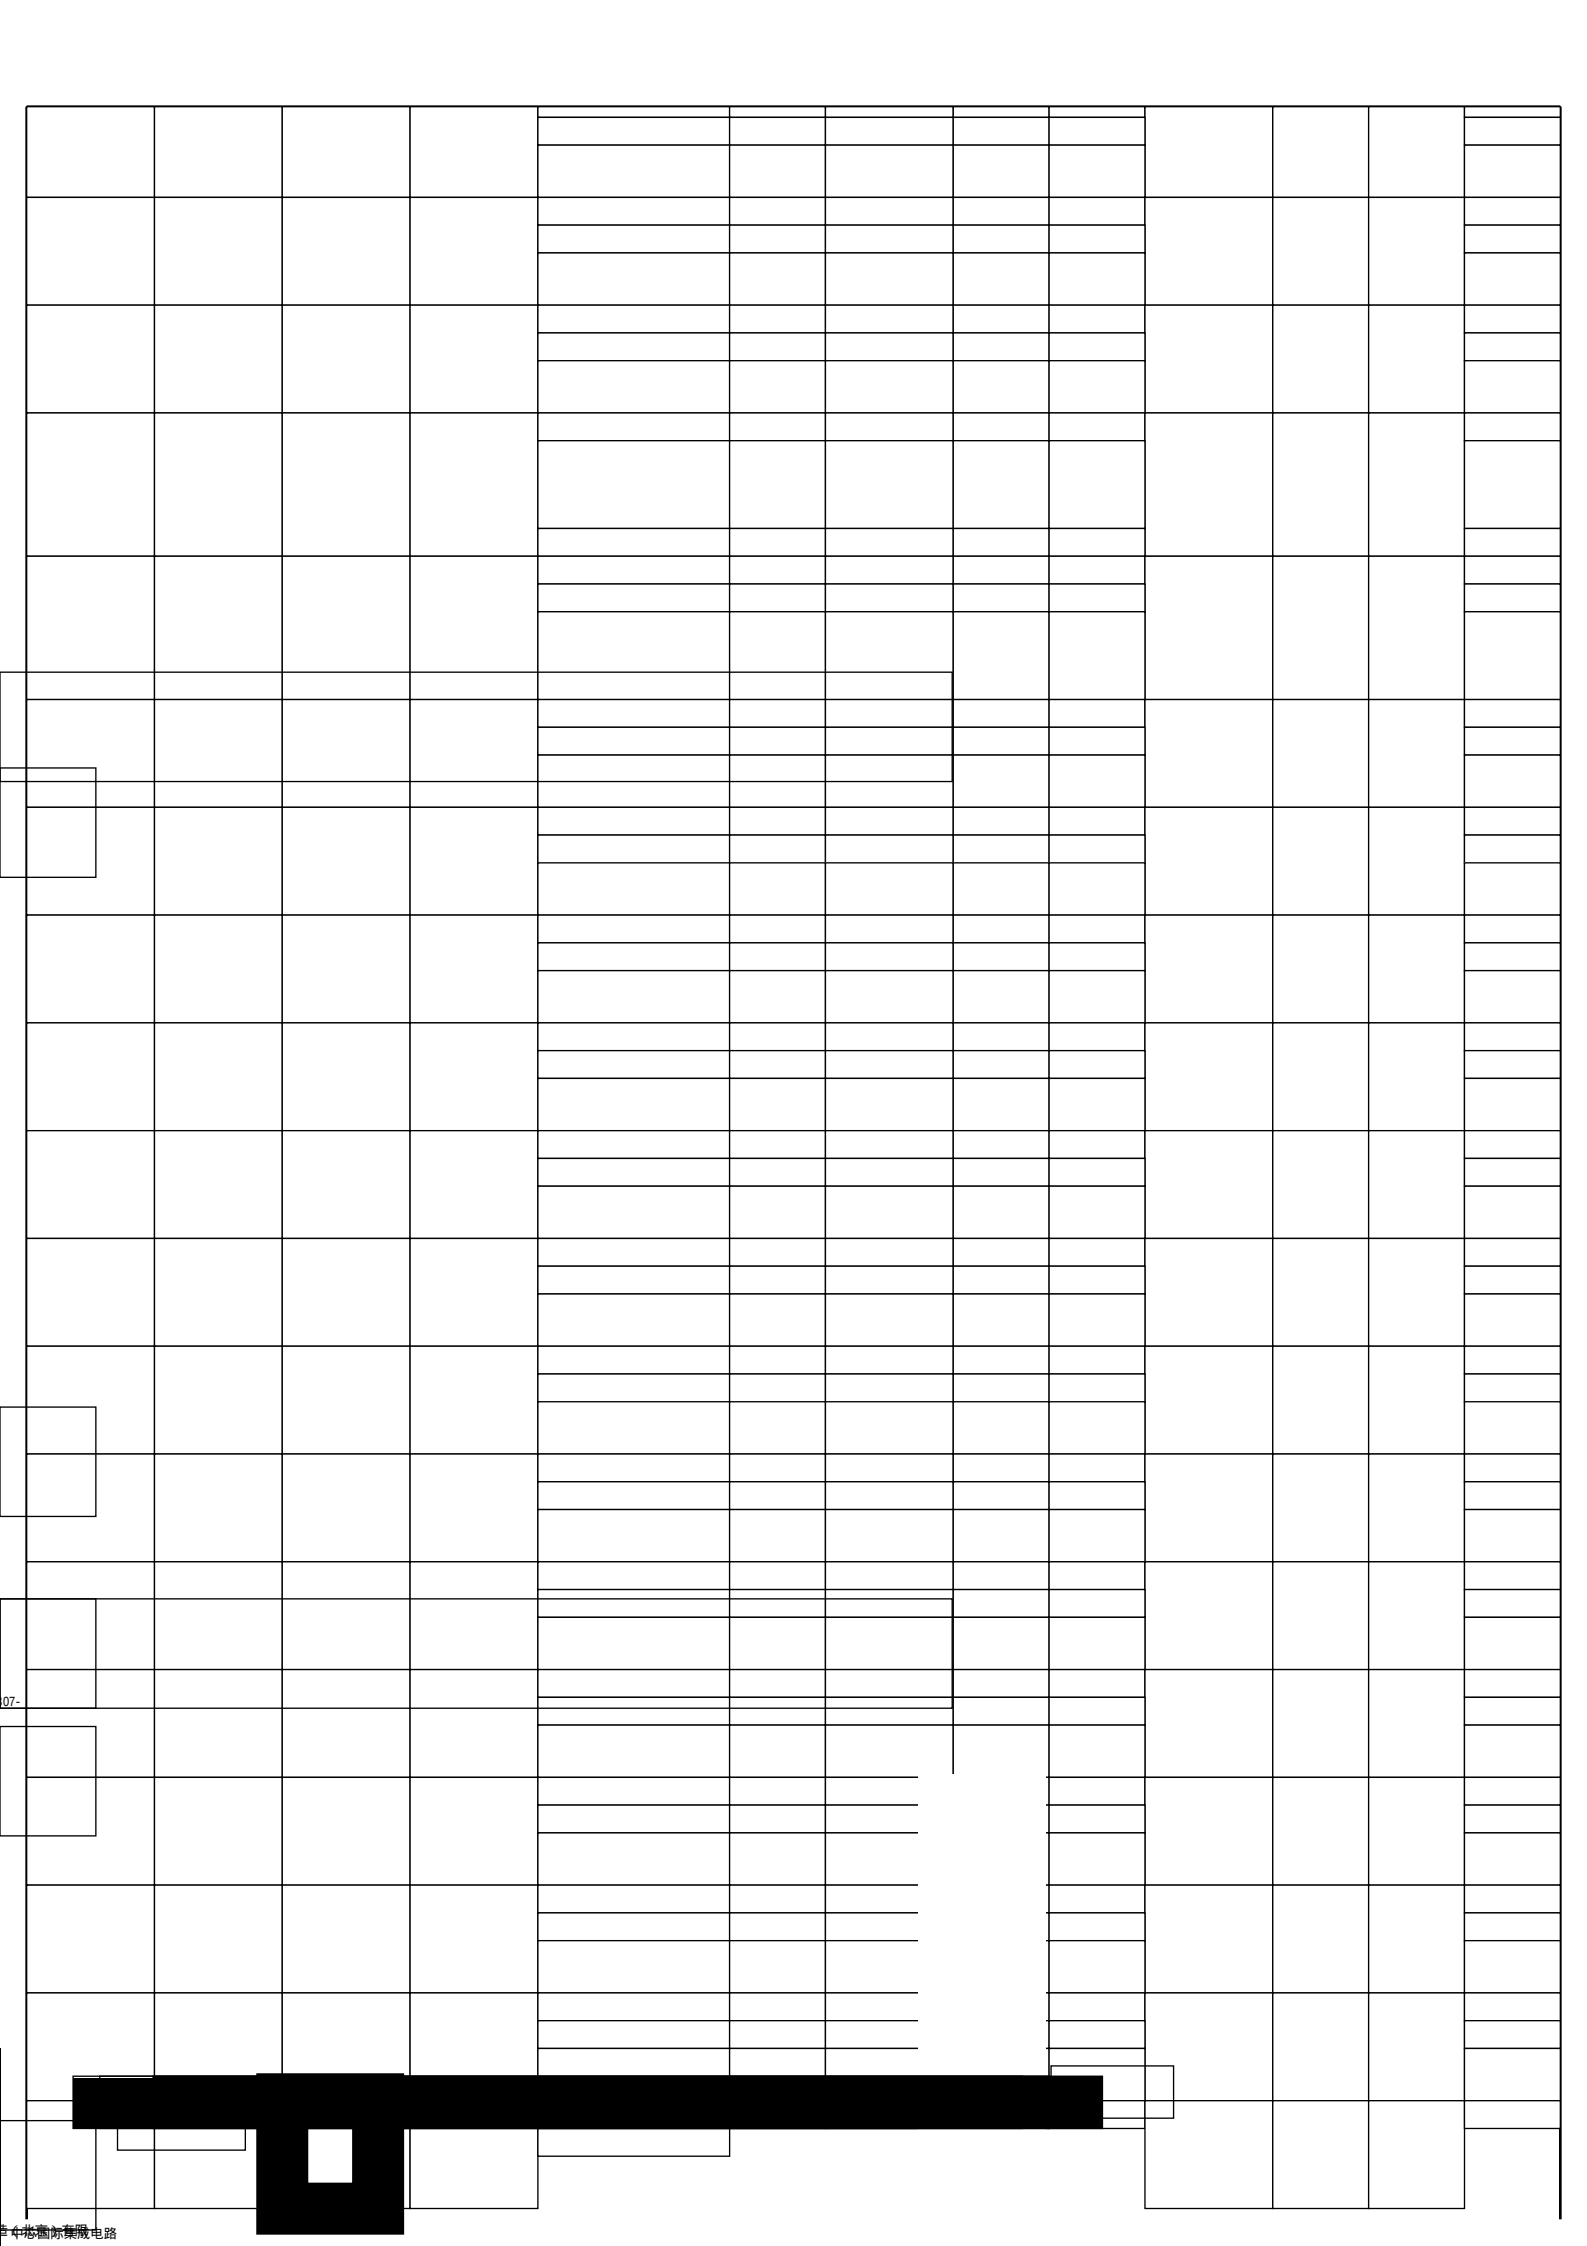

是

[illegible]

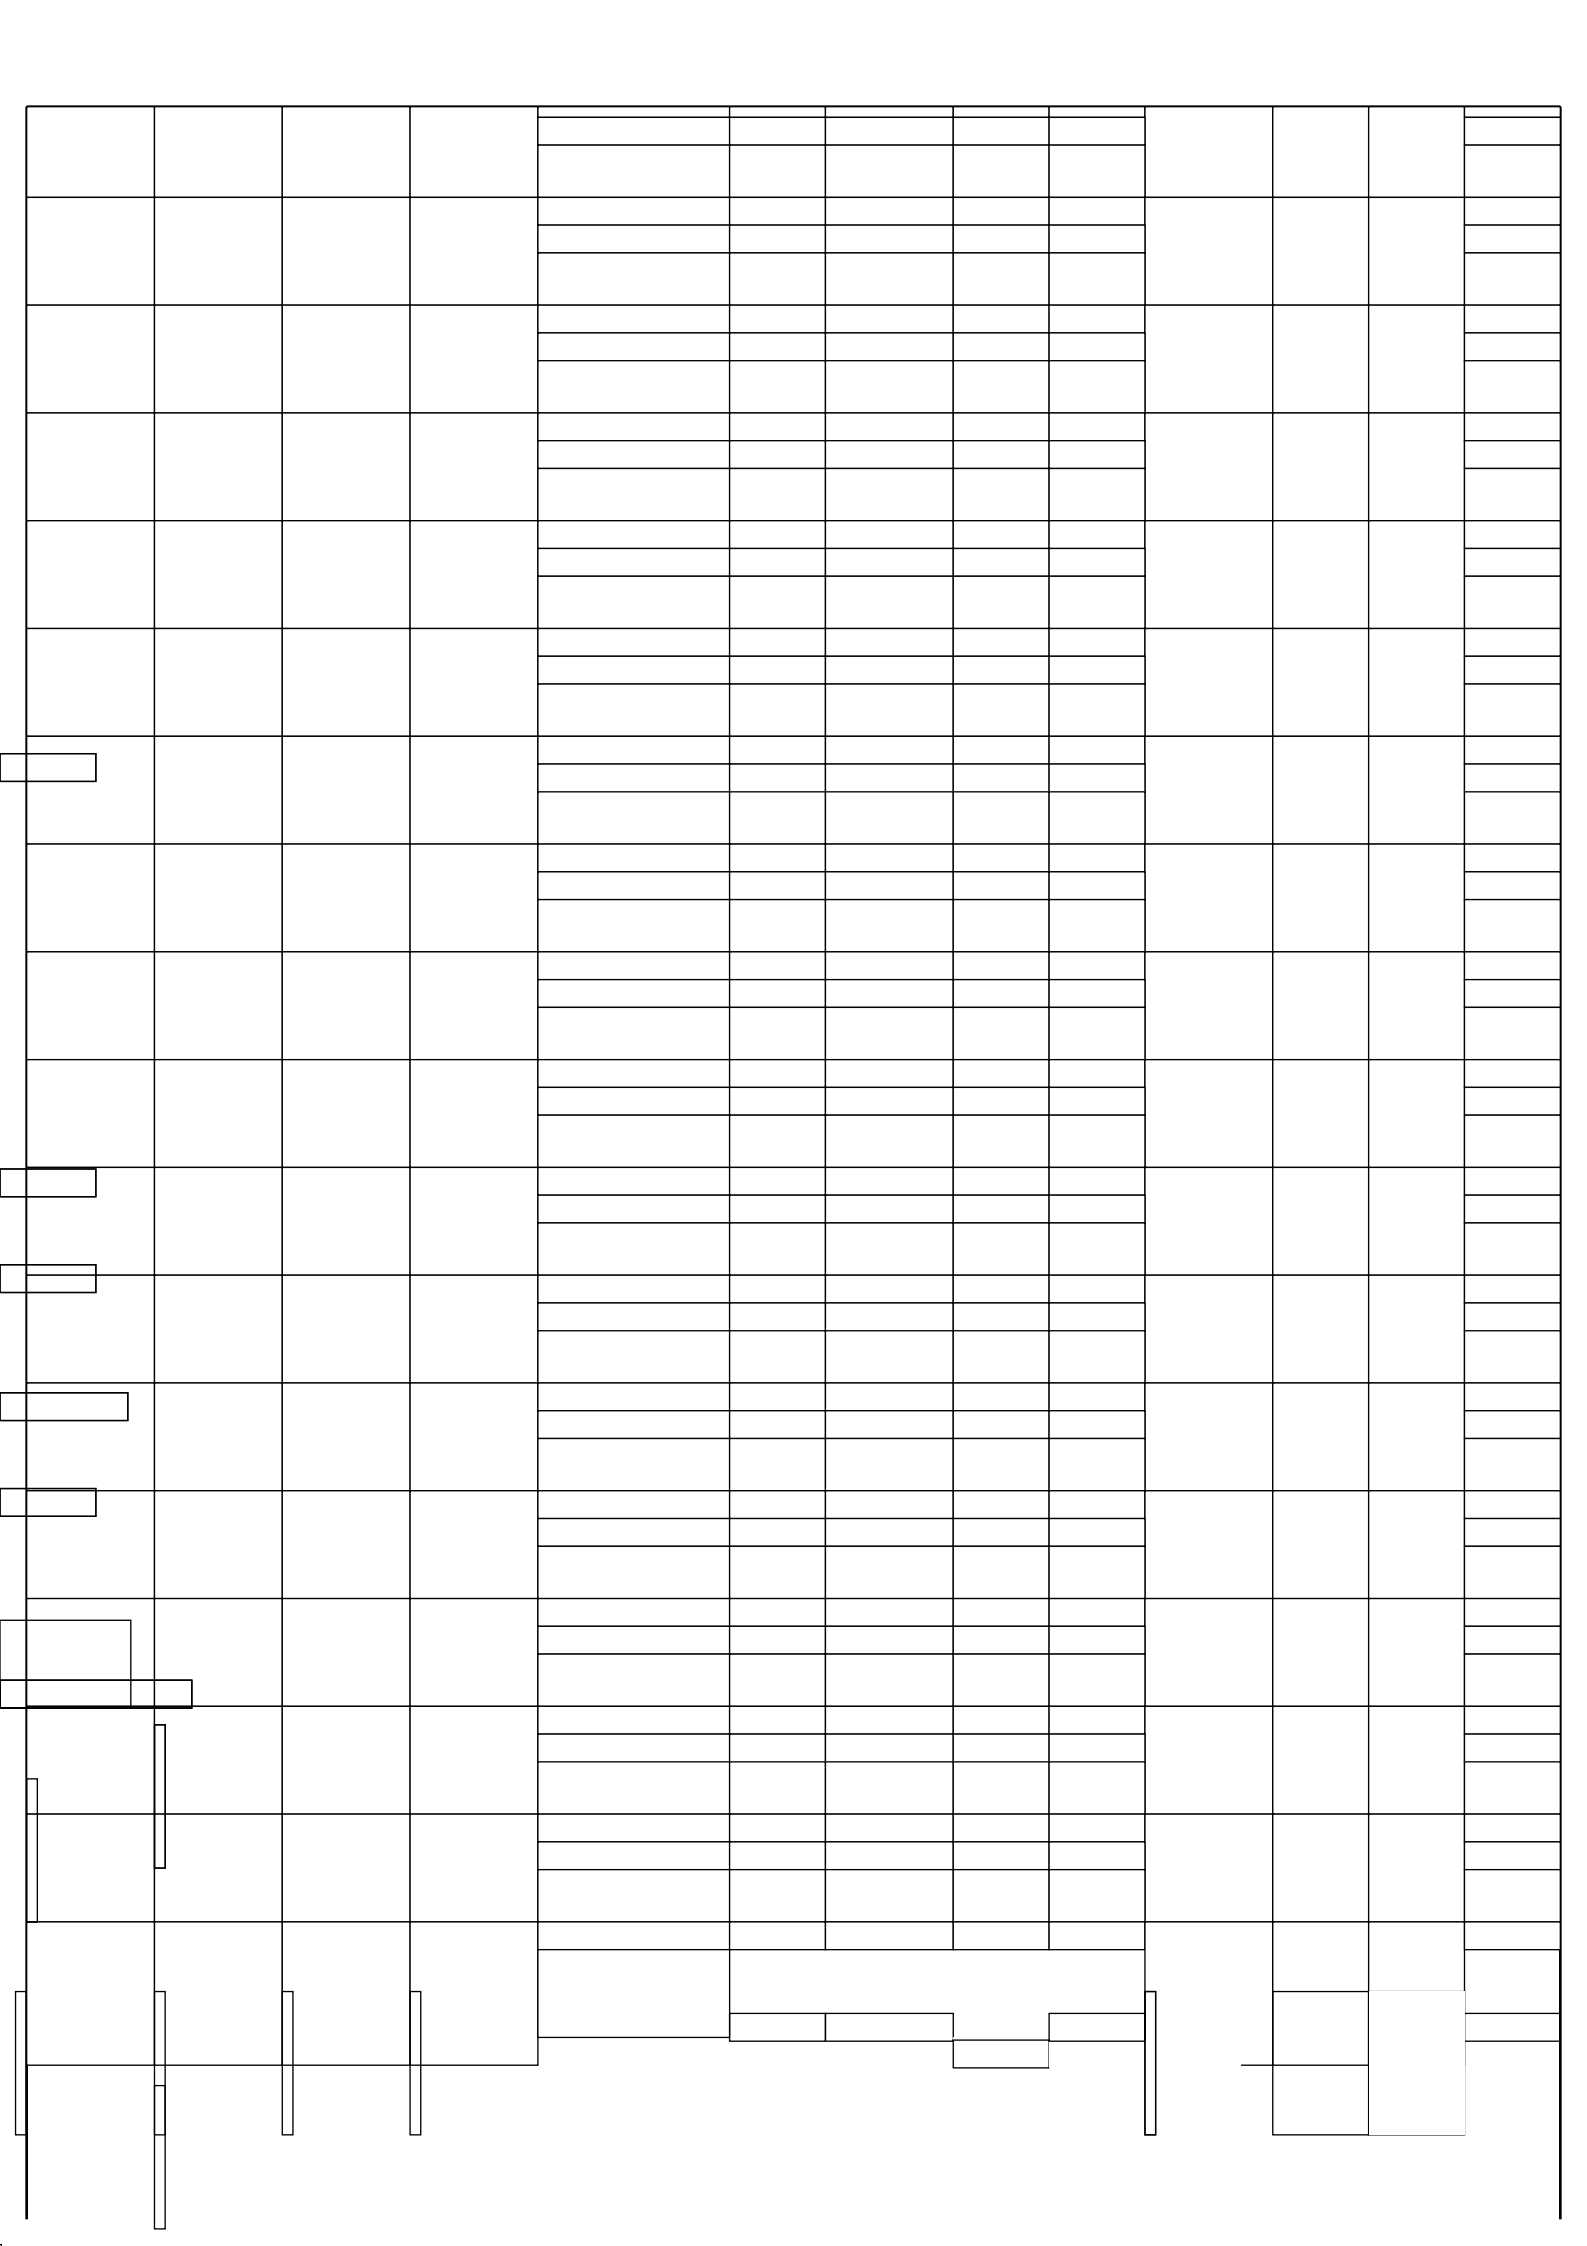

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	370	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	9.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 06:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 05:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 22:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-09 18:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	4.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 12:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	366	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 06:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 04:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	10	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-06 00:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 20:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]


制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 22:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 20:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 18:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 16:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 14:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	366	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	170	500	是					
				氨氮（mg/L）	39.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 08:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口										

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-01 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	37	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	5.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	35	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 22:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	38	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 20:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 18:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	42	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 16:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	44	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 14:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	41	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 12:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	363	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	254	500	是					依据政府及法规需求进行在
				氨氮（mg/L）	39.11	45	是					

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是		表3排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	6.87	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 14:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	47	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 12:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	261	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	259	500	是					
				氨氮（mg/L）	39.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 10:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 08:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 06:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 04:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 02:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-28 00:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-27 22:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.13	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

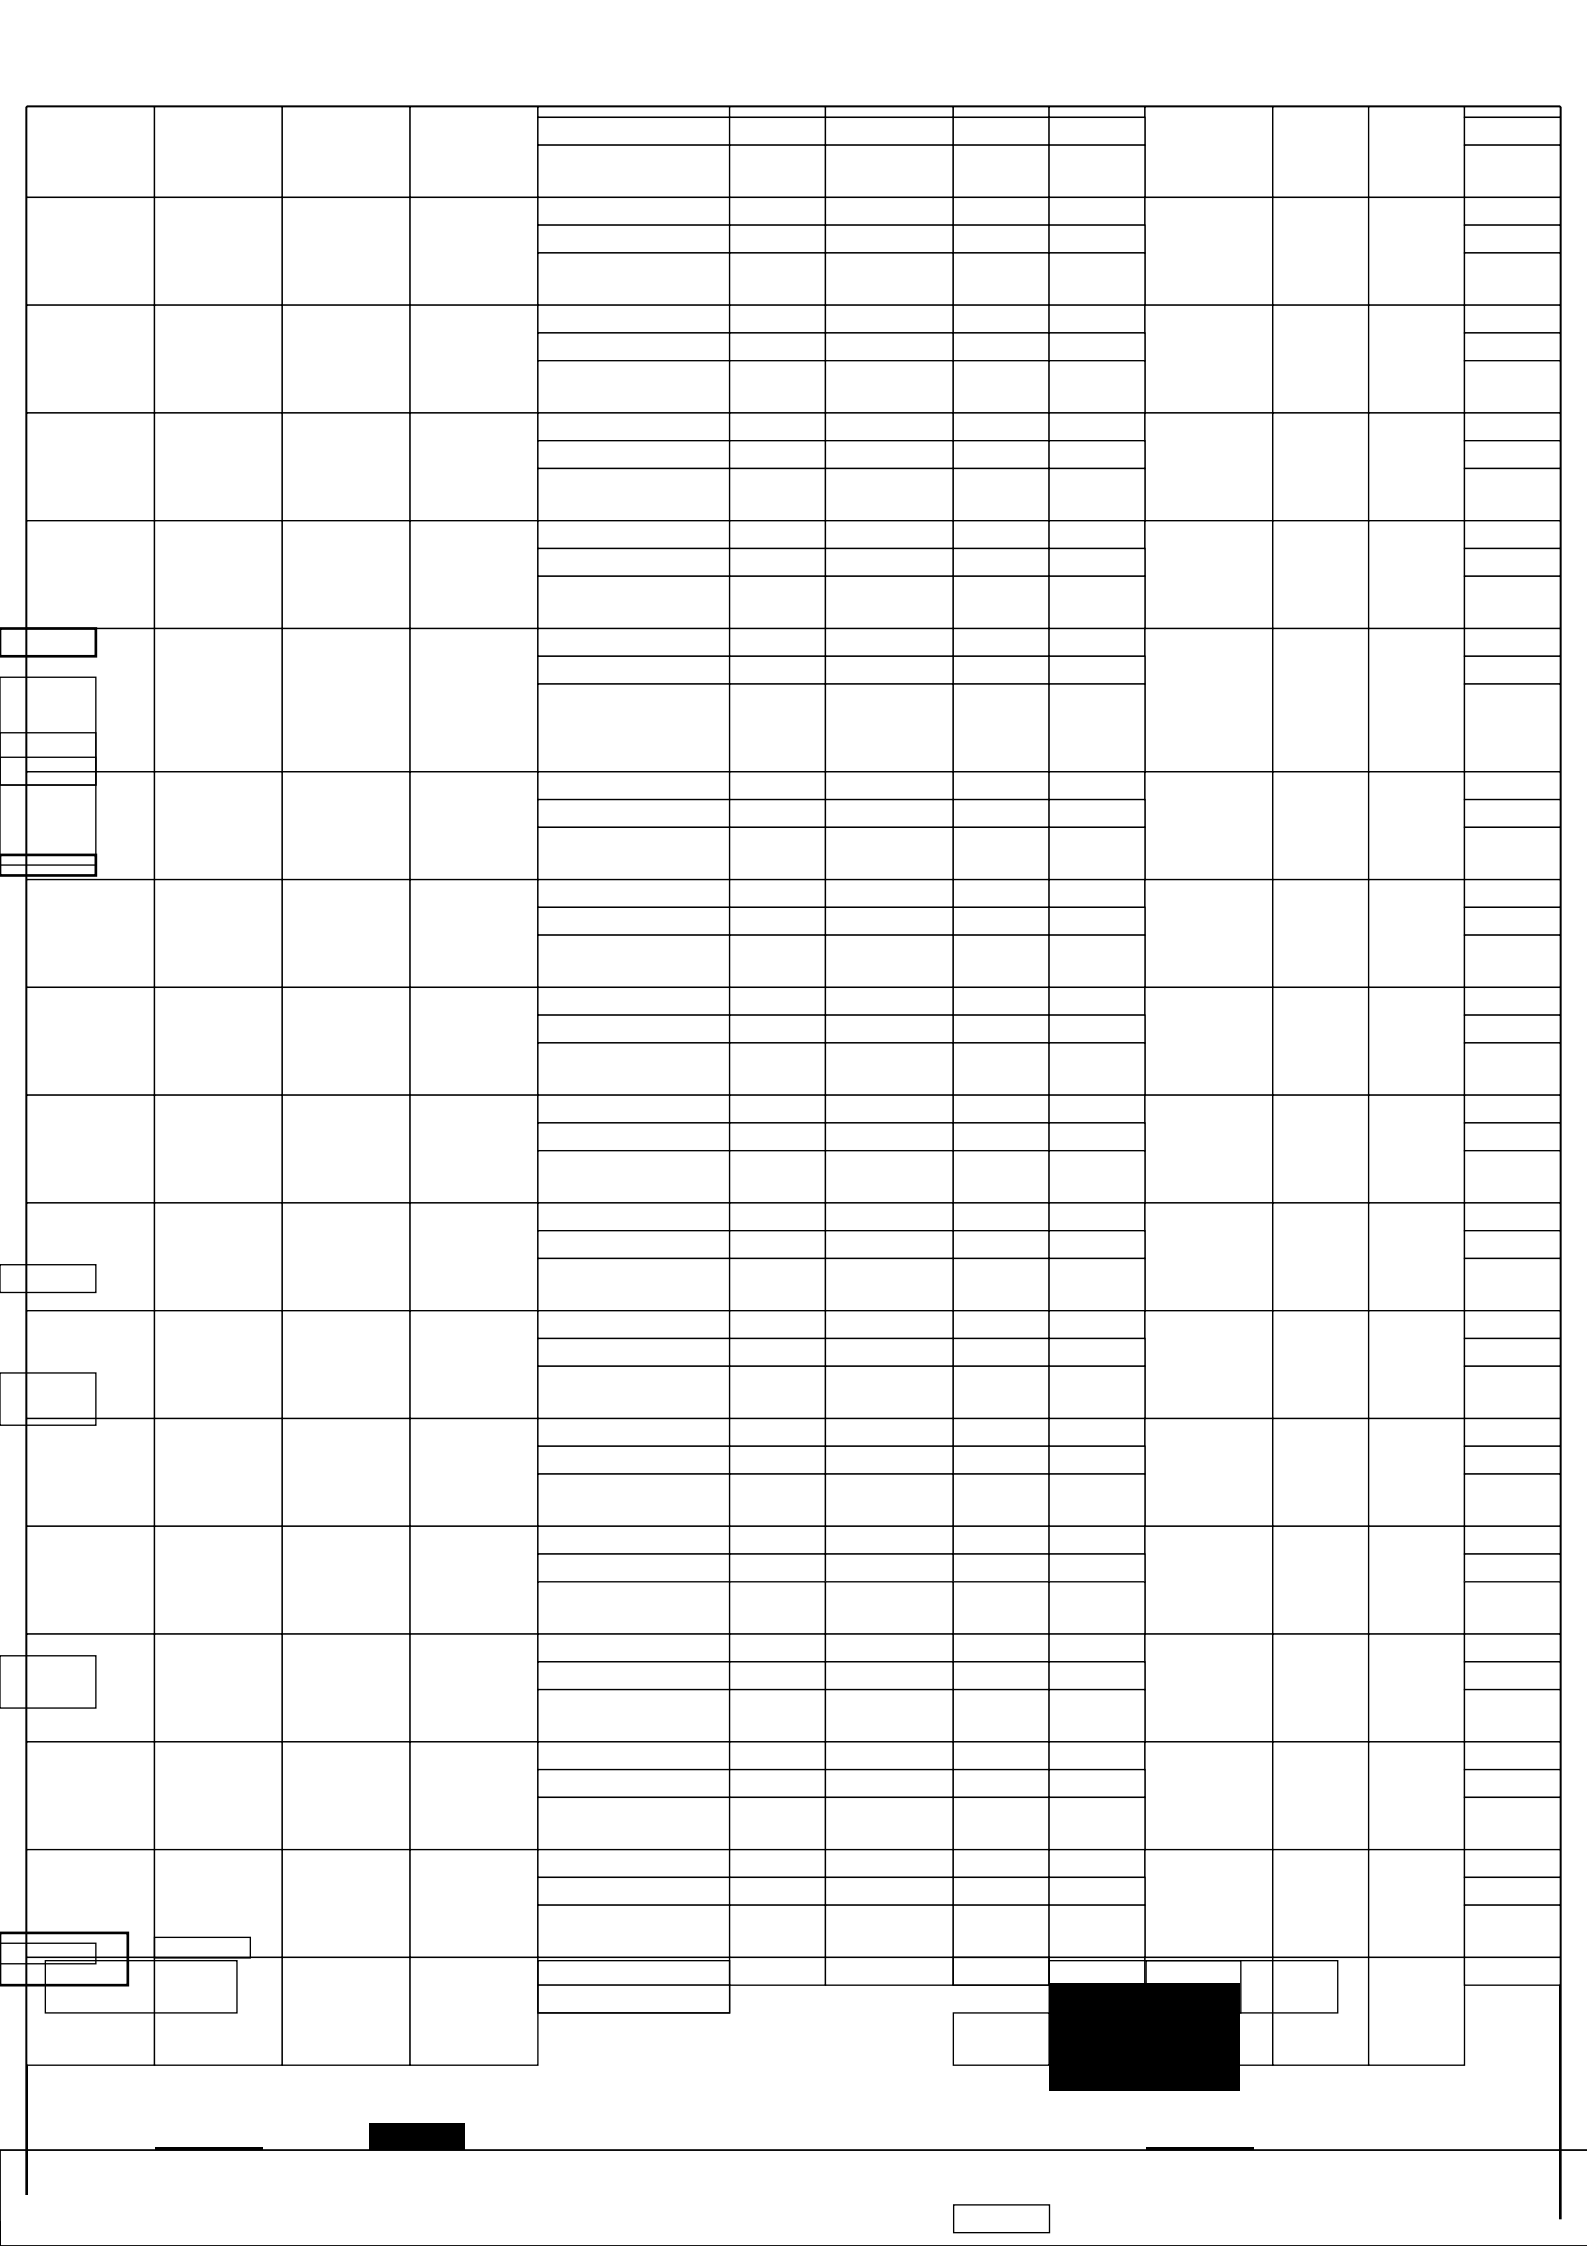

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 20:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 18:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 16:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 14:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 12:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 10:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 07:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 04:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
				氨氮（mg/L）	5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.68	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	5.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 00:00:00	氨氮（mg/L）	6.19	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 23:00:00	氨氮（mg/L）	6.25	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 22:00:00	氨氮（mg/L）	6.18	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 21:00:00	氨氮（mg/L）	5.93	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 20:00:00	氨氮（mg/L）	5.98	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 19:00:00	氨氮（mg/L）	5.7	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 18:00:00	氨氮（mg/L）	6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 17:00:00	氨氮（mg/L）	6.28	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 16:00:00	氨氮（mg/L）	6.61	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 15:00:00	氨氮（mg/L）	7.16	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.33	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.65	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 12:00:00	氨氮（mg/L）	6.86	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	272	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 11:00:00	氨氮（mg/L）	7.02	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	271	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.97	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 16:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 14:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 13:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 12:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	287	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	294	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.28	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 10:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 09:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 08:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 07:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 06:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 02:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-20 00:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.38	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			



[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-19 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-19 02:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-19 00:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 22:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 20:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 18:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 16:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 14:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 12:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	306	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 11:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	36.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 10:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 08:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.25	45	是					
				pH值（无量纲）	7.35	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 07:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 06:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.8	45	是					
				pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 05:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 04:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
				pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 03:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 02:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.65	45	是					
				pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 01:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-14 00:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.63	45	是					
				pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 22:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.44	45	是					
				pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 21:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 20:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 18:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.78	45	是					
				pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 16:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是					
				pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 15:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 14:00:00	pH值（无量纲）	6.78	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	

公司				化学需氧量CODcr (mg/L)	60	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮 (mg/L)	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 13:00:00	pH值（无量纲）	6.84	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	61	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 12:00:00	pH值（无量纲）	6.88	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	283	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 11:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	290	500	是					
				氨氮 (mg/L)	39.28	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 10:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	77	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	71	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 08:00:00	pH值（无量纲）	6.9	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	70	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 07:00:00	pH值（无量纲）	6.92	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	68	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 06:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是					
				氨氮 (mg/L)	7.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 04:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	69	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 03:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	74	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 02:00:00	pH值（无量纲）	6.93	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	72	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 01:00:00	pH值（无量纲）	6.92	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-13 00:00:00	pH值（无量纲）	6.91	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	70	500	是					
				氨氮 (mg/L)	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-12 22:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	75	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	79	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-12 20:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	82	500	是					
				氨氮 (mg/L)	11.21	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

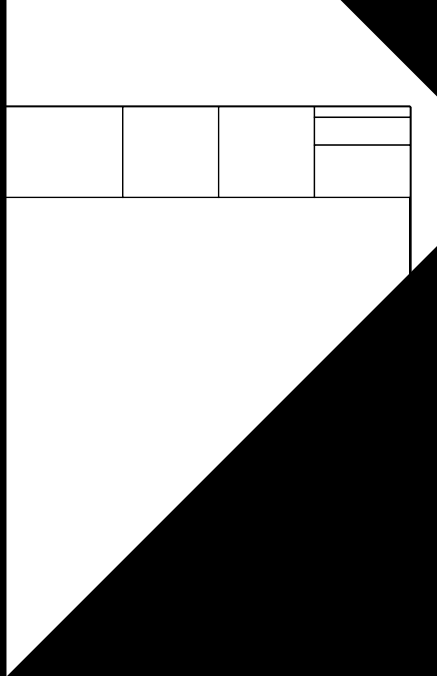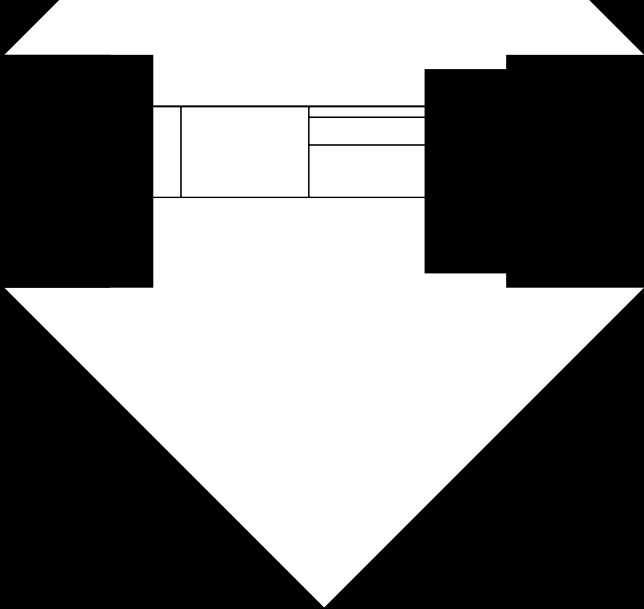

--	--



制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-12 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 22:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 20:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 19:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 18:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 14:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	295	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	281	500	是					
				氨氮（mg/L）	--	45	--	--				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 08:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-11 06:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-08 01:00:00						2013） 表3 排污公共污水处			
						20罐3 昂呢	伉圻ㄣ%	掘伙 麗 墟聊	吟嬭抖1% 阮 恪 幺 牌 缸參	々々 么	(-)吟 衰 濃	

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr (mg/L)	285	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮 (mg/L)	11.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	285	500	是					
				氨氮 (mg/L)	39.3	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 10:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	76	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.75	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 09:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	70	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 08:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	66	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 06:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	64	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	60	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 04:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	55	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 03:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	57	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 02:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	61	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	65	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-02 00:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	72	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 23:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	73	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 22:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	69	500	是					
				氨氮 (mg/L)	10.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 21:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	67	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 20:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	63	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 19:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	60	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 18:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr (mg/L)	59	500	是					
				氨氮 (mg/L)	9.33	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 17:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 15:00:00	氨氮（mg/L）	9.18	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 14:00:00	氨氮（mg/L）	9.7	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 13:00:00	氨氮（mg/L）	9.39	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 12:00:00	氨氮（mg/L）	8.6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	280	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 11:00:00	氨氮（mg/L）	8.44	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				pH值（无量纲）	6.88	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	282	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 10:00:00	氨氮（mg/L）	38.6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.93	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 09:00:00	氨氮（mg/L）	7.68	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.89	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 08:00:00	氨氮（mg/L）	7.54	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.87	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 07:00:00	氨氮（mg/L）	7.75	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 06:00:00	氨氮（mg/L）	8.62	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.96	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 05:00:00	氨氮（mg/L）	8.6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.83	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 04:00:00	氨氮（mg/L）	8.86	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.91	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 03:00:00	氨氮（mg/L）	8.98	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.91	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 02:00:00	氨氮（mg/L）	9.36	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	6.89	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 01:00:00	氨氮（mg/L）	9.25	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-20			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是	表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.21	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 21:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 20:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 19:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.91	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 18:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.44	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 16:00:00	pH值（无量纲）	6.93	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 15:00:00	pH值（无量纲）	6.93	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 14:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 13:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 12:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	285	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 11:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	290	500	是				
				氨氮（mg/L）	38.55	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 10:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.9	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 08:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 06:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是				
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 05:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是				
				氨氮（mg/L）	6.38	45	是				
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 04:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是				
				氨氮（mg/L）	5.63	45	是				
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	6.94	6.5-9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 03:00:00						2013) 表3 排污公共污水处				

[REDACTED]


公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 12:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	305	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	307	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 10:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 08:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 06:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 04:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 02:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-29 00:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-28 22:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-28 20:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 12:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	299	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	303	500	是					
				氨氮（mg/L）	36.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 10:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 08:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 06:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 04:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 02:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-25 00:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 22:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 20:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.2	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 19:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 18:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 17:00:00	氨氮（mg/L）	9.66	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 16:00:00	氨氮（mg/L）	9.51	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 15:00:00	氨氮（mg/L）	8.84	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.89	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 12:00:00	氨氮（mg/L）	7.47	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	299	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 11:00:00	氨氮（mg/L）	7.92	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	304	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 11:00:00	氨氮（mg/L）	37.46	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 10:00:00	氨氮（mg/L）	7.74	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 09:00:00	氨氮（mg/L）	7.75	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 08:00:00	氨氮（mg/L）	7.61	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 07:00:00	氨氮（mg/L）	7.21	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 06:00:00	氨氮（mg/L）	7.34	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 06:00:00	氨氮（mg/L）	6.87	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 05:00:00	氨氮（mg/L）	7.22	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 05:00:00	氨氮（mg/L）	7.46	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 04:00:00	氨氮（mg/L）	7.18	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 04:00:00	氨氮（mg/L）	7.29	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 03:00:00	氨氮（mg/L）	7.21	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 03:00:00	氨氮（mg/L）	7.62	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 02:00:00	氨氮（mg/L）	7.55	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 01:00:00	氨氮（mg/L）	7.23	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 01:00:00	氨氮（mg/L）	7.39	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 01:00:00	氨氮（mg/L）	7.21	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					

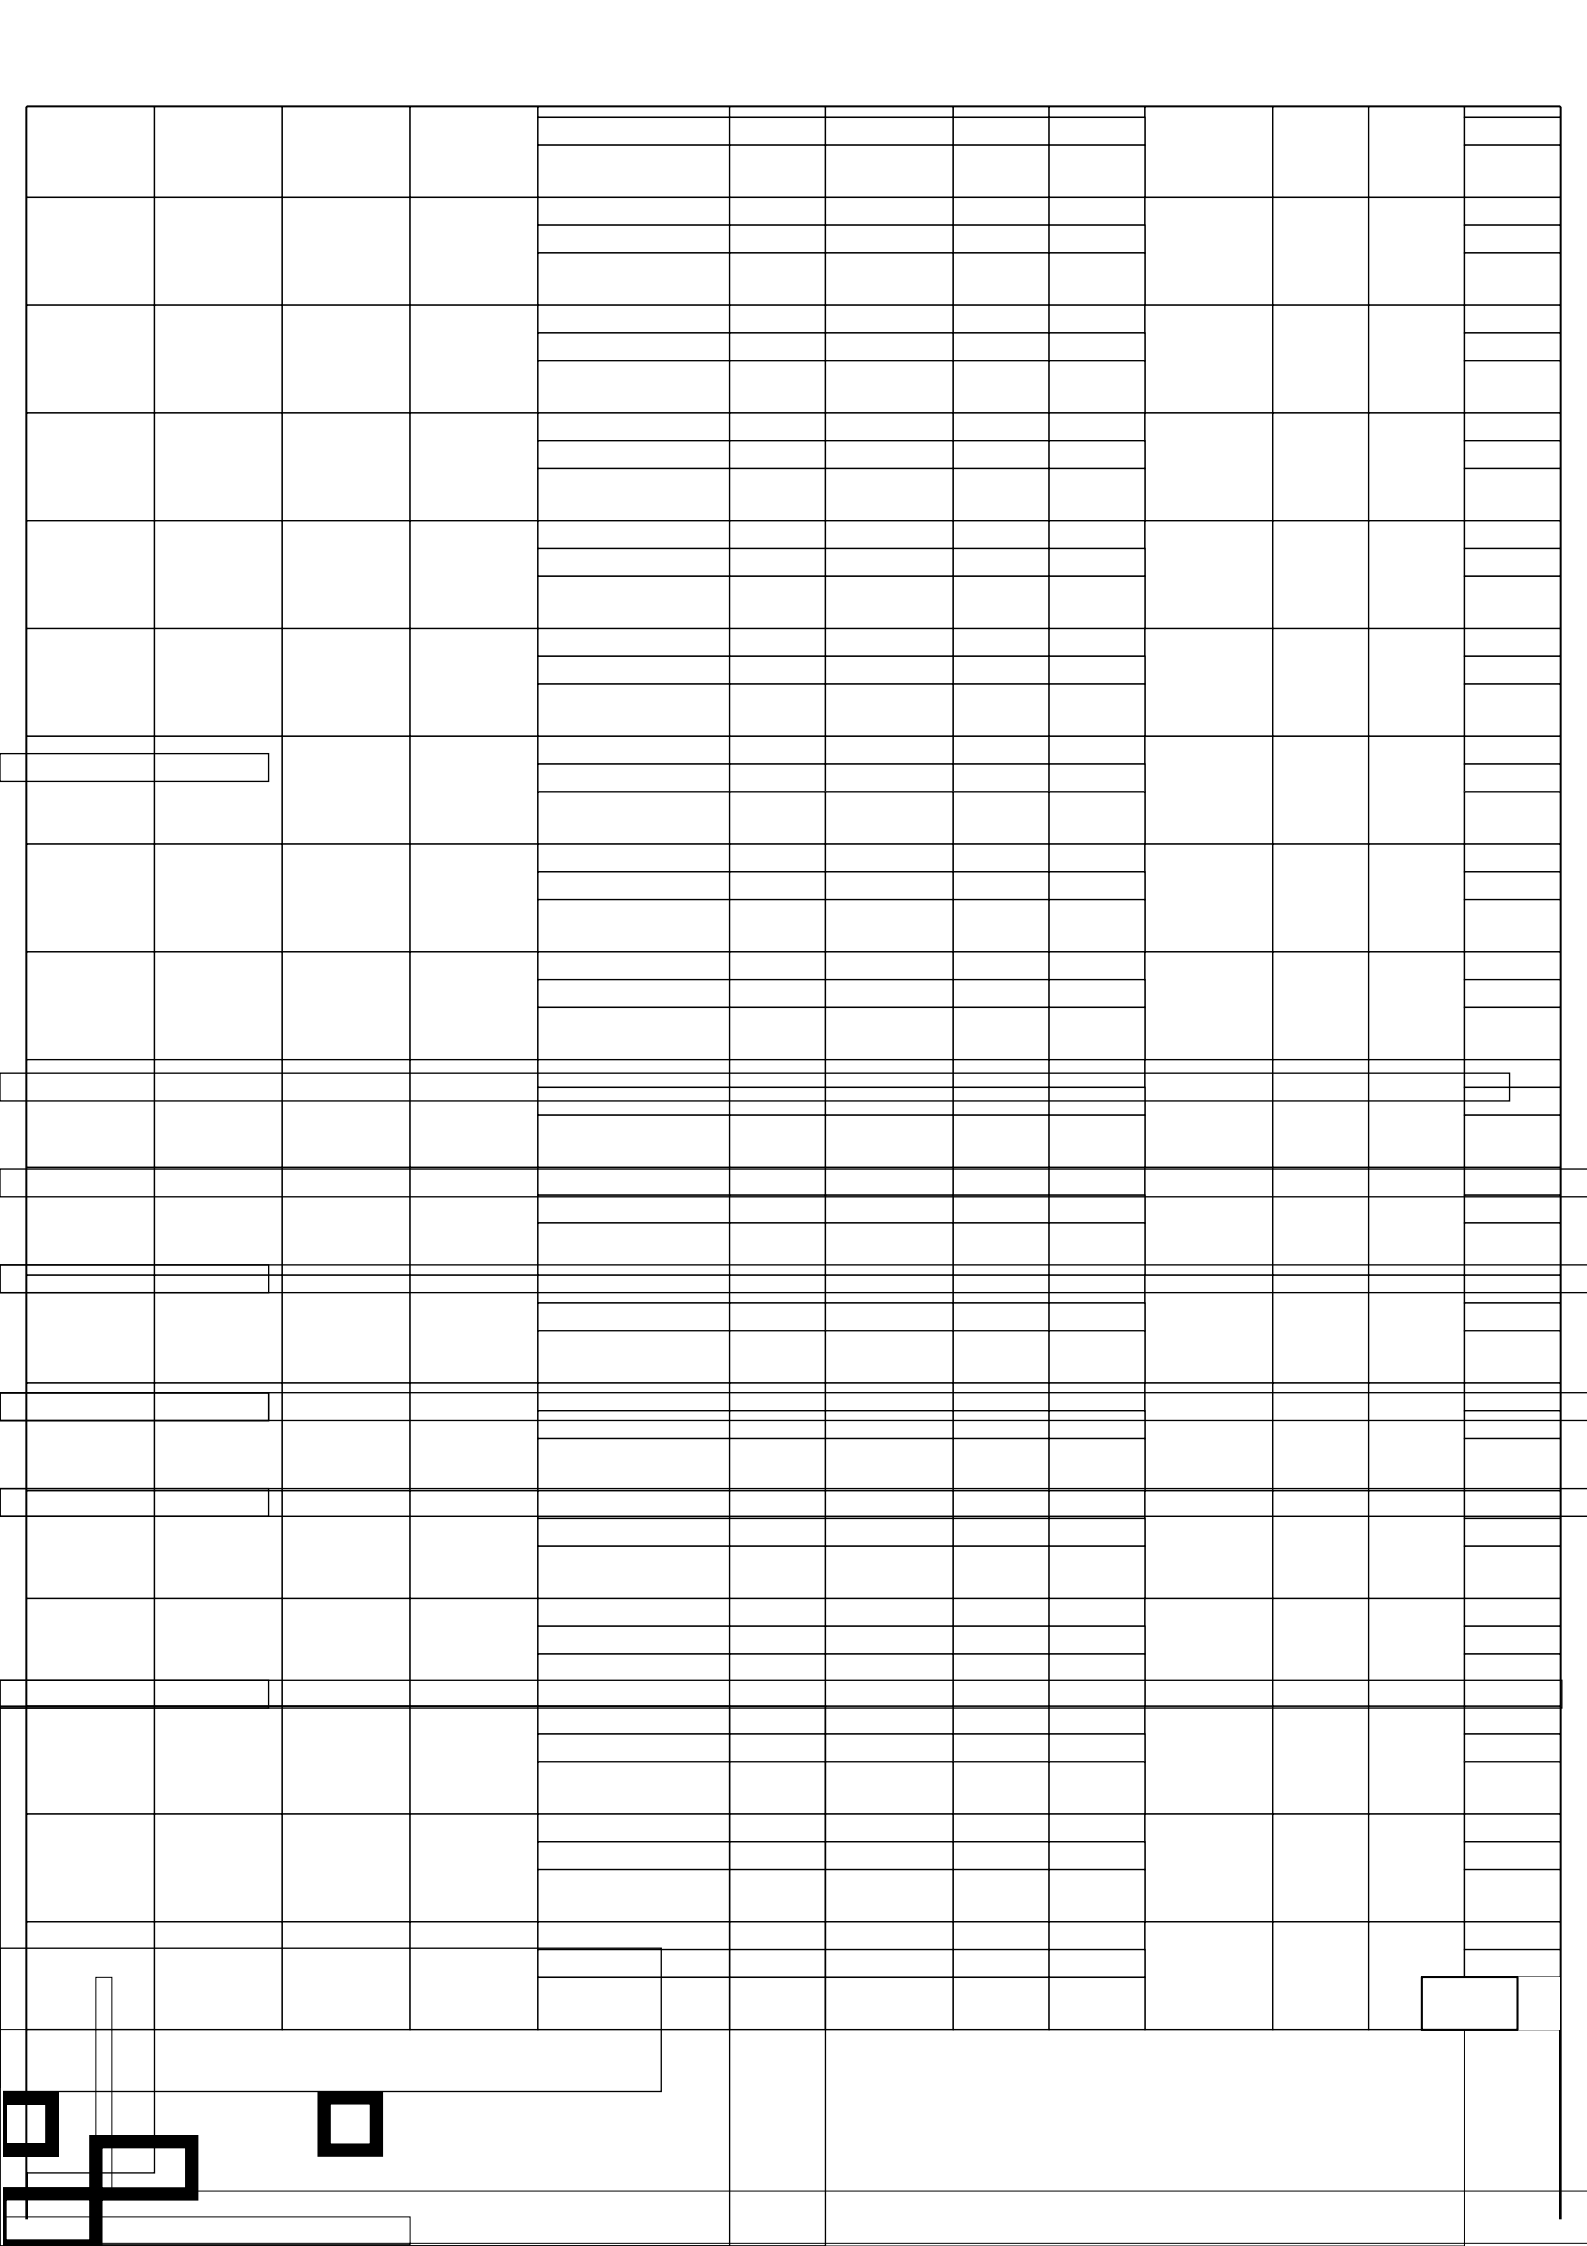

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是		表3 排污公共污水处理系统				
				氨氮（mg/L）	10.82	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-21 14:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.66	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-21 12:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	315	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	295	500	是						
				氨氮（mg/L）	--	45	--	--				依据政府及法规需求进行在线监测	

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 11:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	287	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	40.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 08:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 04:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 02:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-18 00:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 20:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 16:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 14:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	283	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
				pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	283	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 11:00:00	氨氮（mg/L）	39.98	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 10:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.72	45	是					
				pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 06:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
				pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-17 00:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-16 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-16 02:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-16 00:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 22:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 20:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 18:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 16:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 14:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	290	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	294	500	是					
				氨氮（mg/L）	39.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 08:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 22:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	43	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 20:00:00	氨氮（mg/L）	7.38	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 19:00:00	氨氮（mg/L）	7.51	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 18:00:00	氨氮（mg/L）	7.76	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 17:00:00	氨氮（mg/L）	7.47	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 16:00:00	氨氮（mg/L）	7.39	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	52	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 15:00:00	氨氮（mg/L）	7.31	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 14:00:00	氨氮（mg/L）	7.35	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 13:00:00	氨氮（mg/L）	7.6	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 12:00:00	氨氮（mg/L）	8.39	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	269	500	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 11:00:00	氨氮（mg/L）	10.14	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是					
				化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.35	45	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	274	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	272	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.71	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 10:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 08:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.78	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 06:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 04:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 02:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-10 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.1	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 22:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 20:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 18:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是		2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 16:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 14:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 12:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.14	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 08:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.48	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 04:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 02:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-09 00:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 23:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 22:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 20:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 18:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 14:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 12:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 10:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.72	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 08:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 06:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 04:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是		表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 02:00:00	pH值（无量纲）	7	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-08 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 20:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.25	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 18:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.61	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.05	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 14:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 12:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	294	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	276	500	是					
				氨氮（mg/L）	36.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-07 10:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.74	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

[illegible]

[illegible]

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 05:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是		2013 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				氨氮（mg/L）	5.46	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 04:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.48	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 02:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-04 00:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 22:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 20:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.23	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.59	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.26	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 16:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.83	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 14:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是						
				氨氮（mg/L）	9.12	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 12:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	286	500	是						
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测 据无	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	286	500	是						
				氨氮（mg/L）	--	45	--	--					

[illegible]

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	5.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 14:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	384	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	189	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 10:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 08:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 06:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.98	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 04:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 02:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-02 00:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 20:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 18:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 16:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 14:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.69	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-01 12:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	389	500	是					依据政府及法规需求进行在 建系统岭 伙
												工业水排口

[illegible]

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-29 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	378	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在	

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.4	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 16:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 12:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	382	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	176	500	是					
				氨氮（mg/L）	36.95	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 10:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.67	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 08:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 06:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.55	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 04:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.5	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 02:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 00:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 22:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 20:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 18:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 16:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 12:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	381	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.07	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 08:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 04:00:00									

				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 09:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 08:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 06:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 04:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 02:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.35	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-26 00:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 22:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 20:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.8	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 18:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 16:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.34	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）	集中排放	污水处理厂	

公司				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是		表3 排污公共污水处理系统			
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 14:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 12:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	386	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	193	500	是					
				氨氮（mg/L）	38.66	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 10:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 08:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 06:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 04:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 02:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-25 00:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.9	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-24 22:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.2	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					

[illegible]

				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是		理系统			
				氨氮（mg/L）	6.62	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-24 00:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 22:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.44	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 20:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 18:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 16:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 14:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.3	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 12:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	387	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.52	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 10:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-23 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是					
中芯国际集成电路				pH值（无量纲）	7.08	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-			

制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	375	500	是		2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				氨氮（mg/L）	25.97	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是						
				氨氮（mg/L）	34.14	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是						
				氨氮（mg/L）	2.92	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是						
				氨氮（mg/L）	4.3	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 08:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.03	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	45	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.57	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 06:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.48	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	5.47	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 04:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 02:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.81	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 00:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	50	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 22:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.2	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 20:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是						
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是						
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是						
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 18:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂		
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是						
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是						

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 14:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 12:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	372	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.73	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.2	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 10:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 08:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 06:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 04:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 02:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 00:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

[illegible]

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 20:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 18:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 16:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 14:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-17 12:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在
				化学需氧量CODcr（mg/L）	384	500	是					

[illegible]

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 12:00:00	化学需氧量CODcr（mg/L）	385	500	是		放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	18.14	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.38	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 10:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.7	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 08:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 06:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.42	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.18	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 04:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.28	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 02:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-15 00:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 22:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 20:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.6	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 18:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5-9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.71	45	是					

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 16:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 14:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.41	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.1	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 12:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	390	500	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验
				氨氮（mg/L）	19.12	45	是					
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013） 表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	37.67	45	是					依据政府及法规需求进行在线监测设备自动校验